

# جامعة بوليتكنك فلسطين



كلية الهندسة

دائرة الهندسة المدنية والمعمارية

تخصص هندسة مدنية فرع هندسة مباني

اسم المشروع

**المركز الثقافي لجامعة بوليتكنك الخليل**

فريق العمل

حسام الجدع

محمود العجارمة

سعاد حمودة

إشراف:

د. ماهر عمرو.

فلسطين – الخليل

**2017/2016**

# **الفصل الأول شهادة تقييم مشروع التخرج**

**جامعة بوليتكنك فلسطين**

**الخليل – فلسطين**



**التصميم الإنثائي للمركز الثقافي لجامعة البوليتكنك الخليل**

**فريق العمل**

سعاد حمودة      محمود العجارمة      حسام الجدع

بناء على توجيهات الأستاذ المشرف على المشروع وبموافقة جميع أعضاء اللجنة الممتحنة، تم تقديم هذا المشروع إلى دائرة الهندسة المدنية والمعمارية في كلية الهندسة والتكنولوجيا للوفاء بمتطلبات الدائرة لدرجة البكالوريوس.

**توقيع رئيس الدائرة**

**أ. فيضي شبانة**

**توقيع مشرف المشروع**

**د. ماهر عمرو**

**2017/2016**

**كلمة شكر وعرفان**

تنتاثر الكلمات حبراً وحباً...

على صفائح الأوراق...

ومن أزال غيمة جهل مررنا بها...

برياح العلم الطيبة...

ولكل من أعاد رسم ملامحنا...

وتصحيح عثراتنا...

نبعث تحية شكر واحترام

## الإهاداء

بدأنا بأكثر من يد وفاسينا أكثر من هم وعانيانا الكثير من الصعوبات وها نحناليوم والحمد لله نطوي سهر الليالي وتعب الأيام وخلاصة مشوارنا بين دفتى هذا العمل المتواضع.

إلى منارة العلم والإمام المصطفى إلى الأمي الذي علم المتعلمين إلى سيد الخلق إلى رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

إلى النبيور الذي لا يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى والدتي العزيزة.

إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهباء، الذي لم يدخل بشيء من أجل دفعي في طريق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر، إلى والدي العزيز.

إلى من حبهم يجري في عروقى ويلج بذكر اهم فؤادي، إلى أخواتي وأخوانى.

إلى من صبرت وعايشت مشواري...زوجتي

إلى من سرنا سوياً ونحن نشق الطريق معاً نحو النجاح والإبداع إلى من تكاثفنا يداً بيد ونحن نقطف زهرة وتعلمنا، إلى زملائي الأعزاء.

إلى من علمونا حروفًا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجل عبارات في العلم إلى من صاغوا لنا علمهم حروفًا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح إلى أساتذتنا الكرام، وإلى الأستاذ القدير

د. ماهر عمرو

إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع.

إلى كل هؤلاء نهدي هذا البحث.

## الفهرس

i .....	الفصل الاول شهادة تقييم مشروع التخرج
ii .....	كلمة شكر و عرفةان.....
iii .....	الإهداء .....
iv .....	الفهرس .....
vii .....	فهرس الجداول .....
viii .....	فهرس الأشكال .....
x .....	List of Abbreviations
xi .....	ملخص المشروع
xii .....	Abstract
1 .....	الفصل الاول : مقدمة المشروع
2 .....	مقدمة المشروع.....
3 .....	اهداف المشروع.....
3 .....	الأهداف المعمارية.....
3 .....	الأهداف الإنسانية.....
3 .....	مشكلة المشروع .....
3 .....	حدود مشكلة المشروع.....
3 .....	المسلمات.....
4 .....	فصول المشروع.....
5 .....	إجراءات المشروع.....
6 .....	الفصل الثاني : الوصف المعماري للمشروع.....
7 .....	المقدمة.....
8 .....	لمحة عن المشروع.....
8 .....	وصف موقع المشروع.....
9 .....	موقع المشروع.....
9 .....	وصف الموقع.....
9 .....	المناخ.....

12 .....	العناصر المعمارية
12 .....	وصف المساقط الأفقية
16 .....	وصف الواجهات:
18 .....	وصف الحركة:
19 .....	الفصل الثالث: الوصف الإنساني للمشروع
20 .....	المقدمة
20 .....	هدف التصميم الإنساني.....
21 .....	الدراسات النظرية للعناصر الإنسانية في المبنى
21 .....	الأحمال.....
22 .....	الأحمال الميتة.....
22 .....	الأحمال الحية.....
23 .....	الأحمال البيئية.....
26 .....	الاختبارات العملية.....
27 .....	العناصر الإنسانية المكونة للمبنى.....
29 .....	عقدات العصب ذات الاتجاه الواحد (One way ribbed slab)
30 .....	عقدات العصب ذات الاتجاهين (Two way ribbed slab)
30 .....	العقدات المصمتة ذات الاتجاه الواحد (One way solid slab)
31 .....	العقدات المصمتة ذات الاتجاهين (Two way solid slab)
31 .....	الجسور.....
32 .....	الأعمدة.....
34 .....	الجدران الحاملة (جدران القص)
35 .....	الأساسات.....
36 .....	الأدراج.....
36 .....	فواصل التمدد (Expansions Joints)
37 .....	CHAPTER 4: Structural Analysis & Design
38 .....	Introduction
39 .....	Factored loads
39 .....	Slabs thickness calculation

42 .....	Load Calculations
44 .....	Design of Topping
46 .....	Design of Rib (CSA3)
46 .....	Design for maximum Positive Moment = 41.35 KN.m
47 .....	Design for maximum Negative Moment = 53.17 KN.m
48 .....	Design for maximum Shear = 41.15 KN
50 .....	Design of Beam Label (7) (Beam 2)
52 .....	Design for maximum Positive Moment = 2427 KN.m
53 .....	Design for maximum Shear = 565 KN
56 .....	Columns Design
57 .....	Design Column 39 C16
61 .....	Design of Footings
63 .....	Design of Isolated Footing 5
68 .....	Design for Earth Quick
80 .....	Wind Load Calculation
84 .....	Shear wall Design
93 .....	Stair design
98 .....	Stair solid slab design
100 .....	<b>الفصل الخامس: النتائج والتوصيات</b>
101 .....	<b>النتائج والتوصيات</b>

## فهرس الجداول

جدول 1: الجدول الزمني للمشروع خلال الفصل الدراسي 2016-2017.....	5
جدول 2 : معدل الرطوبة النسبية 2016.....	10
جدول 3 : كميات الأمطار التراكمية لعام 2016 مقارنة مع معدلاتها العامة لبعض المحطات في الضفة الغربية.....	11
جدول 4: الكثافة النوعية للمواد المستخدمة.....	22
جدول 5: الوزن المكافئ لقواطع الطوب في المبني.....	22
جدول 6 : الاحمال الحية للأرضيات والعقدات .....	23
Table 1 Expansion joint spacing .....	36
Table 2 Load Combanation.....	39
Table 3 Minimum thickness of beams or one-way slabs.....	39
Table 4 MAXIMUM COMPUTED DEFLECTIONS .....	41
Table 6 Calculation of the total dead load for one-way rib slab. KN/m/rib .....	43
Table 7 Dead load calculation (Topping) .....	44
Table 8 Material and Soil Properties .....	61
Table 9 Table (A-2): Seismic zone factor Z .....	68
Table 10 Table (A-3):Occupancy Importance Factors .....	68
Table 11 Table (A-4): Structural Systems .....	69
Table 12 Soil Profiles.....	69
Table 13 Table (A-6): Seismic coefficient Ca .....	70
Table 14 Table (A-7): Seismic coefficient Cv .....	70
Table 15 Auto Seismic - UBC 97 (Part 1 of 2).....	71
Table 16 Table 16 Auto Seismic - UBC 97 (Part 2 of 2).....	71

## فهرس الاشكال

9 .....	الشكل 1: صورة جوية للموقع .....
12 .....	الشكل 2: مخطط طابق التسوية .....
13 .....	الشكل 3: مخطط الطابق الارضي .....
14 .....	الشكل 4: مخطط الطابق الاول .....
15 .....	الشكل 5: مخطط الطابق المترعر .....
16 .....	الشكل 6: مخطط طابق الروف .....
17 .....	الشكل 7: الواجهة الغربية للمبني .....
18 .....	الشكل 8 : الواجهة الشرقية للمبني .....
26 .....	الشكل 9: المناطق الزلزالية في فلسطين .....
27 .....	الشكل 10 : العناصر الانشائية في المبني .....
29 .....	الشكل 11 عقدات العصب ذات الاتجاه الواحد .....
30 .....	الشكل 12 عقدات العصب ذات الاتجاهين .....
30 .....	الشكل 13 العقدات المصمتة ذات الاتجاه الواحد .....
31 .....	الشكل 14 العقدات المصمتة ذات الاتجاهين .....
31 .....	الشكل 15 جسر مسحور .....
32 .....	الشكل 16 جسر ساقط .....
32 .....	الشكل 17 أحد أشكال الأعمدة .....
33 .....	الشكل 18 أحد أشكال الأعمدة .....
34 .....	الشكل 19 جدار القص .....
35 .....	الشكل 20 الأساس المنفرد .....
36 .....	الشكل 21 مقطع عام بالدرج .....
42 .....	الشكل 22 One-way Ribbed Slab .....
56 .....	الشكل (V1) 23 Etabs Model .....
56 .....	الشكل (V2) 24 Etabs Model .....
57 .....	الشكل 25 Axis Plan .....
57 .....	الشكل 26 Column 39 C16 .....
58 .....	الشكل 27 Column 39 C16 Elevation .....
58 .....	الشكل 28 Column 39 C16 Rebar Perc. .....
60 .....	الشكل 29 Column 39 C16 interaction diagram .....
61 .....	الشكل 30 : Footing and Foundation Plan Safe Model .....
62 .....	الشكل 31 Footings and Foundation Plan .....
62 .....	الشكل 32 Soil Pressure Under Footings and Foundation .....
67 .....	الشكل 33 Footing 5 details .....
68 .....	الشكل 34 Seismic Zone in Palestine .....

84 .....	35 Shear wall at axis 3 الشكل
92 .....	36 Shear wall Details الشكل

## List of Abbreviations

- **A<sub>c</sub>** = area of concrete section resisting shear transfer.
- **A<sub>s</sub>** = area of non-prestressed tension or compression reinforcement.
- **A<sub>g</sub>** = gross area of section.
- **A<sub>v</sub>** = area of shear reinforcement within a distance (S).
- **A<sub>t</sub>** = area of one leg of a closed stirrup resisting tension within a (S).
- **b** = width of compression face of member.
- **b<sub>w</sub>** = web width, or diameter of circular section.
- **C<sub>c</sub>** = compression resultant of concrete section.
- **C<sub>s</sub>** = compression resultant of compression steel.
- **DL** = dead loads.
- **d** = distance from extreme compression fiber to centroid of tension reinforcement.
- **E<sub>c</sub>** = modulus of elasticity of concrete.
- **f<sub>c</sub>** = compression strength of concrete .
- **F<sub>y</sub>** = specified yield strength of non-prestressed reinforcement.
- **h** = overall thickness of member.
- **L<sub>n</sub>** = length of clear span in long direction of two- way construction, measured face-to-face of supports in slabs without beams and face to face of beam or other supports in other cases.
- **LL** = live loads.
- **L<sub>w</sub>** = length of wall.
- **M** = bending moment.
- **M<sub>u</sub>** = factored moment at section.
- **M<sub>n</sub>** = nominal moment.
- **P<sub>n</sub>** = nominal axial load.
- **P<sub>u</sub>** = factored axial load
- **S** = Spacing of shear or in direction parallel to longitudinal reinforcement.
- **V<sub>c</sub>** = nominal shear strength provided by concrete.
- **V<sub>n</sub>** = nominal shear stress.
- **V<sub>s</sub>** = nominal shear strength provided by shear reinforcement.
- **V<sub>u</sub>** = factored shear force at section.
- **W<sub>e</sub>** = weight of concrete. (Kg/m<sup>3</sup>).
- **W** = width of beam or rib.
- **W<sub>u</sub>** = factored load per unit area.
- **Φ** = strength reduction factor.
- **ε<sub>c</sub>** = compression strain of concrete = 0.003mm/mm.
- **ε<sub>s</sub>** = strain of tension or compression steel.
- **ρ** = ratio of steel area .

## ملخص المشروع

تتلخص فكرة هذا المشروع في التصميم الإنثائي للمبنى الثقافي لجامعة بوليتكنك الخليل، وهو عبارة عن مركز ثقافي يضم كافة الخدمات والفعاليات الثقافية بحيث يشمل على مسرح يتسع لـ 253 شخص مع كافة المرافق التابعة للمسرح، ويشمل أيضاً على قاعات للموسيقى وغرف دراسية وغرف متعددة الاستخدامات وكذلك مكاتب الإدارة ومنامات.

ويتميز التصميم المعماري للمشروع بأنه تم بأسلوب يقوم على تعدد الكتل الفراغية وتوزيعها بشكل مناسب من الناحية الجمالية والوظيفية، إضافة إلى أنه تم الاهتمام من قبل المصمم المعماري عند توزيع الكتل بتوفير الراحة وسهولة وسرعة الوصول للمستخدمين، كما وتحمن أهمية المشروع في تنوع العناصر الإنسانية في المبنى مثل الجسور والأعمدة والجسور المدلاة وال blatas الخرسانية والأدراج والمدرجات وغيرها.

سيتم التصميم إن شاء الله -بناءً على متطلبات كود الخرسانة الأمريكي (ACI) واستناداً على بعض برامج التصميم الإنثائي مثل AutoCAD، Office، Safe، Atir، Etabs، وغيرها. ومن الجدير بالذكر أنه سيتم استخدام الكود الأمريكي لتحديد الأحمال كما وسيتم الاطلاع ودراسة المراجع الخاصة بالتصميم الإنثائي، حيث سيتضمن المشروع دراسة إنسانية تفصيلية من تحديد وتحليل للعناصر الإنسانية والأحمال المختلفة المتوقعة ومن ثم التصميم الإنثائي للعناصر المطلوبة في مقدمة المشروع وإعداد المخططات الإنسانية للمبنى.

## **Abstract**

The idea of this project is the structural design of the cultural building of the Polytechnic University of Hebron, a cultural center that includes all cultural services and activities, including a 253-person theater with all the facilities of the theater. It also includes music halls, classrooms, and Bedrooms.

The architectural design of the project is characterized by a multi-layered and symmetrical design. The architectural design of the project is characterized by the distribution of blocks by providing convenience, ease and speed of access to users. The importance of the project lies in the diversity of structural elements in the building such as Beams, columns, Drop Beams, concrete slabs, Stairs, and others.

The design will be based on the requirements of the American Concrete Code (ACI) and some structural design programs such as AutoCAD, Office, Safe, Etabs, Atir and others will be used. It is worth mentioning that the American code will be used to identify the loads. The references to the structural design will be reviewed and studied. The project will include a detailed structural study of the identification and analysis of the structural elements and the various expected loads and then the structural design of the elements required in the introduction of the project and the preparation of the structural plans of the building.

# **الفصل الأول : مقدمة المشروع**

## مقدمة المشروع

بدأت حياة الإنسان في القدم كحياة بسيطة ويسيرة بكلفة ملامحها وأشكالها، حيث كان الإنسان يحصل على ما يريد من البيئة المحيطة إما بالصدفة، أو عن طريق التسلسل لوصوله إلى مبتغاه، إذ انه اتخذ من الكهوف بيوتا، ومن أوراق الأشجار وجلد الحيوان ثيابا، ومن الشعلة ضوء يستثير به من الظلام وكان الإنسان القديم في صراع دائم مع الحياة وما فيها من معوقات ومستجدات.

بعد هذه الحياة البسيطة التي مر فيها الإنسان، أخذت حياته بالرقي والتطور شيئاً فشيئاً، وذلك حسب احتياجاته الضرورية في كافة مظاهر الحياة وما يستجد من أمور مختلفة، ومن أجل هذه الاحتياجات والمتطلبات سعى بدون كلل أو ملل لتحقيق كل ما يحتاج إليه للتأقلم مع ضروريات الحياة الجديدة. وكان الإنسان منذ القدم وهو يسعى إلى التعلم والتطور من حين لآخر، وقد حظي العلم بمكانة عالية وعناء فائقة عند العرب والمسلمين منذ بزوغ شمس الإسلام، حيث كان العلم يختصر على الجلسات التعليمية في المساجد، وبعد ذلك اتسعت هذه المجالس لتطور إلى ما يسمى القراء وهي أماكن كان يتم بناؤها ليتم مزاولة التعليم فيه وتكون مخصصة للتعلم فقط، وبعده تم بناء المدارس التي أصبحت في أيامنا هذه الأساس الذي تبني عليه الدراسات الجامعية والعليا.

يتضمن المشروع تصميم النظام الإنساني لمركز ثقافي يتكون من طابق تسوية (كراجات) وطابق ارضي ومتكرر وروف، وهو مشروع ابتدائي من حيث توزيع العناصر الإنسانية كالأسندة والجسور بما يتلاءم مع المخططات المعمارية ومن ثم تصميم هذه العناصر ابتداء من العقدات وانتهاء بالقواعد والأساسات ومن ثم تجهيز المخططات الإنسانية التنفيذية وذلك من أجل الخروج بمشروع متكملاً وقابل للتنفيذ.

## **الأهداف المنشورة**

### **الأهداف المعمارية**

مثل هذه المشاريع تلفت نظر الزوار، حيث أنها تعكس الجانب الثقافي والحضاري للمدينة، لذلك يجب التركيز الجيد على الناحية المعمارية وانتباه المواطنين بحيث تتحقق الوظائف والمتطلبات المختلفة التي من أجلها سيتم إنشاء هذا المبنى، بالإضافة إلى النواحي الجمالية التي يستطيع المعماري أن يجعل منها حدثاً فنياً من خلال الكتل المتباينة والعناصر المستعملة في الواجهات، ويكون للمراكز الثقافية طابع معماري خاص بها يدل على تطور الذوق المعماري والثقافي للمدينة.

### **الأهداف الإنسانية**

نأمل من هذا البحث بعد إكماله أن تكون قد وصلنا إلى الأهداف التالية:

1. اكتساب المهارة في القدرة على اختيار النظام الإنساني المناسب للمشاريع المختلفة وتوزيع عناصره الإنسانية على المخططات، بما يتاسب مع التخطيط المعماري له.
2. القدرة على تصميم العناصر الإنسانية المختلفة.
3. تطبيق وربط المعلومات التي تم دراستها في المساقات المختلفة.
4. إتقان استخدام برامج التصميم الإنساني.

### **مشكلة المشروع**

تتلخص مشكلة البحث في عمل تصميم إنساني متكامل للمركز بحيث يراعي هذا التصميم الأهداف المعمارية، والعناصر الجمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الأمان للمنشأ، ويتلخص التصميم الإنساني في توزيع العناصر الإنسانية بما يتفق والمخططات المعمارية وكذلك تصميم هذه العناصر.

### **حدود مشكلة المشروع**

سوف تقتصر الدراسة في هذا المشروع على إعداد المخططات الإنسانية الهندسية المطلوبة لمختلف العناصر الإنسانية في المبني الموجودة على تنويعها، لتكامل هذه التصاميم مع التصاميم المعمارية المعدة مسبقاً.

### **المسلمات**

1. اعتماد الكود الأمريكي في التصاميم الإنسانية المختلفة (ACI-318-14).
2. استخدام برامج التحليل والتصميم الإنساني مثل (Etabs، Safe، Sap، Atir)
3. برامج أخرى مثل Microsoft office Word & Power Point

## **فصول المشروع**

يحتوي هذا المشروع على خمسة فصول وهي:

### **الفصل الأول:**

مقدمة عامة عن المشروع.

### **الفصل الثاني:**

الوصف المعماري للمشروع.

### **الفصل الثالث:**

الدراسة الإنسانية للمشروع بما يحتويه من عناصر إنسانية وأحمال، والوصف الوظيفي لهذه العناصر.

### **الفصل الرابع:**

التحليل والتصميم الإنساني للعناصر الإنسانية.

### **الفصل الخامس:**

النتائج والتوصيات.

## إجراءات المشروع

1. دراسة المخططات المعمارية وذلك للتأكد من صحتها من النواحي المعمارية وتوافقها مع أهداف المشروع.
2. دراسة العناصر الإنسانية المكونة للمبني والآلية الأنسب لتوزيع هذه العناصر كالأعمدة والجسور والأعصاب بشكل لا يصطدم مع التصميم المعماري الموضوع ويحقق الجانب الاقتصادي وعامل الأمان.
3. اختيار العناصر الإنسانية وتحديد الأحمال المؤثرة عليها.
4. تصميم العناصر الإنسانية بناء على نتائج التحليل.
5. التصميم عن طريق برامج التصميم المختلفة.
6. إنجاز المخططات التنفيذية للعناصر الإنسانية التي تم تصميمها ليخرج المشروع بشكله النهائي المتكامل والقابل للتنفيذ.

والجدول التالي يوضح تسلسل أعمال المشروع والזמן اللازم لكل نشاط.

جدول 1: الجدول الزمني للمشروع خلال الفصل الدراسي 2016-2017

الفاعليات / الاسابيع	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
اختيار المشروع																									
دراسة المخططات																									
توزيع الأعمدة																									
دراسة المبني انسانيا																									
تحليل الانشائي																									
التصميم الانشائي للعقود																									
إعداد مخططات الاسقف والجسور																									
تصميم باقي العناصر																									
كتابة المشروع																									
إعداد المخططات النهائية																									
عرض المشروع																									

## **الفصل الثاني : الوصف المعماري للمشروع**

## المقدمة

إن عملية التصميم لأي منشأ أو مبنى تتم عبر عدة مراحل حتى يتم إنجازه على أكمل وجه، تبدأ أولاً بمرحلة التصميم المعماري حيث يتم في هذه المرحلة تحديد شكل المنشأ ويعزز بعين الاعتبار تحقيق الوظائف والمتطلبات المختلفة التي من أجلها سيتم إنشاء هذا المبنى، حيث يجري توزيع أولي لمرافقه، بهدف تحقيق الفراغات والأبعاد المطلوبة وتحديد موقع الأعمدة والمحاور، وتتم في هذه العملية أيضا دراسة الإنارة والتهوية والحركة والتنقل وغيرها من المتطلبات الوظيفية.

وبعد الانتهاء من مرحلة التصميم المعماري وإخراجها بصورةها النهائية تبدأ عملية التصميم الإنساني التي تهدف إلى تحديد أبعاد العناصر الإنسانية وخصائصها اعتماداً على الأحمال المختلفة الواقعة عليها والتي يتم نقلها عبر هذه العناصر إلى الأساسات ومن ثم إلى التربة لأداء أي عمل لا بد أن يتم بمراحل عدة حتى يتم إنجازه على أكمل وجه، وكذلك لإقامة أي بناء لا بد أن يتم تصميمه على ناحيتين (الناحية المعمارية والناحية الإنسانية) ويبدأ ذلك بالتصميم المعماري الذي يحدد شكل المنشأ، ويأخذ بعين الاعتبار تحقيق الوظائف والمتطلبات المختلفة إذ يجري التوزيع الأولي لمرافقه بهدف تحقيق الفراغات والأبعاد المطلوبة ويتم في هذه العملية دراسة الإنارة والعزل والتهوية والتنقل والحركة وغيرها من المتطلبات الوظيفية.

وبعد الانتهاء من عملية التصميم المعماري تبدأ عملية التصميم الإنساني والتي تهدف إلى تحديد أبعاد العناصر الإنسانية وخصائصها، وذلك اعتماداً على الأحمال المختلفة التي تتعرض لها هذه العناصر التي تقوم بدورها بنقل الأحمال إلى الأساسات التي تنقل الأحمال بشكل كامل إلى التربة.

## لمحة عن المشروع

من خلال التجوال في شارعنا الفلسطيني، وكشف الغطاء عن همومه، نجد حاجة مجتمعاً الملحة إلى وجود مراكز تحيي التراث الفلسطيني في منطقتنا، ويكون الحل بوجود مراكز متخصصة بأحياء التراث والمحافظة على اصالتها ووطنيتها تراعي المتطلبات الحديثة.

وتتلخص فكرة المشروع بعمل تصميم مركز لإحياء التراث يحقق الأهداف التي ذكرت آنفاً ويلبي جميع الاحتياجات التي تطلبها الأسرة الفلسطينية حيث يتكون المشروع من ستة طوابق بالإضافة إلى طابق تسوية واحد، تدرج في المساحة، تتوزع فيها الخدمات الوظيفية بشكل مناسب مع الحاجة المبتغاة من التصميم، وتبلغ مساحة قطعة الأرض المقترح عمل المشروع عليها 9 دونم.

وقد كانت هذه الأفكار ترتكز بشكل أساسي على استعمالات المبني وعلى العوامل المحلية التي تؤثر في التصميم مثل مدخل المبني وأشعة الشمس واتجاه الرياح والمناخ وغيرها.


## وصف موقع المشروع

لتصميم أي مشروع فإنه ينبغي دراسة الموقع المراد تشييد المبني فيه بعناية فائقة سواء تعلق ذلك بالموقع الجغرافي أم بتأثير القوى المناخية السائدة في المنطقة. بحيث تساند العناصر القائمة وعلاقاتها بالتصميم المقترن في تالق وتناغم لتحقيق التصميم الأمثل.

فلذلك يجب إعطاء فكرة عامة عن عناصر الموقع، من توضيح لمقاسات الأرض المقترنة للبناء، علاقة الموقع بالشوارع والخدمات المحيطة، ارتفاع المبني المحيطة، واتجاه الرياح السائدة والضجيج ومسار الشمس.

قطعة الأرض منتظمة الشكل، يبلغ مساحتها تقريرياً 9 دونم، والتي تقع في منطقة "الفحص"، الواقعة إلى الجنوب من مدينة الخليل، وقد تم ملائمة المشروع مع الموقع الذي تم اختياره، والذي سوف يأخذ شكلاً يميل إلى الاستطالة متماشياً مع شكل الأرض، وكذلك مراعاة تحقيق الوظيفة للمبني وتحقيق شروط الجمال، وتم مراعاة اختيار مكان مناسب من حيث التوجيه والتهوية، وطرق الاتصال الأفقي والرأسي لأجزاء المبني من مسارح ومكاتب وقاعات وغرف وكافتيريات وأي خدمات أخرى.

الشكل 1: صورة جوية للموقع

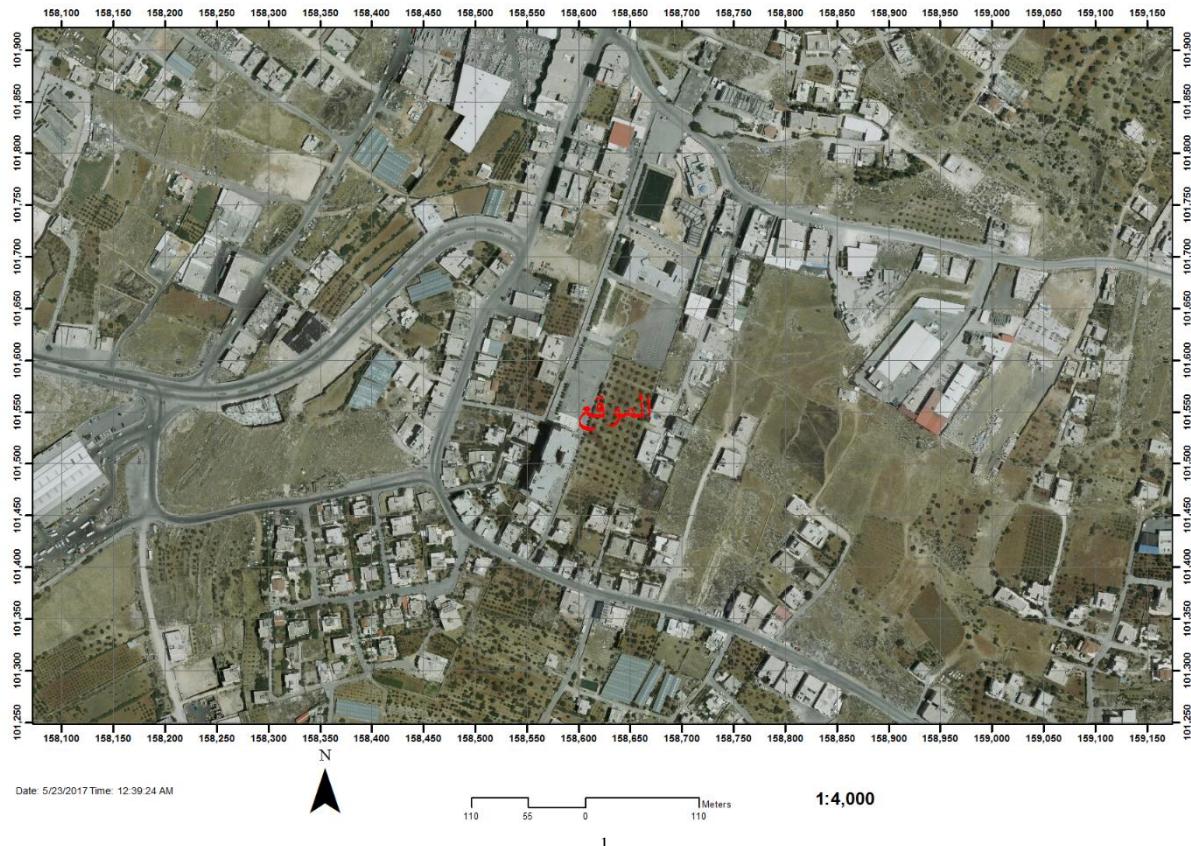

## موقع المشروع

### وصف الموقع

يقع موقع قطعة الأرض المقترحة للمشروع في مدينة الخليل التي تقع إلى جنوب الضفة الغربية حسب الاحداثيات الدولية التالية ( $35^{\circ}05'25.9''E$ ,  $20.4'30''N$ ) على وجه التقرير، ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر حوالي (900م) في أعلى منطقة بالخليل، وتخدم مدينة الخليل وقرابها.

وتبلغ مساحة قطعة الارض المقترحة 9 دونم والشكل السابق يبين موقع قطعة الارض تدريجا من دولة فلسطين -جنوب الضفة الغربية -الخليل -الموقع المقترن (وادي الهرية).

### المناخ

#### حركة الرياح والشمس

تعتبر دراسة حركة الرياح والشمس من العوامل المهمة في تحليل المبني، فيجب معرفة تأثير كل من الرياح والشمس على المبني ليتسنى تقسيمه إلى فراغات تناسب وتوجيهه المناخي بحيث يلبي شروط التصميم المتعلقة بالتهوية والإضاءة الطبيعية.

<sup>1</sup> <http://www.ramallah-gis.ps>

## **الضوابط**

يتميز الموقع بالهدوء، فالموقع بعيد عن الضوضاء وعن المباني اذ ان المباني المحيطة بالموقع هي مباني سكنية وقليلة نسبيا.

## **الرطوبة النسبية**

حيث ان معدل الرطوبة النسبية في منطقة الجنوب تتراوح ما بين (64) %.

جدول 2 : معدل الرطوبة النسبية 2016

المحطة	معدل الرطوبة النسبية (%) للعام 2016	المعدل العام	النسبة من المعدل العام (%)
نابلس	71	61	116
رام الله	67	57	118
جنين	64	69	93
الخليل	64	62	103
طولكرم	58	70	83
بيت لحم	56	60	93
أريحا	42	52	81

2

## كميات هطول الأمطار السنوية

جدول 3 : كميات الأمطار التراكمية للعام 2016 مقارنة مع معدلاتها العامة لبعض المحطات في الضفة الغربية

النسبة من المعدل العام	المعدل العام	كميات الأمطار(ملم) 31/12/2016-1/1/2016	المحطة
103	660	681	نايلس
102	596	606	الخليل
92	615	568	رام الله
91	602	548	طولكرم
90	486	439	جنين
65	166	107	أريحا

3

## العناصر المعمارية

تجثم مدينة الخليل في بطن وادي الخليل، حيث تحصنت خلف تلال الوادي مما أكسبها مقومات دفاعية خاصة جعلتها تحكم بالبوابة الطبيعية المؤدية إلى سقف مرتقفات القدس وما يليها شمالاً وصحراء النقب جنوباً، هذا الموقع المتميز يضفي على الطرز المعمارية السائدة فيها جمالاً ورونقًا خاصاً، وبدأت المدينة شيئاً فشيئاً باكتساب حلقة معمارية جديدة ظهرت من خلال الأبنية التي نلاحظها عبر أطراف المدينة المترامية والتي تظهر تغيراً ملحوظاً في الطرز المعمارية التي سيطرت على المدينة في أوج ثورتها المعمارية.

### وصف المساقط الأفقية

المبني في تركيبته الهندسية يعتمد اعتماداً كلياً على الشكل المستطيل نظراً لطبيعة الأرض وتبلغ المساحة الطابقية 10454 م<sup>2</sup> موزعة على 7 طوابق كالتالي:

#### 1. طابق التسوية:

مساحة هذا الطابق هي 1758.56 متر مربع ويتم الوصول إليه عن طريق مدخل من الشارع (ramp) لتدخل إليه سيارات الخدمات ويكون المدخل للمستخدمين عن طريق الادراج والمصاعد من الطوابق العلوية.

ويحتوي هذا الطابق على عدة أقسام وهي:

- مواقف سيارات بحيث يتسع لـ 59 سيارة
- غرف خدمات.

الشكل 2: مخطط طابق التسوية




#### 2. الطابق الأرضي:

مساحة هذا الطابق هي 1825.76 متر مربع ويتم الوصول إليه عن طريق مدخل رئيسي من الواجهة الامامية وثلاثة مداخل فرعية يدخل إليها من منسوب الشارع، ويتم الانتقال من الطوابق عن طريق المصاعد والادراج.

ويحتوي هذا الطابق على:

1. مسرح.
2. قسم الاستعلامات والتسجيل.
3. غرفة موسيقى.
4. غرف تدريس للفن والموسيقى.
5. الكافيتيريا والاستراحة.
6. غرفة متعددة الأغراض.

الشكل 3: مخطط الطابق الأرضي

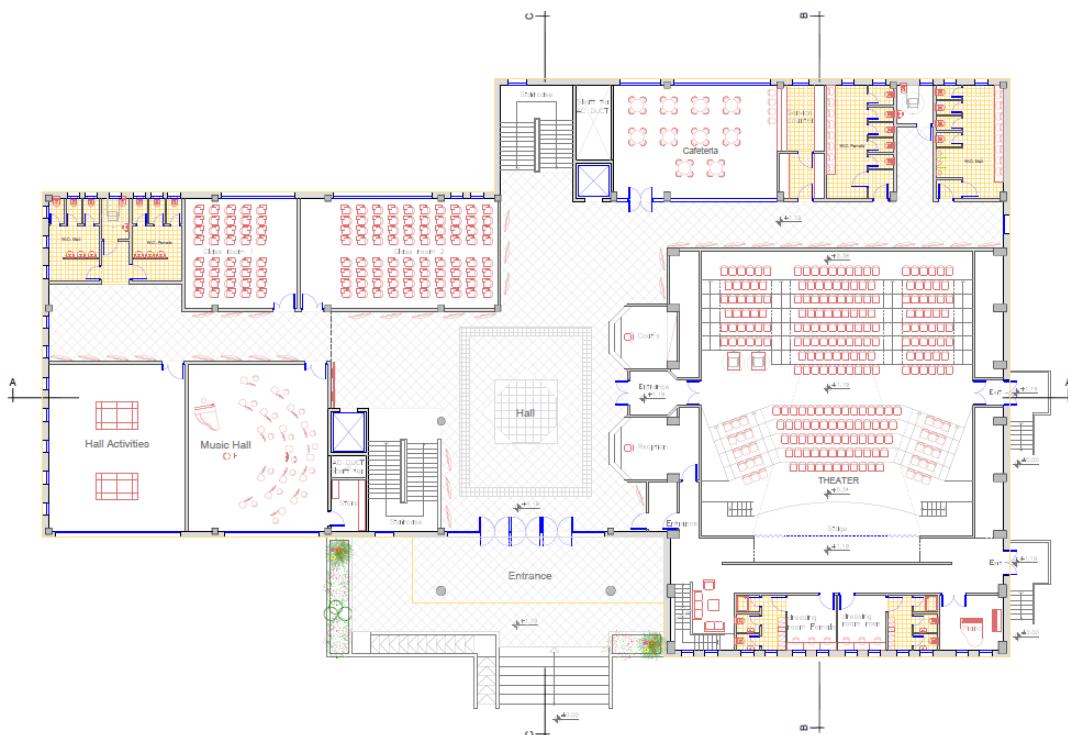


### 3. الطابق الأول:

مساحة هذا الطابق هي 975 متر مربع ويتم الوصول إليه من الطوابق عن طريق المصاعد والأدراج.

ويحتوي هذا الطابق على:

1. مكاتب ادارة المركز.
2. قاعة نشاطات مختلفة واجتماعات.
3. صالة جلوس.
4. غرف نوم.

الشكل4: مخطط الطابق الاول

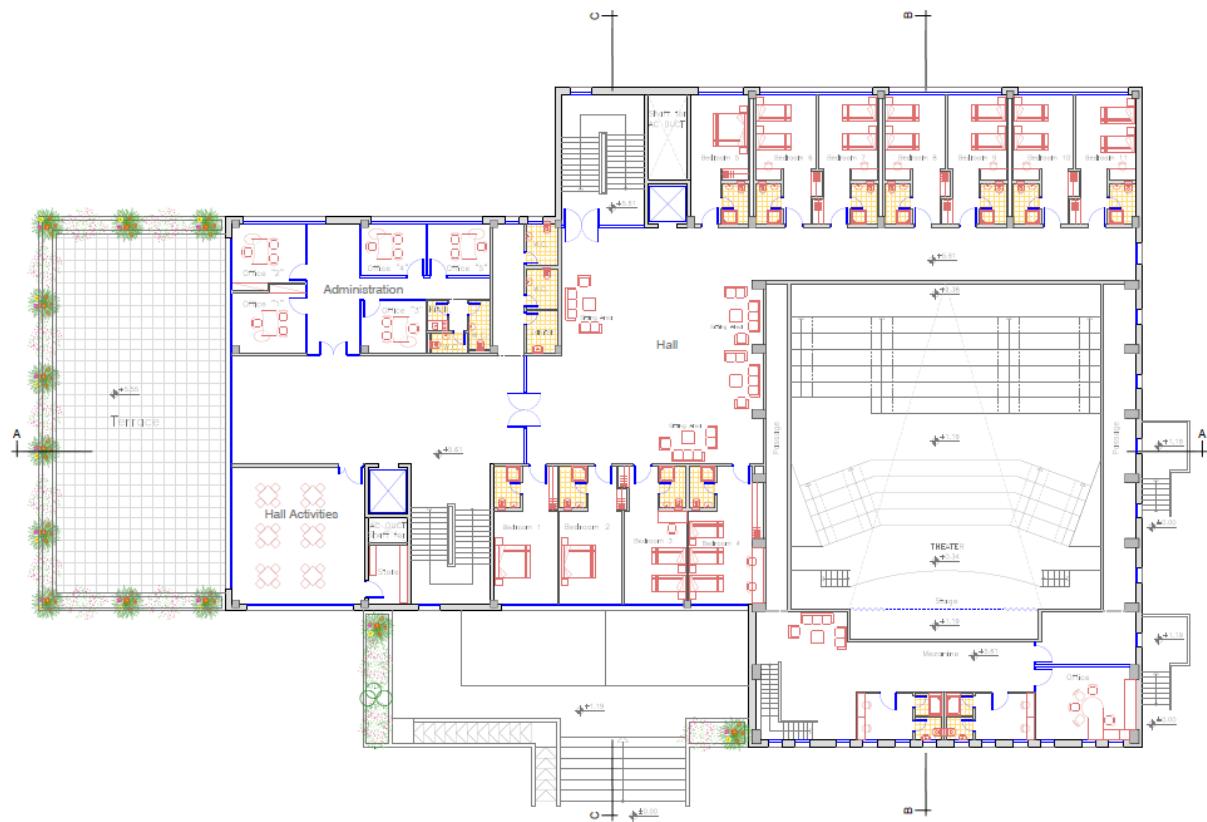

#### 4. الطابق المتكرر (ثلاث طوابق):

مجموع مساحة الطوابق المتكررة هي 4590 متر مربع ويتم الوصول إليه من الطوابق عن طريق المصاعد والأدراج.

ويحتوي هذا الطابق على:

1. مكاتب ادارة المركز
2. قاعة نشاطات مختلفة واجتماعات
3. صالة جلوس
4. غرف نوم
5. قاعة كبيرة للمؤتمرات.

الشكل 5: مخطط الطابق المتكرر



## 5. طابق الروف

مساحة هذا الطابق هي 751 متر مربع ويتم الوصول إليه من الطوابق عن طريق المصاعد والأدراج.


ويحتوي هذا الطابق على:

1. قاعة نشاطات مختلفة واجتماعات

2. صالة جلوس

3. غرف نوم

الشكل 6: مخطط طابق الروف

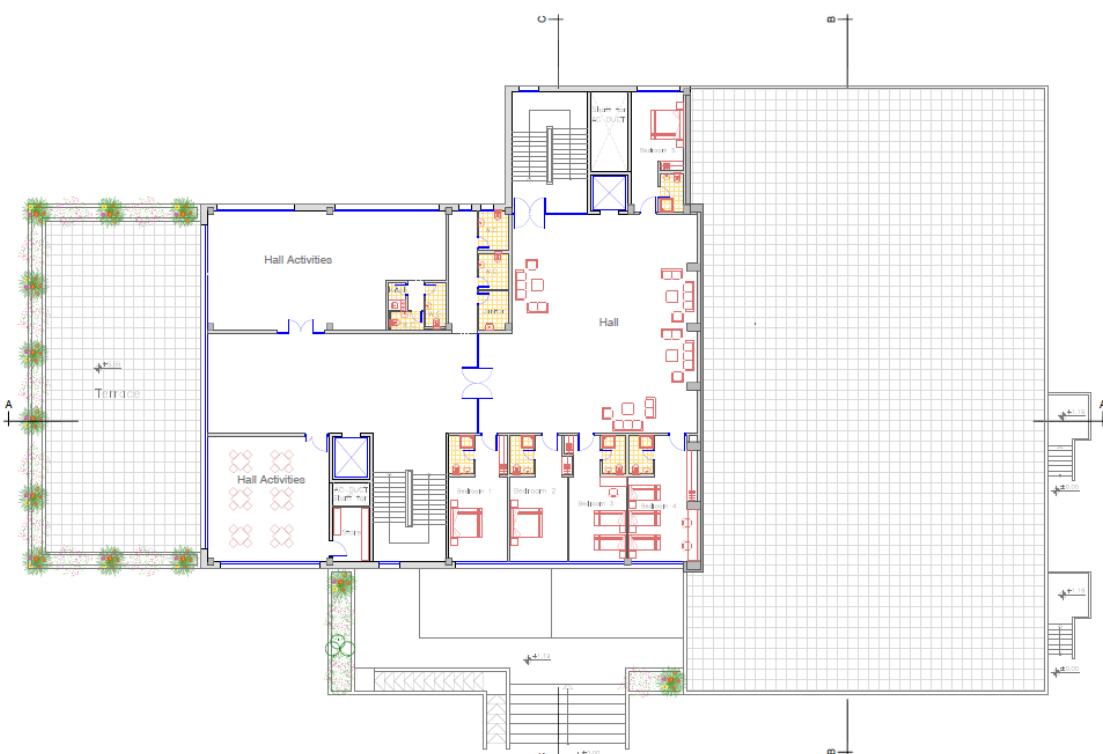

### وصف الواجهات:

لا شك في أن الواجهات المنبثقة من أي تصميم تعطي الانطباع الأول عن المبنى ومدى علاقته مع البيئة المحيطة بل إنها تظهر اختلاف الوظيفة التي تؤديها الفراغات والتي تعكسها الواجهة؛ وهذا يتأنى من خلال نظام الفتحات التي تظهرها الواجهة والتي لا بد وأن تتناسب مع وظيفة هذا الفراغ، أو من خلال المناسب وتفاوتها.

## الواجهة الغربية:

الشكل 7: الواجهة الغربية للمبنى



تعد هذه الواجهة هي الواجهة الرئيسية وفيها يظهر المدخل الرئيسي للمبني. والناظر لهذه الواجهة يرى تعدد أنظمة الفتحات المستخدمة وهذا بدوره يعكس اختلاف الوظيفة التي تحويها فراغات المبني. وفي هذا المشروع يظهر من خلال التصميم المعماري للواجهات وجود التداخل في الكتل الأفقية والرأسية، كما يلاحظ استخدام انواع من الحجر لتميز موقع الفتحات من جهة وقطع الملل من جهة أخرى. مما يزيد في حداثة المبني استخدام الكتل الزجاجية المكونة من الزجاج والألمنيوم حيث أضفى على هذه الواجهة جمالاً من جهة ومن جهة أخرى فإن مثل هذه الفتحات تسهم في توفير إضاءة طبيعية لهذا الجانب من المبني كونه يتعرض لأشعة الشمس فترة قصيرة.

## الواجهة الشرقية:

الشكل 8 : الواجهة الشرقية للمبنى



يلاحظ الناظر لهذه الواجهة عدم اختلاف المناسيب تبعاً للوظيفة التي تؤديها. كما يظهر تداخل الكتل الأفقية والرأسية، والذي يعطي المبنى المنظر الجمالي الرائع فضلاً عن تعدد أنظمة الفتحات المستخدمة واستخدام انواع من الحجر لتمييز موقع الفتحات من جهة وقطع الرتابة من جهة أخرى. كما تم استخدام البروزات التي تظهر المبنى بامتداد رأسى لموازنة والتغلب على الامتداد الأفقي المنسجم مع طبيعة الأرض.

## وصف الحركة:

تأخذ الحركة أشكالاً عدّة سواءً من خارج المبنى باتجاه الداخل، أو الحركة داخل المركز نفسه؛ فالحركة من خارج المركز إلى الداخل تتم بشكل سلس نظراً لعدم وجود فرق كبير في المنسوب الخارجي للمبنى ومنسوبه الداخلي. أما بالنسبة للحركة داخل المبنى فتقسم إلى حركة أفقية داخل الطابق الواحد وحركة رأسية ما بين الطوابق المختلفة.

فالحركة في الطوابق تأخذ شكلين: حركة خطية وحركة رأسية فالحركة الخطية تكون في الممرات في الطوابق على عكس الحركة الرأسية بين الطوابق فتتم من خلال الدرج والمصاعد الكهربائية حيث أنها تأخذ أماكن متعددة في المبنى وهذا بدوره يسهل الحركة الأفقية داخل الطابق والحركة الرأسية بينها

## **الفصل الثالث: الوصف الانشائي للمشروع**

## المقدمة

من خلال الوصف المعماري الكامل للمبنى لا بد من تطبيق الأفكار والمقترحات الموجودة في التحليل المعماري في التصميم الإنساني الذي يتماشى مع المتطلبات المعمارية والقوانين الهندسية إذ يعتمد التصميم الإنساني بشكل أساسى على تصميم كافة العناصر الإنسانية بحيث تقاوم كافة الأحمال التي تؤثر عليها وبالتالي يجب وصف كافة هذه العناصر وصفاً دقيقاً يلبي متطلبات الحسابات الهندسية لهذا المشروع بالإضافة لحفظه على التصميم المعماري وعدم تغييره.

### هدف التصميم الإنساني

يهدف التصميم الإنساني بشكل أساسى إلى إنتاج منشأة متقن ومتزن من جميع النواحي الهندسية والإنسانية ومقاوم لجميع المؤثرات الخارجية من أحصار ميتة وحية وأيضاً أحصار بيئية من تأثير الزلازل والرياح والثلوج. وبالتالي يتم تحديد العناصر الإنسانية بناء على:

1. الأمان (Safety): يتم تحقيقه عبر اختيار مقاطع للعناصر الإنسانية قادرة على تحمل القوى والإجهادات الناتجة عنها.
2. التكلفة (Cost): يتم تحقيقها عن طريق مواد البناء ومقاطع مناسبة التكلفة وكافية للغرض الذي سستخدم من أجله.
3. حدود صلاحية المبنى للتشغيل (Serviceability) من حيث تجنب أي هبوط زائد وتجنب التشققات (Cracks) التي تؤثر سلباً على المنظر المعماري المطلوب (Deflection).
4. الشكل والنواحي الجمالية للمنشأ.

## **الدراسات النظرية للعناصر الإنسانية في المبني**

تعتبر الدراسة النظرية جزء رئيسي ومهم يجب القيام به لإتمام عملية التحليل والتصميم، حيث أنه من خلالها يمكن الوصول إلى أفضل ما يكون من عمليات التحليل، لذلك يجب دراسة العناصر الإنسانية بشكل جيد وتحديد الأحمال الواقعية على كل عنصر للوصول إلى التصميم المتناسب والأمن وطريقة العمل المناسبة.

### **الأحمال**

إن الحمولات هي المؤثر الذي يتلقاه أي منشأ من داخله أو من الوسط المحيط به، وكل منشأ حسب طبيعته يخضع لأنواع وأشكال مختلفة من الحمولات التي تكون مختلفة تبعاً لمصدرها. يتعرض المنشأ خلال حياته إلى أحمال مختلفة، وتكون وظيفة الجملة الإنسانية للمنشأ هي نقل جميع الأحمال التي يمكن أن يتعرض لها المنشأ إلى الأرض بأمان.

إن أهم الأحمال التي يجب أخذها بالحسبان أثناء التصميم هي الأوزان الميتة والحياة بالدرجة الأولى ويليها الأحمال غير الوزنية مثل الرياح والزلزال ثم التأثيرات الأخرى.

## الأحمال المئية

هي أحمال تترجم عن وزن المبني الذاتي الذي يتكون من أوزان مواد البناء المستخدمة حيث تتضمن جميع العناصر الإنسانية والتجهيزات الثابتة فهي أحمال تلازم المبني بشكل دائم، ثابتة المقدار والاتجاه.

وفيما يتعلق بالكثافة النوعية للمواد المستخدمة فهي كالتالي:

جدول 4: الكثافة النوعية للمواد المستخدمة

الرقم المتسلسل	المادة المستخدمة	الكثافة المستخدمة (KN/m <sup>3</sup> )
1	البلاط	23.00
2	المونتا	22.00
3	الخرسانة المسلحة	25.00
4	الطوب	9.80
5	القصارة	22.00
6	الرمل	17.00

جدول 5: الوزن المكافئ لقراطع الطوب في المباني

المواد المستعملة في البناء	سماكة الجدران دون قصارة	الوزن دون قصارة (كن/م <sup>2</sup> )	الوزن مع قصارة وجه واحد (كن/م <sup>2</sup> )	الوزن مع قصارة وجهين (كن/م <sup>2</sup> )
أ	70	1.100	1.540	1.980
	100	1.500	1.940	2.380
	150	2.200	2.640	3.080
	200	2.800	3.240	3.680

## الأحمال الحية

ان الأحمال الحية هي الأحمال التي سيتعرض لها المنشآة خلال الاستثمار وهي يمكن أن تكون ساكنة أو متحركة وتحدد الأحمال الحية على أي جزء من المنشأة تبعاً لوظيفة الاستثمار لهذا الجزء، وعادة تحدد كودات البناء المعتمد بها في كل بلد الأحمال الحية الدنيا الواجب اعتمادها في التصميم وهي تشمل:

<sup>4</sup> كود الأحمال الأردني جدول رقم (5-2)

- أوزان الأشخاص مستعملی المنشأة.
- الأحمال الديناميكية، كالأجهزة التي ينشأ عنها اهتزازات تؤثر على المنشأة.
- الأحمال الساکنة، والتي يمكن تغيير أماكنها من وقت لآخر، كثاث البيوت، والأجهزة والآلات الاستاتيكية غير المثبتة، والمواد المخزنة والآثاث والأجهزة والمعدات، والجدول (4) يبيّن قيمة الأحمال الحية اعتماداً على نوعية استخدام المبني حسب الكود الأردني.

جدول 6 : الأحمال الحية للأرضيات والعقدات

الحمل الحي (KN/m <sup>2</sup> )	طبيعة الاستخدام	نوع المبني		الرقم
		خاص	عام	
4	الممرات، المداخل، الدرج والبسطات،	قاعات الاجتماعات، المطاعم، المتاحف، المكتبات، النادي، المسارح، ستوديوهات الإذاعة،	ج1 ج2 ج3 ج4	1
7.5	المنصات			2
4	ارضيات المتاحف وصالات عرض الفنون			3
2.5 <sup>5</sup>	مكاتب للاستعمالات الخفيفة			4

### الأحمال البيئية

هي النوع الثالث من الأحمال التي يجب الأخذ بها بعين الاعتبار عند التصميم، وهذه الأحمال تتتمثل في:

#### 1. احمال الرياح

تشكل الرياح حمولة موزعة بشكل متعمد على أوجه البناء، وتكون هذه الحمولة متغيرة مع الارتفاع حيث تتزايد مع الارتفاع، وتحدد هذه الحمولة استناداً إلى سرعة الرياح السائدة في موقع البناء خلال العمر التصميمي، وطبيعة وطبوغرافية الموقع إضافة إلى شكل البناء وأبعاده. تدعى حمولة الرياح من الأحمال الديناميكية التي يستعاض عنها عادة بحمولة ستاتيكية مكافئة والتي تختلف تبعاً لارتفاع المنشأة.

---

<sup>5</sup> كود الاحمال الأردني جدول رقم (3-1-ب)

## 2. الثلوج

يتم تحديد حمولة الثلوج بناء على الوزن الحجمي للثلج والسماكه الممكن تجمعها والمرتبطة بالارتفاع عن سطح البحر وانحدار السطح الخاضع لحمولة الثلوج. ويمكن تقدير أحمال الثلوج اعتماداً على الأسس التالية:

### 1. ارتفاع المنشأة عن سطح البحر.

للمساحات الافقية أو المائلة التي لا يزيد درجة ميلانها عن (25) درجة ستينية بالنسبة إلى الأفق، يمكن اعتماد المعادلات الواردة في الجدول الخاص بأحمال الثلوج<sup>6</sup> لحساب حمل الثلوج الموضعي (So) على أساس ارتفاع المنشأة عن سطح البحر.

---

<sup>6</sup> الكود الأردني جدول (5-3) أحمال الثلوج

جدول 7 قيمة أحمال الثلوج حسب الارتفاع عن سطح البحر

حمل الثلوج ( $S_0$ ) (كن/م <sup>2</sup> )	ارتفاع المنشاء من سطح البحر (h) (المتر)
0	$250 > h$
$(h-250)/800$	$500 > h > 250$
$(h-400)/320$	$1500 > h > 500$

7

2. ميلان السطح المعرض لتساقط الثلوج.

ويحدد حمل الثلوج على سقف المبني ( $\text{كن}/\text{م}^2$ ) بضرب حمل الثلوج المقدر على ارض الموقع ( $S_0$ ) في معامل الشكل لحمل الثلوج طبقاً للمعادلة التالية:

$$Sd = \mu_i \times S_0$$


حيث:

$$S_0 = \text{حمل الثلوج الموقعي على الأرض (كن}/\text{م}^2)$$

$$\mu_i = \text{معامل الشكل لحمل الثلوج}$$

ويفترض أن تكون هذه القيمة ثابتة على كامل مساحة سقف المبني.

زاوية ميل السقف $\alpha^\circ$	$\mu_1 = 0$	$30^\circ < \alpha^\circ < 60^\circ$	$0^\circ \leq \alpha^\circ \leq 30^\circ$	$\alpha^\circ$
	$\mu_1 = 0$	$\mu_1 = 0.8 \left[ \frac{60 - \alpha}{30} \right]$	$\mu_1 = 0.8$	معامل الشكل

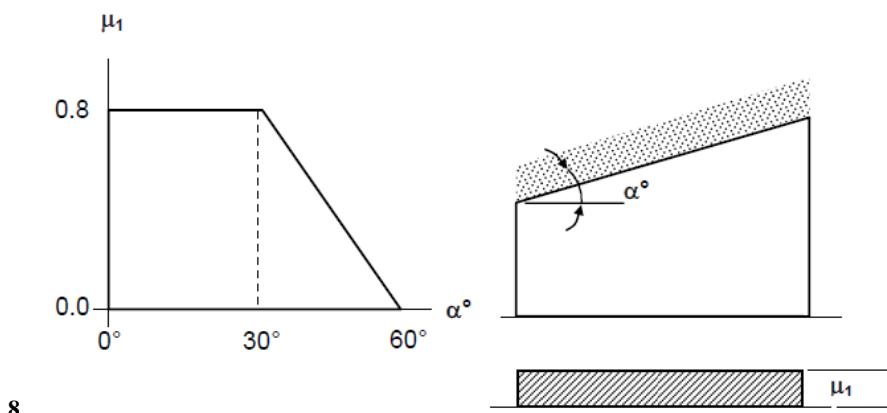

8

$$Sd = \frac{900-400}{320} \times 0.8 = 1.25 \text{ KN}/\text{m}^2 = 1.25 \text{ KN}/\text{m}^2$$

<sup>7</sup> الكود الأردني – أحمال الثلوج جدول (5-3)

<sup>8</sup> الكود الأردني – معاملات الشكل لحمل الثلوج للسقف المنبسطة واحادية الميل


### 3. الزلازل

تعد حمولة الزلازل من الحمولات الديناميكية التي يتعرض لها المنشآت، ويمكن أن تكون بأي اتجاه أفقى إضافة إلى الاتجاه الشاقولي، وهي حمولة متغيرة مع الارتفاع يبلغ تأثيرها الأكبر عند منسوب سطح قاعدة البناء، وترتبط الحمولة الزلزالية بالأحمال المئوية في المنشأ، فكلما ازدادت هذه الحمولات ازدادت الحمولة الزلزالية.

تحدد الحمولة الزلزالية الستاتيكية المكافئة استناداً إلى مجموعة من العوامل وهي ترتبط بمجموع الحمولات المئوية للمنشأ وبمنطقة المنشأ ضمن الخارطة الزلزالية وإلى موقع المنشأ ونوعه وأبعاده وشكله وأهميته.

الشكل 9: المناطق الزلزالية في فلسطين

*International Journal of Latest Research in Engineering and Technology (IJLRET)*  
ISSN: 2454-5031  
[www.ijlret.com](http://www.ijlret.com) | Volume 2 Issue 3 | March 2016 | PP 01-08

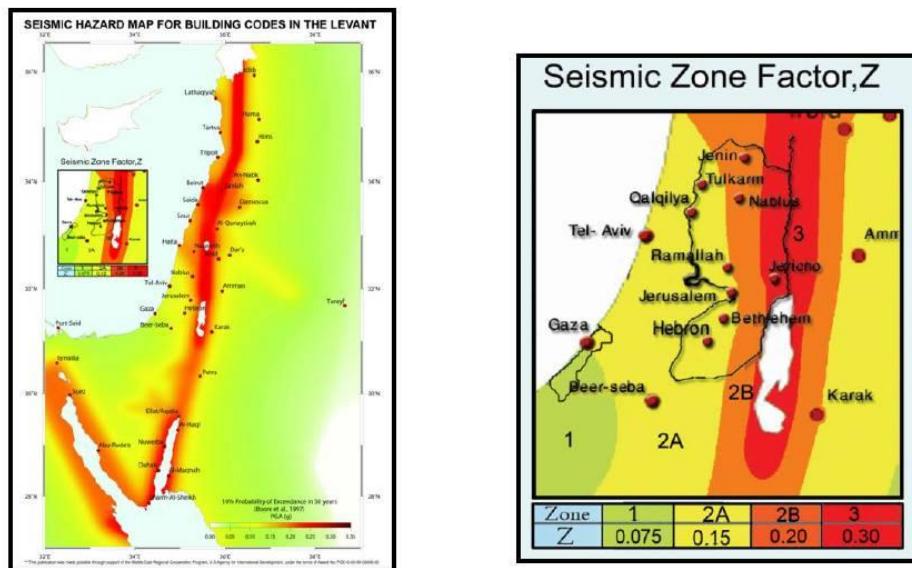

### الاختبارات العملية


يسبق الدراسة الإنسانية لأي مبني، عمل الدراسات الجيotechnique للموقع، ويعنى بها جميع الأعمال التي لها علاقة باستكشاف الموقع ودراسة التربة والصخور والمياه الجوفية، وتحليل المعلومات وترجمتها للتنبؤ بطريقة تصريف التربة، عند البناء عليها، وأكثر ما يهتم به المهندس الإنساني هو الحصول على قوة تحمل

الترابة (Bearing Capacity) اللازمة لتصميم أساسات المبني وكانت قوة تحمل الترابة للموقع تساوي **400** كيلو نيوتن لكل متر مربع.

### العناصر الإنشائية المكونة للمبني

ت تكون جميع المباني عادة من مجموعة من العناصر الإنشائية التي تتكاتف لكي تحافظ على استمرارية وجود المبني وصحته للاستخدام البشري، ومن أهم هذه العناصر، العقدات والجسور والأعمدة والجدران الحاملة والأساسات وغيرها.

الشكل 10: العناصر الإنشائية في المبني

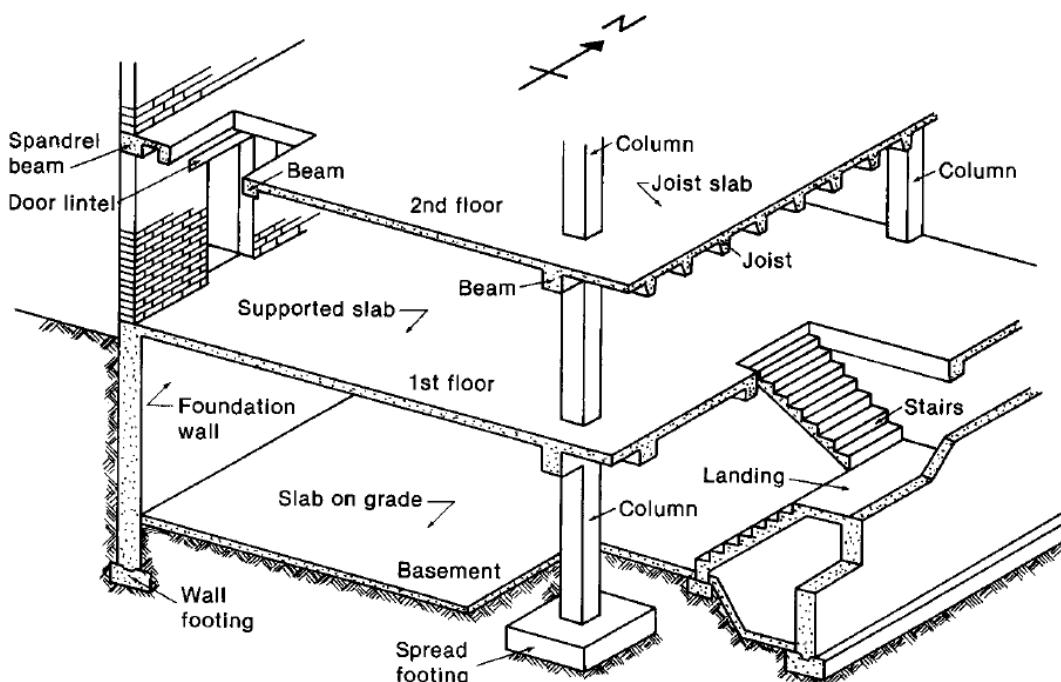

ويحتوي المشروع العناصر التالية:

#### 1. العقدات

هي عبارة عن العناصر الإنشائية القادرة على نقل القوى الرئيسية بسبب الأحمال المؤثرة عليها إلى العناصر الإنشائية الحاملة في المبني مثل الجسور والجدران والأعمدة، دون تعرضها إلى تشوهات.


توجد أنواع مختلفة وعديدة شائعة الاستعمال من العقدات الخرسانية المسلحة، منها البلاطات المصمتة ذات الاتجاه الواحد والاتجاهين والبلاطات المفرغة ذات الاتجاه الواحد والاتجاهين، وقد تم استخدام البلاطات المفرغة ذات الاتجاه الواحد والاتجاهين في المشروع وفيما يلي وصفها:

- **البلاطات المفرغة (Ribbed Slabs)** وتقسم إلى:
  - عقدات العصب ذات الاتجاه الواحد (One way ribbed slab)
  - عقدات العصب ذات الاتجاهين (Two way ribbed slab)
- **البلاطات المصمتة (Solid Slabs)** وتقسم إلى:
  - العقدات المصمتة ذات الاتجاه الواحد (One way solid slab)
  - العقدات المصمتة ذات الاتجاهين (Two way solid slab)

## عقدات العصب ذات الاتجاه الواحد (One way ribbed slab)

إحدى أشهر الطرق المستخدمة في تصميم العقدات في هذه البلاد وتكون من صنف من الطوب يليه العصب، ويكون التسلیح باتجاه واحد كما هو مبين في الشكل 11


الشكل 11 عقدات العصب ذات الاتجاه الواحد

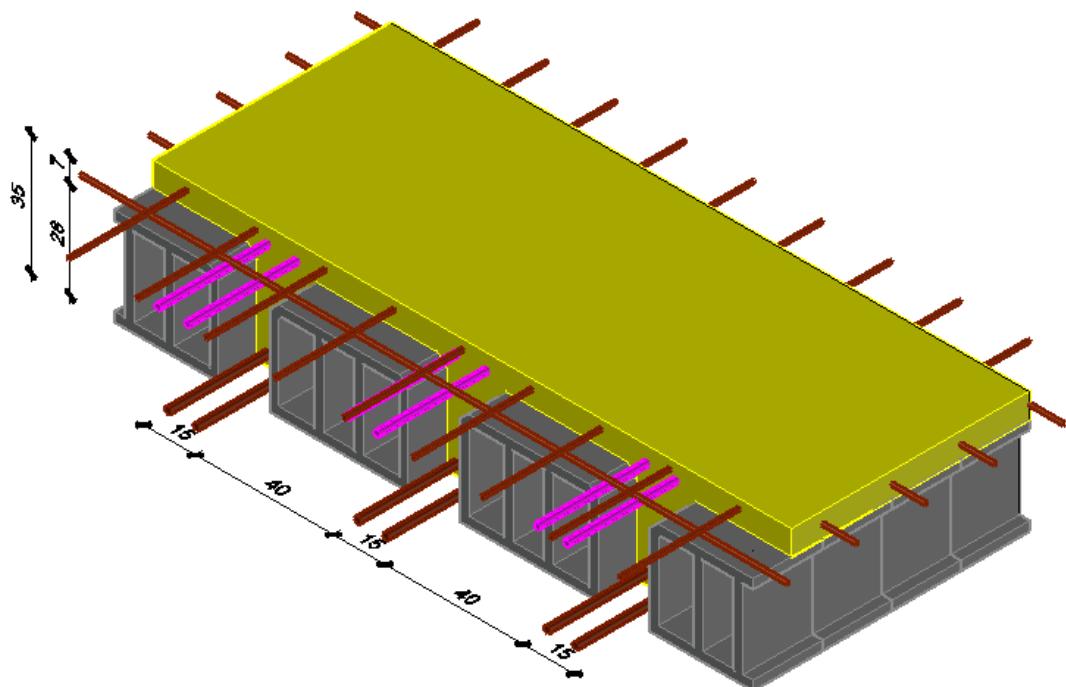

## عقدات العصب ذات الاتجاهين (Two way ribbed slab)

تشبه السابقة من حيث المكونات ولكنها تختلف من حيث كون التسلیح باتجاهين ويتم توزيع الحمل في جميع الاتجاهات، ويراعى عند حساب وزنها طوبتين وعصب في الاتجاهين، كما يظهر في الشكل 12


الشكل 12 عقدات العصب ذات الاتجاهين

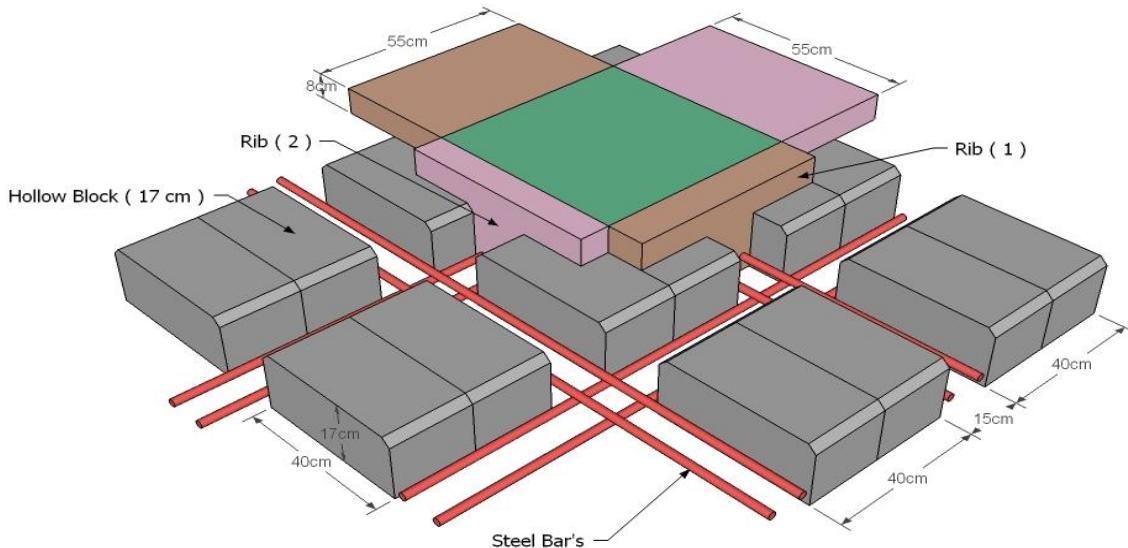

## العقدات المصمتة ذات الاتجاه الواحد (One way solid slab)

تستخدم في المناطق التي تتعرض كثيراً للأحمال الحية، وذلك تجنباً لحدوث اهتزاز نظراً للسمكية المنخفضة، وتم استخدامها في عقدة البير كما في الشكل 13


الشكل 13 العقدات المصمتة ذات الاتجاه الواحد

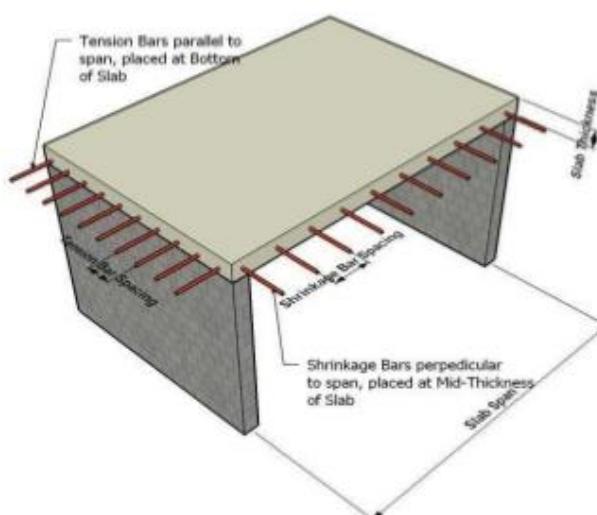

## العقدات المصمتة ذات الاتجاهين (Two way solid slab)

تستخدم في حال كانت الأحمال المؤثرة أكبر من المقدار الذي تستطيع العقدة المصمتة ذات الاتجاه الواحد مقاومتها، وعند ذلك يتم اللجوء إلى تصميم هذا النوع من العقدات وذلك لأنها تستطيع مقاومة الأحمال بشكل أكبر حيث يوزع التسلیح الرئيسي فيها باتجاهين موضحه في الشكل 14


الشكل 14 العقدات المصمتة ذات الاتجاهين

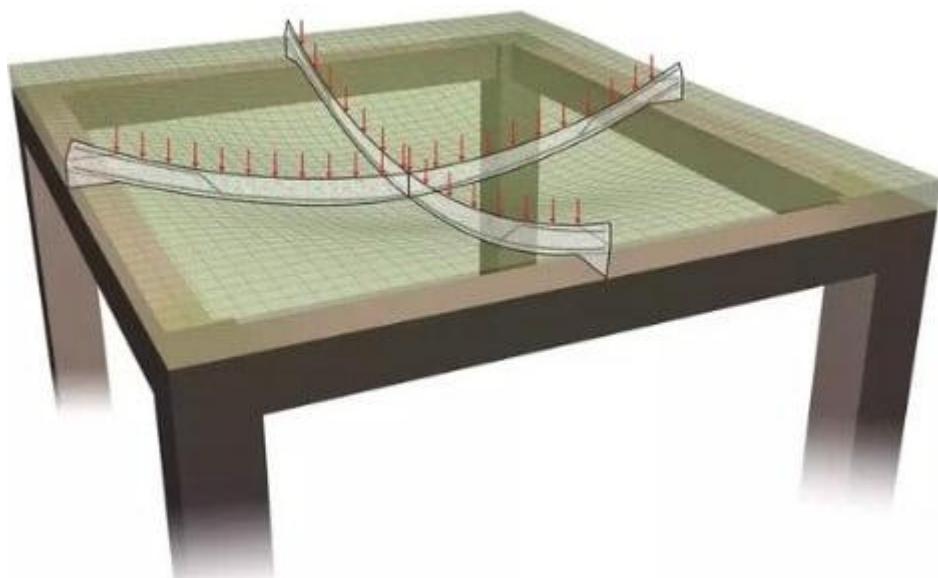


## الجسور

وهي عناصر إنشائية أساسية في نقل الأحمال من العقدة إلى الأعمدة، وهي نوعين، جسور مسحورة (مخفية داخل العقدات) والجسور المدلاة "Dropped Beams" وهي التي تبرز عن العقدة من الأسفل، ونظرًا للمسافات المختلفة بين الأعمدة في المبنى المراد تصميمه في هذا المشروع، فضلاً عن الأحمال الواقعة فإن الجسور التي سوف تستخدم في العقدة ستكون جسور مسحورة وأخرى مدلاة تقوم بنقل الأحمال إليها.

الشكل 15 جسر مسحور

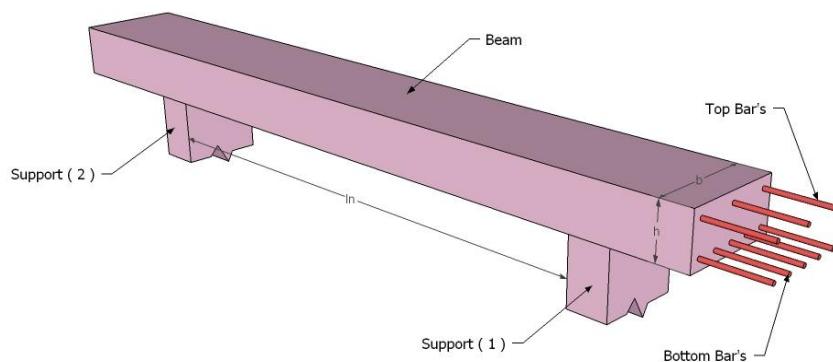


الشكل 16 جسر ساقط

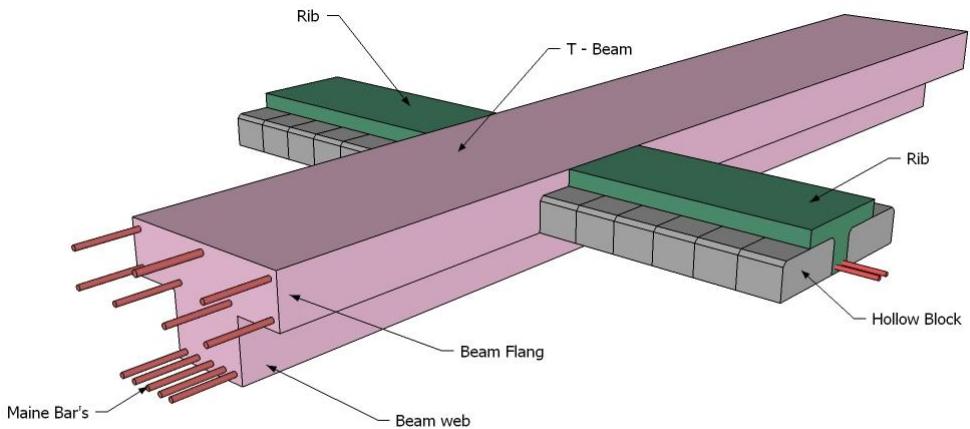


## الأعمدة

تعتبر الأعمدة العضو الرئيس في نقل الأحمال من العقدات والجسور إلى الأساسات، وبذلك فهي عنصر إنشائي ضروري لنقل الأحمال وثبات المبني. لذلك يجب تصميمها بحيث تكون قادرة على حمل وتوزيع الأحمال الواقعة عليها، وهي متعددة من حيث المقطع وطريقة العمل.

الشكل 17 أحد أشكال الأعمدة

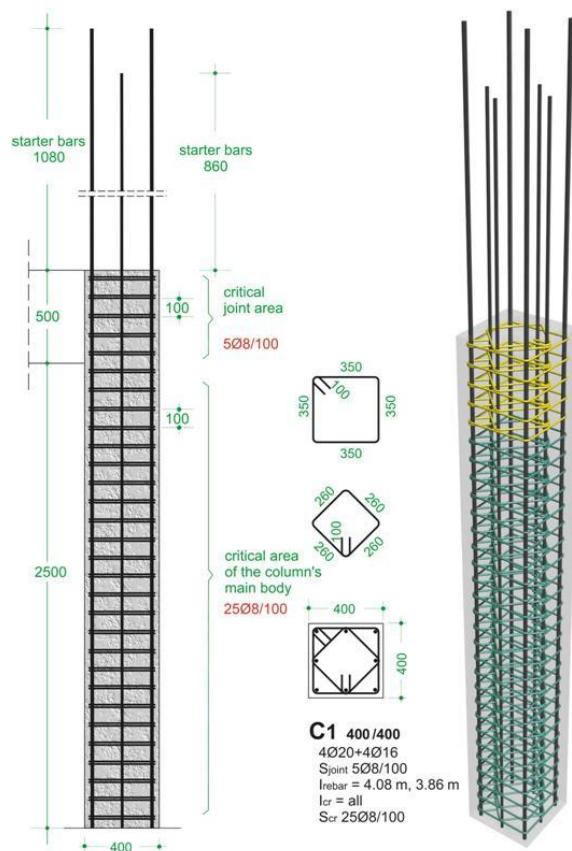

الشكل 18 أحد أشكال الأعمدة

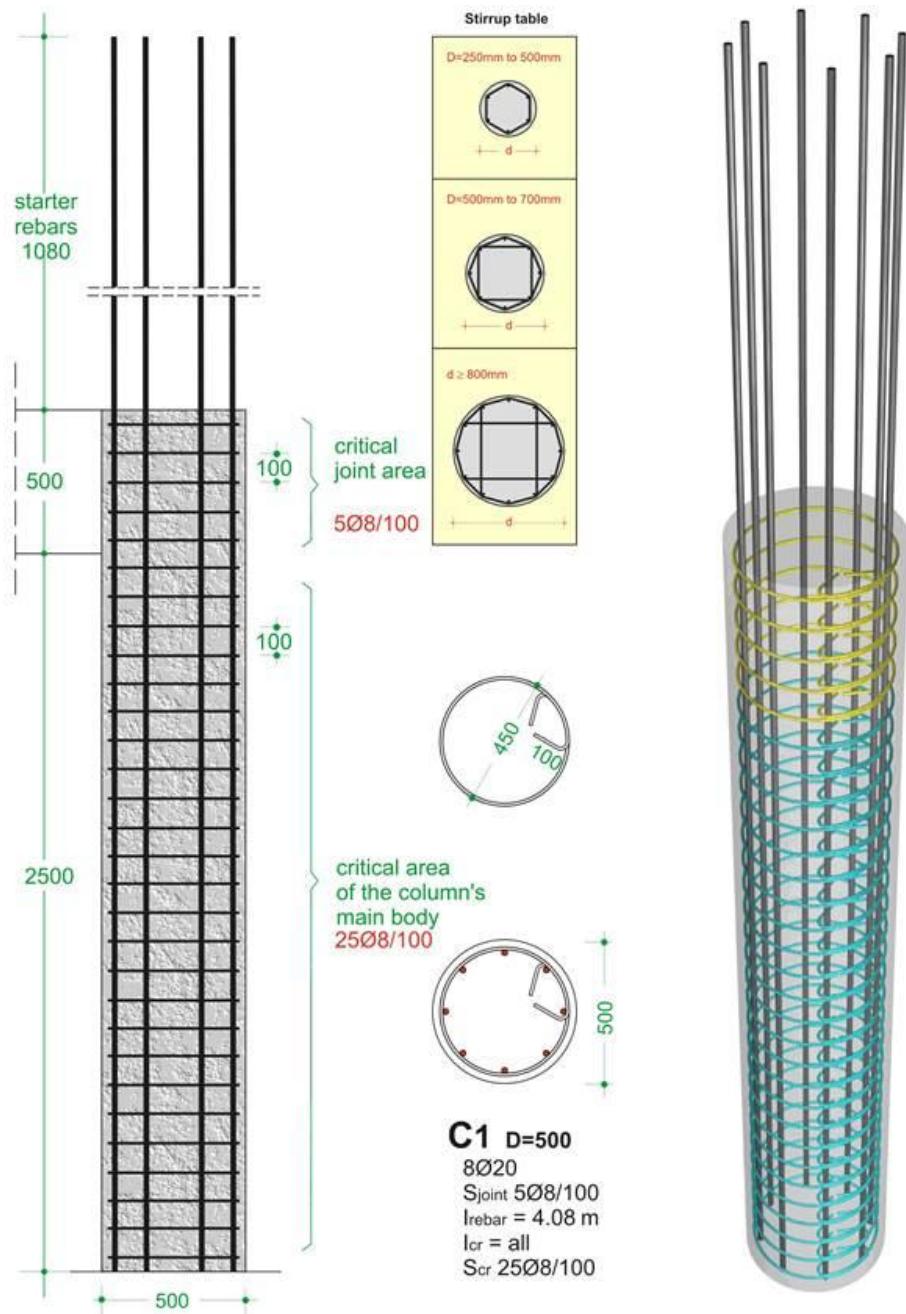


## الجدران الحاملة (جدران القص)

وهي عناصر إنشائية حاملة تقاوم القوى العمودية والأفقية الواقعة عليها وتستخدم بشكل أساسى لمقاومة الأحمال الأفقية مثل قوى الرياح والزلزال وتسمى جدران القص (shear wall) وهذه الجدران تسلح بطبقتين من الحديد حتى تزيد من كفاءتها على مقاومةقوى الأفقية.

وقد تم تحديد الجدران الحاملة في المبنى وتوزيعها المبنى ، وتمثل الجدران الحاملة بجدران بيت الدرج، وجدران المصاعد، والجدران الأخرى التي تبدأ من أساسات المبنى، وتعمل على تحمل الأوزان الرأسية المنقولة إليها كما تعمل كجدران قص تقاوم القوى الأفقية التي يتعرض لها المنشأ، ويجب توفرها في الاتجاهين مع مراعاة أن تكون المسافة بين مركز المقاومة الذي تشكله جدران القص في كل اتجاه ومركز الثقل للمبنى أقل ما يمكن .وان تكون هذه الجدران كافية لمنع أو تقليل تولد عزوم اللي وأثاره على جدران المبنى المقاومة للقوى الأفقية .


الشكل 19 جدار القص

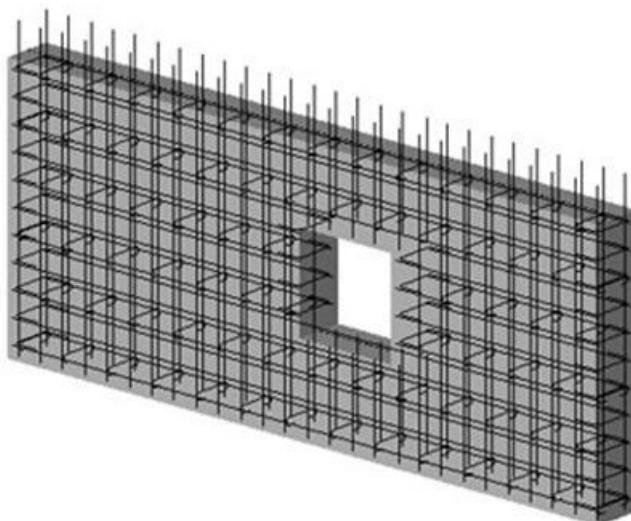

## الأساسات

بالرغم من أن الأساسات هي أول ما يبدأ بتنفيذها عند بناء المنشأ، إلا أن تصميمها يتم بعد الانتهاء من تصميم كافة العناصر الإنشائية في المبني.

الشكل 20 الأساس المنفرد

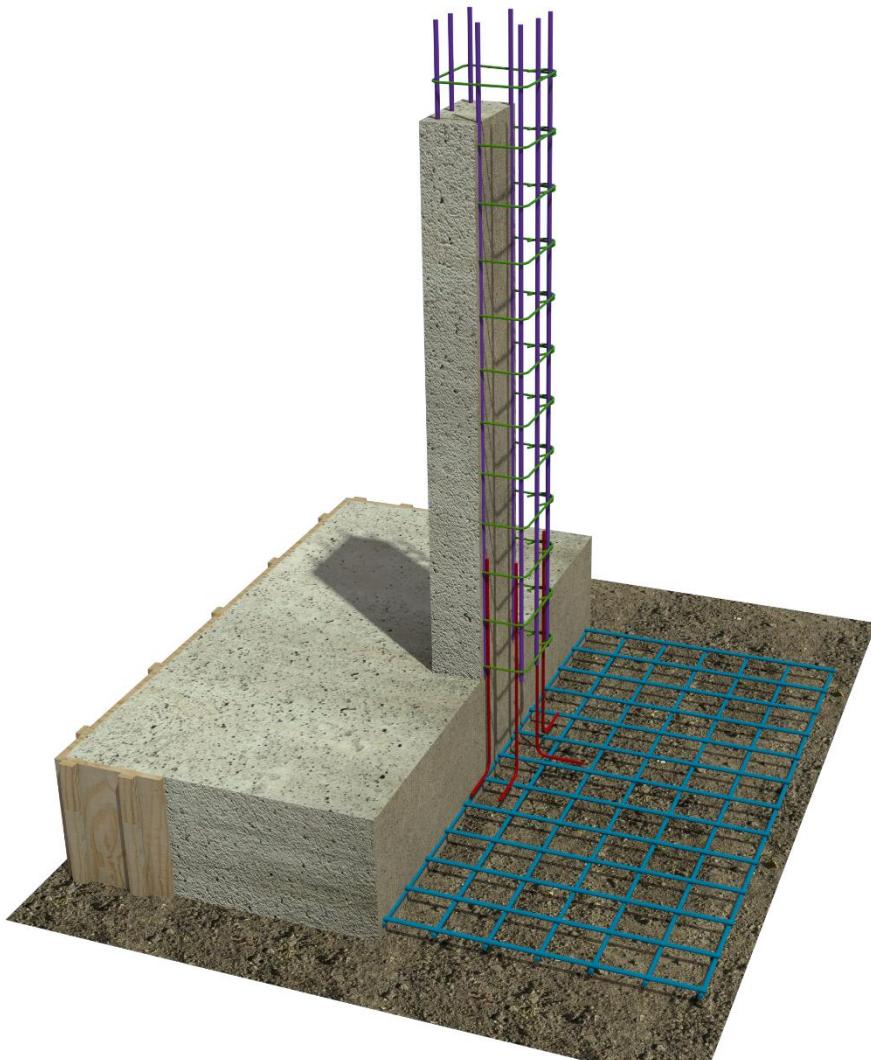


ولمعرفة الأوزان والأحمال الواقعة عليها، فإن الأحمال الواقعة على العقدة تنتقل إلى الجسور ثم إلى الأعمدة وأخيراً إلى الأساسات، وتكون هذه الأحمال هي التصميمية للأساسات، وبناءً على الأحمال الواقعة عليها وطبيعة الموقع يتم تحديد نوع الأساسات المستخدمة، ومن المتوقع استخدام أساسات من أنواع مختلفة وذلك تبعاً لقدرة تحمل التربة والأحمال الواقعة على كل أساس ونظراً لما يتزدهر هيكلاً المنشأ من شكل متدرج ليتلاءم وطبوغرافية الأرض.

## الأدراج

عبارة عن عناصر معمارية تستخدم للانتقال الرأسي بين المستويات المختلفة المنساب، وتم استخدامها في مشروعنا بشكل واضح والشكل 21 يبين مقطع عام للدرج.

الشكل 21 مقطع عام بالدرج

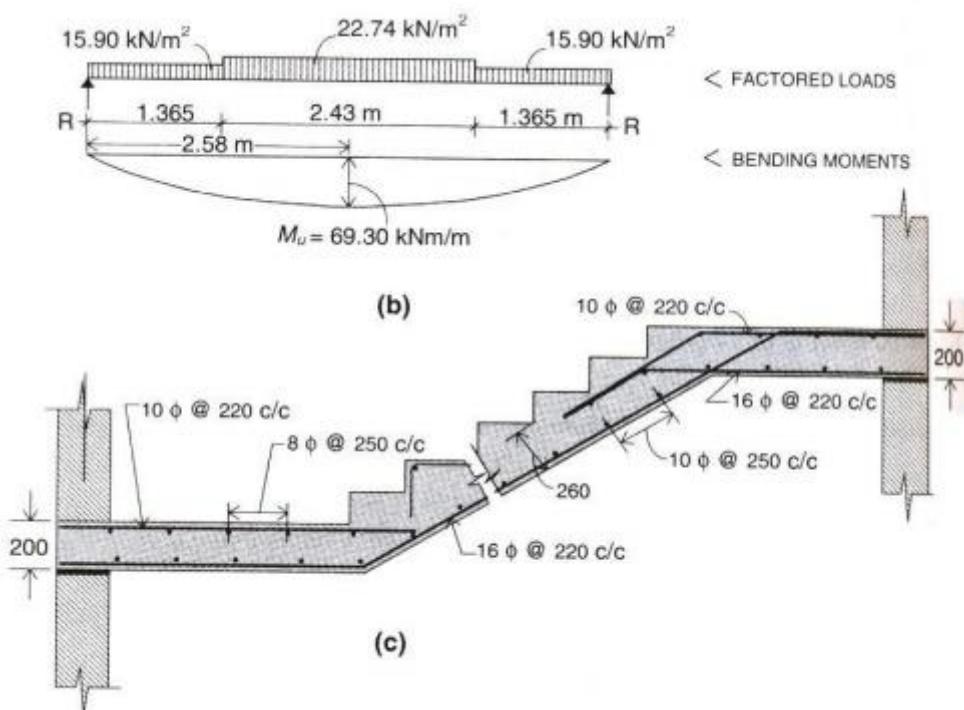

## فواصل التمدد (Expansions Joints)

Table 1 Expansion joint spacing

Author	Spacing
Lewerenz (1907)	75 ft (23 m) for walls.
Hunter (1953)	80 ft (25 m) for walls and insulated roofs, 30 to 40 ft (9 to 12 m) for uninsulated roofs.
Billig (1960)	100 ft (30 m) maximum building length without joints. Recommends joint placement at abrupt changes in plan and at changes in building height to account for potential stress concentrations.
Wood (1981)	100 to 120 ft (30 to 35 m) for walls.
Indian Standards Institution (1964)	45 m ( $\approx 148$ ft) maximum building length between joints.
PCA (1982)	200 ft (60 m) maximum building length without joints.
ACI 350R-83	120 ft (36 m) in sanitary structures partially filled with liquid (closer spacings required when no liquid present).

9

وبناء على ذلك لم يتم استخدام فاصل تمدد في المنشئ

<sup>9</sup> ACI 224.3R-95

## **CHAPTER 4: Structural Analysis & Design**

## **Introduction**

Concrete is the only major building material that can be delivered to the job site in a plastic state. This unique quality makes concrete desirable as a building material because it can be molded to virtually any form or shape.

Concrete used in most construction work is reinforced with steel. When concrete structure members must resist extreme tensile stresses, steel supplies the necessary strength. Steel is embedded in the concrete in the form of a mesh, or roughened or twisted bars. A bond forms between the steel and the concrete, and stresses can be transferred between both components.

In this project, all of design calculation for all structural members would be made upon the structural system, which was chosen, in the previous chapter.

Therefore, in this project, there are two types of slabs: One-way solid slab, one way ribbed slab. They would be analyzed and designed by using finite element method of design, with aid of a computer program called "ATIR- Software " to find the internal forces, deflections and moments for ribbed slabs and by using the previous program and Etabs, Safe, And programs to find the internal forces, deflections and moments for One way solid slab, and then handle calculation would be made to find the required steel for all members.

The design strength provided by a member, its connections to other members, and its cross – sections in terms of flexure, and load, shear, and torsion is taken as the nominal strength calculated in accordance with the requirements and assumptions of ACI-318-14code and ACI-318-08code

## Factored loads

Table 2 Load Combanation

Load combination	Equation	Primary load
$U = 1.4D$	(5.3.1a)	$D$
$U = 1.2D + 1.6L + 0.5(L_r \text{ or } S \text{ or } R)$	(5.3.1b)	$L$
$U = 1.2D + 1.6(L_r \text{ or } S \text{ or } R) + (1.0L \text{ or } 0.5W)$	(5.3.1c)	$L_r \text{ or } S \text{ or } R$
$U = 1.2D + 1.0W + 1.0L + 0.5(L_r \text{ or } S \text{ or } R)$	(5.3.1d)	$W$
$U = 1.2D + 1.0E + 1.0L + 0.2S$	(5.3.1e)	$E$
$U = 0.9D + 1.0W$	(5.3.1f)	$W$
$U = 0.9D + 1.0E$	(5.3.1g)	$E$

<sup>10</sup>

## Slabs thickness calculation

### Determination of Thickness for One-Way Ribbed Slab:

According to ACI-Code-318-08, the minimum thickness of nonprestressed beams or one way slabs unless deflections are computed as follow:

Table 3 Minimum thickness of beams or one-way slabs

**TABLE 9.5(a) — MINIMUM THICKNESS OF  
NONPRESTRESSED BEAMS OR ONE-WAY SLABS  
UNLESS DEFLECTIONS ARE CALCULATED**

	Minimum thickness, $h$			
	Simply supported	One end continuous	Both ends continuous	Cantilever
Member	Members not supporting or attached to partitions or other construction likely to be damaged by large deflections			
Solid one-way slabs	$\ell/20$	$\ell/24$	$\ell/28$	$\ell/10$
Beams or ribbed one-way slabs	$\ell/16$	$\ell/18.5$	$\ell/21$	$\ell/8$
Notes:	Values given shall be used directly for members with normalweight concrete and Grade 420 reinforcement. For other conditions, the values shall be modified as follows: a) For lightweight concrete having equilibrium density, $w_c$ , in the range of 1440 to 1840 kg/m <sup>3</sup> , the values shall be multiplied by $(1.65 - 0.0003w_c)$ but not less than 1.09. b) For $f_y$ other than 420 MPa, the values shall be multiplied by $(0.4 + f_y/700)$ .			

11

<sup>10</sup> ACI 318M-14 chapter 5-3 table 5.3.1

The maximum span length for one end continuous (for ribs):


$$h_{min} \text{ for one - end continuous} = \frac{l}{18.5} = \frac{720}{18.5} = 39\text{cm}$$

The maximum span length for both end continuous (for ribs):

$$h_{min} \text{ for both - end continuous} = \frac{l}{21} = \frac{720}{21} = 34\text{cm}$$

But we Select Slab thickness **h= 35cm** with block 28 cm & Topping 7cm

In addition, we check the deflection in safe program

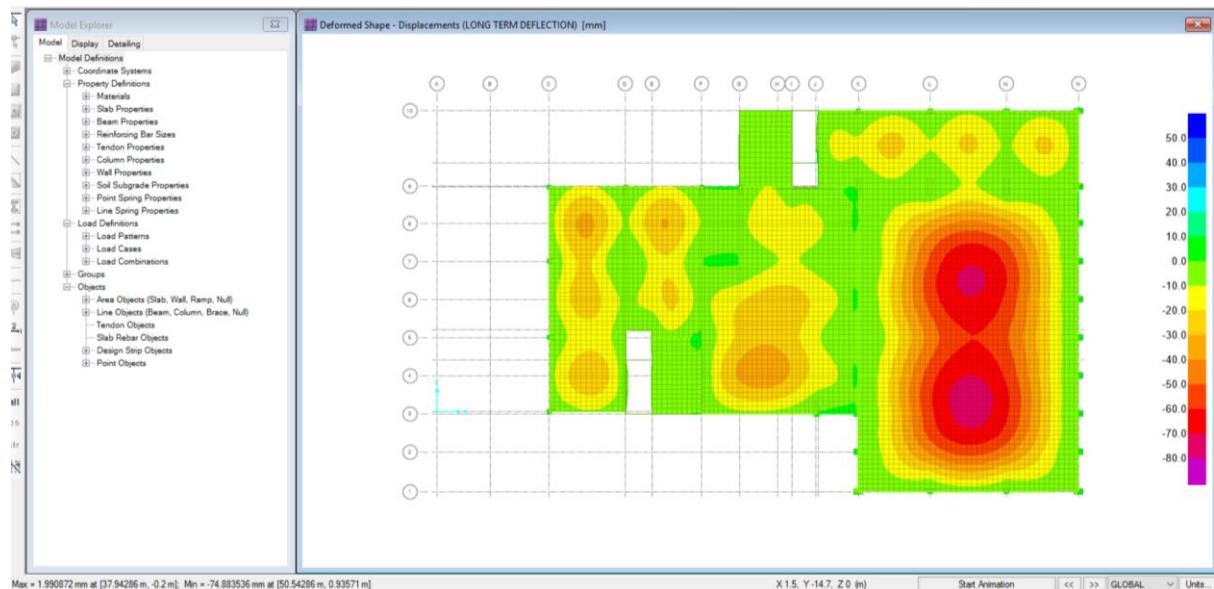

<sup>11</sup> ACI 318M-08 Table 9.5(a)

Table 4 MAXIMUM COMPUTED DEFLECTIONS

**TABLE 9.5(b) — MAXIMUM PERMISSIBLE COMPUTED DEFLECTIONS**

Type of member	Deflection to be considered	Deflection limitation
Flat roofs not supporting or attached to nonstructural elements likely to be damaged by large deflections	Immediate deflection due to live load $L$	$\ell/180^*$
Floors not supporting or attached to nonstructural elements likely to be damaged by large deflections	Immediate deflection due to live load $L$	$\ell/360$
Roof or floor construction supporting or attached to nonstructural elements likely to be damaged by large deflections	That part of the total deflection occurring after attachment of nonstructural elements (sum of the long-term deflection due to all sustained loads and the immediate deflection due to any additional live load) <sup>†</sup>	$\ell/480^{\ddagger}$
Roof or floor construction supporting or attached to nonstructural elements not likely to be damaged by large deflections		$\ell/240^{\$}$

\*Limit not intended to safeguard against ponding. Ponding should be checked by suitable calculations of deflection, including added deflections due to ponded water, and considering long-term effects of all sustained loads, camber, construction tolerances, and reliability of provisions for drainage.

<sup>†</sup>Long-term deflection shall be determined in accordance with 9.5.2.5 or 9.5.4.3, but may be reduced by amount of deflection calculated to occur before attachment of nonstructural elements. This amount shall be determined on basis of accepted engineering data relating to time-deflection characteristics of members similar to those being considered.

<sup>‡</sup>Limit may be exceeded if adequate measures are taken to prevent damage to supported or attached elements.

<sup>\$</sup>Limit shall not be greater than tolerance provided for nonstructural elements. Limit may be exceeded if camber is provided so that total deflection minus camber does not exceed limit.

12


- The maximum deflection (long term deflection) = 74mm in beam with span = 20.80m
- The maximum permissible computed deflection =  $L/240 = 20800/240 = 86.7\text{mm}$  so the deflection is OK
- The maximum deflection (long term deflection) = 30mm in Rib with span = 7.20m
- The maximum permissible computed deflection =  $L/240 = 7200/240 = 30\text{mm}$  so the deflection is OK

<sup>12</sup> ACI 318M-08 Table 9.5(b)

## Load Calculations

- **One way ribbed slab:**

For the one-way ribbed slabs, the total dead load to be used in the analysis and design is calculated as follows:

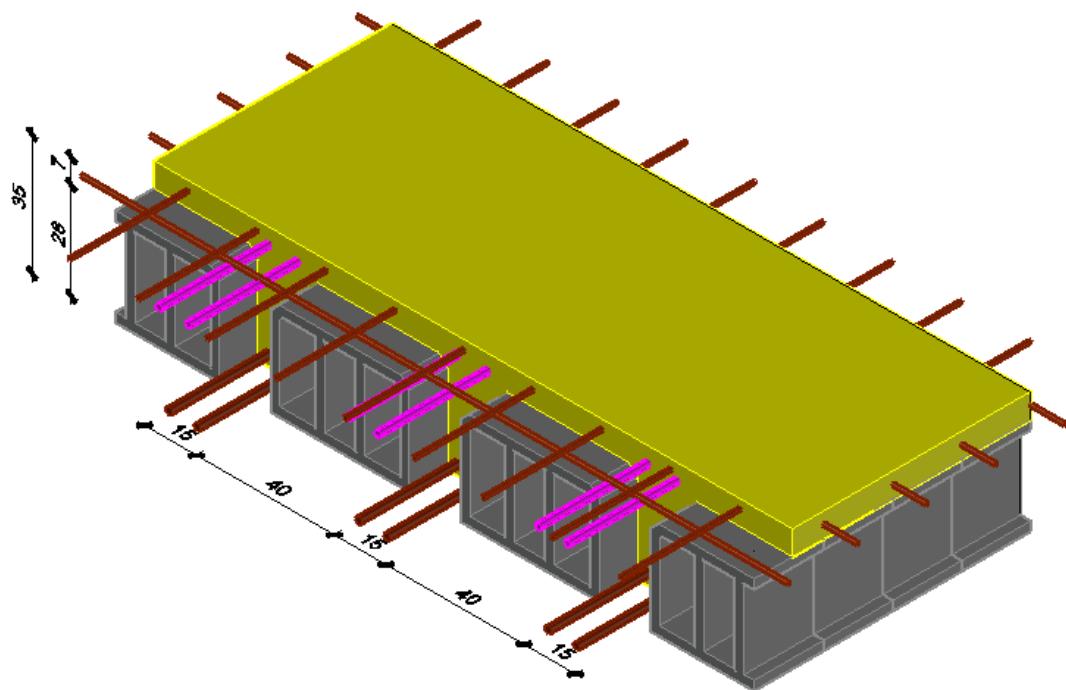

الشكل 22 One-way Ribbed Slab

Calculation of the total dead load for one-way rib slab as shown in the following table:

*Table 5 Calculation of the total dead load for one-way rib slab. KN/m/rib*

Dead Load from	$\delta$	$\gamma$	b	KN/m
	m	KN/m <sup>3</sup>	m	
Tiles	0.03	23.00	0.55	0.380
Mortar	0.03	22.00	0.55	0.363
Coarse Sand	0.10	17.00	0.55	0.935
Topping	0.07	25.00	0.55	0.963
RC Rib	0.28	25.00	0.15	1.050
Hollow Block	0.28	9.80	0.40	1.098
Plaster	0.03	22.00	0.55	0.363
Interior Partitions	2.38		0.55	1.309
<b>Sum</b>				<b>6.460</b>

Live Load	Distributed load	b	KN/m
	KN/m <sup>2</sup>		
LL	4.00	0.55	<b>2.200</b>


## Design of Topping

- Dead load calculation

Table 6 Dead load calculation (Topping)

Dead Load form	$\delta$	$\gamma$	KN/m <sup>2</sup>
	m	KN/m <sup>3</sup>	
Tiles	0.03	23	0.69
Mortar	0.03	22	0.66
Sand	0.10	17	1.70
RC	0.07	25	1.75
Partitions	2.38 KN/m <sup>2</sup>		2.38
SUM			7.18

- Live load = 4.00 KN/m<sup>2</sup>
- $W_u = 1.2DL + 1.6LL = 1.2 \times 7.18 + 1.6 \times 4.00 = 15.02 \text{ KN}/m^2$

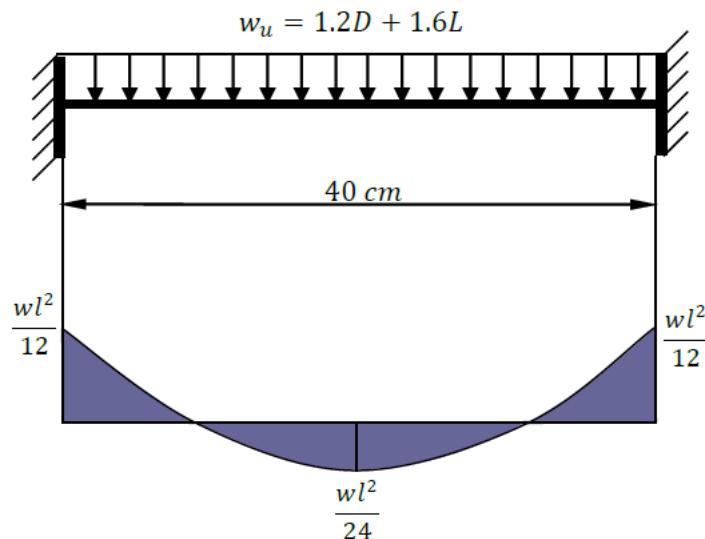

- $M_u = \frac{w_u l^2}{12} = \frac{15.02 \times 0.40^2}{12} = 0.20 \text{ KN.m}^2$
- $^{13}M_n = fr \times S_m = 0.42 \sqrt{f'_c * \frac{bh^2}{6}} = 0.42 \sqrt{24} \times \frac{1 \times 0.07^2}{6} \times 10^3 = 1.68 \text{ KN.m}^2$
- $\emptyset M_n = 0.55 \times M_n = 0.55 \times 1.68 = 0.924 \text{ KN.m}^2$

<sup>13</sup> Sm is the corresponding elastic section modulus. Elastic section modulus.


The elastic section modulus is defined as  $S = I / y$ , where  $I$  is the second moment of area (or moment of inertia) and  $y$  is the distance from the neutral axis to any given fiber.

$$\emptyset M_n = 0.924 \gg M_u = 0.20 \text{ KN.m}^2$$

No structural reinforcement needed. Therefore, shrinkage and temperature reinforcement must be provided.

- For the shrinkage and temperature reinforcement:
- $\rho = 0.0018$
- $A_s = \rho \times b \times h = 0.0018 \times 1000 \times 80 = 144 \text{ mm}^2$ .
- # of  $\Phi 8 = \frac{As_{req}}{A_{bar}} = \frac{144}{50} = 2.88 \rightarrow \text{Spacing}(S) = \frac{1}{2.88} = 0.347 \text{ m} = 347 \text{ mm}$ .
- $\leq 380 \left( \frac{280}{f_s} \right) - 2.5 C_c \leq 380 \left( \frac{280}{f_s} \right)$
- $= 380 \times \left( \frac{280}{\frac{2}{3}Fy} \right) - 2.50 \times 20 \leq 380 \times \left( \frac{280}{\frac{2}{3}Fy} \right)$
- $= 380 \times \left( \frac{280}{\frac{2}{3} \times 420} \right) - 2.50 \times 20 \leq 380 \times \left( \frac{280}{\frac{2}{3} \times 420} \right)$
- $= 377.5 \text{ mm.} \leq 380 \text{ mm.}$
- $\leq 3 \times h = 3 \times 70 = 210 \text{ mm} \rightarrow \text{Controlled}$
- $\leq 450 \text{ mm.}$
- **$\therefore \text{use } \emptyset 8@20 \text{ cm} \frac{c}{c} \text{ in both directions}$**

## Design of Rib (CSA3)

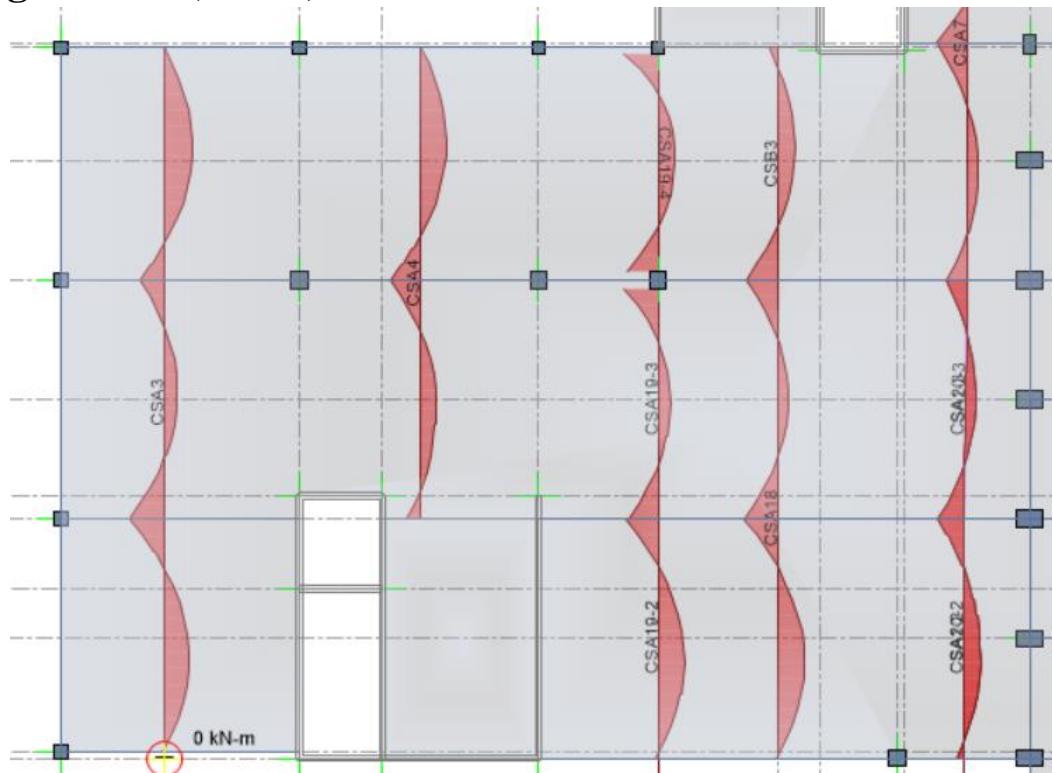


### Geometric Properties


Combination = Overall Envelope  
 Strip Label = CSA3  
 Length = 21.4 m

### Material Properties

Concrete Comp. Strength = 24 N/mm<sup>2</sup>  
 Concrete Modulus = 24870 N/mm<sup>2</sup>  
 Longitudinal Rebar Yield = 420 N/mm<sup>2</sup>

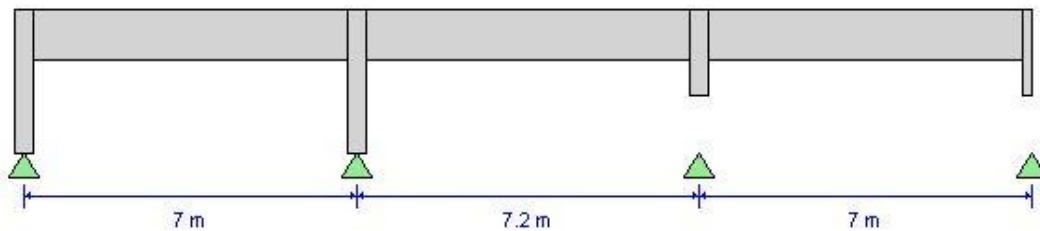

Moment Diagram (kN-m)

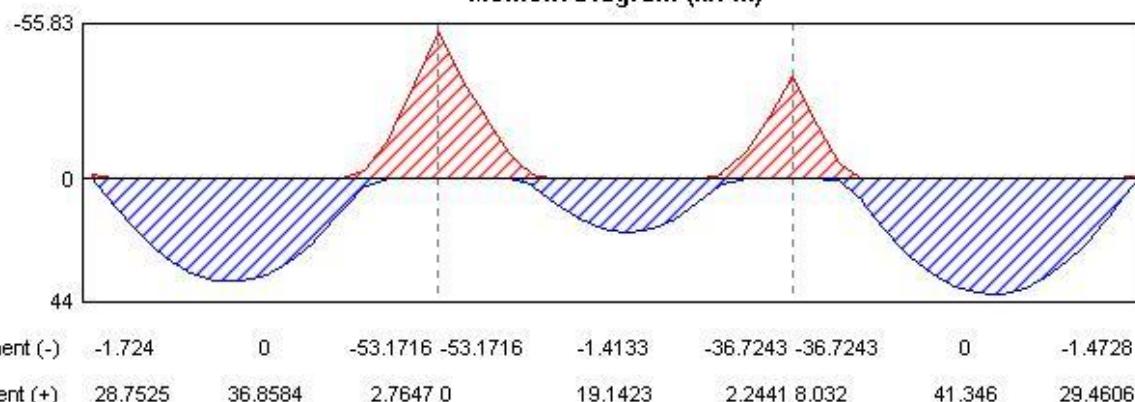


## Design for maximum Positive Moment = 41.35 KN.m

### Design of Rib (CSA3)

$$d = h - \text{Cover} - d_{\text{stirrups}} - \frac{d_b}{2}$$

h	cover	d st.	db
350	20	10	16
d	312		

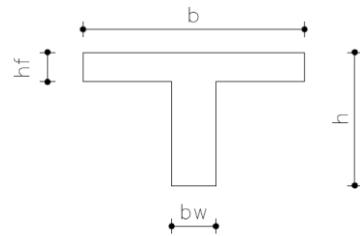

Max. + or - moment = **41.35** KN.m

Check if  $a > hf$

fy	420	MPa
fc'	<b>24</b>	MPa
b	550	mm
hf	70	mm
Ø	0.9	
bw	150	mm

$$M_{nf} = 0.85 \cdot fc' \cdot b \cdot hf \left( d - \frac{hf}{2} \right)$$

$$M_{nf} = 217.56 \text{ KN.m}$$

$M_{nf} > M_n$  ----  $a < hf$ , design as rec.

$$M_n = \frac{Mu}{\phi} \quad M_n = 45.944 \text{ KN.m}$$

$$R_n = \frac{M_n}{bd^2} \quad R_n = 0.85814589$$

$$m = \frac{fy}{0.85 fc'} \text{ m} \quad m = 20.58823529$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{\frac{2 \times R_n \times m}{fy}} \right) \quad \rho = 0.002088088$$

$$As = \rho \times b \times d \quad As = 358.316 \text{ mm}$$

$$As_{min} = 0.25 \times \frac{\sqrt{fc'}}{fy} \times bw \times d \geq \frac{1.4}{fy} \times bw \times d \quad As_{min} = 136.47 \text{ mm}$$

$$156 \text{ mm}$$

$$156.000 \text{ mm}$$

**Area of Steel** **358.3159** **Bare diameter** **16** **2 Ø 16** **As (provided)** **402.1239**

### Check Strain

$$a = \frac{As_{prov} \cdot fy}{0.85 fc' \cdot bw} \quad a = 55.193$$

$$c = \frac{a}{\beta} \quad \beta = 0.85 \quad c = 64.933$$


$$\varepsilon_s = 0.003 \times \left( \frac{d - c}{c} \right) \quad 0.0114147 \quad \text{OK} > 0.005$$

## Design for maximum Negative Moment = 53.17 KN.m

### Design of Rib (CSA3)

$$d = h - \text{Cover} - d_{\text{stirrups}} - \frac{d_b}{2}$$

h	cover	d st.	db
350	20	10	18
d	311		

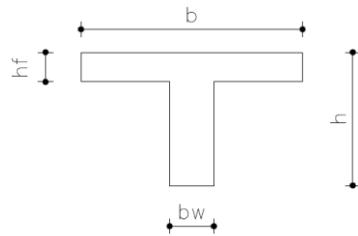

Max. + or - moment = **53.17** KN.m

Check if  $a > hf$

fy	420	MPa
fc'	<b>24</b>	MPa
b	550	mm
hf	70	mm
Ø	0.9	
bw	150	mm

$$M_{nf} = 0.85 \cdot fc' \cdot b \cdot hf \left( d - \frac{hf}{2} \right)$$

$$M_{nf} = 216.770 \text{ KN.m}$$

$M_{nf} > M_n$  ----  $a < hf$ , design as rec.

$$M_n = \frac{Mu}{\phi} \quad M_n = 59.078 \text{ KN.m}$$

$$R_n = \frac{M_n}{bd^2} \quad R_n = 1.110556564$$

$$m = \frac{fy}{0.85 fc'} \text{ m} \quad m = 20.58823529$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{\frac{2 \times R_n \times m}{fy}} \right) \quad \rho = 0.002720363$$

$$As = \rho \times b \times d \quad As = 465.318 \text{ mm}$$

$$As_{min} = 0.25 \times \frac{\sqrt{fc'}}{fy} \times bw \times d \geq \frac{1.4}{fy} \times bw \times d \quad As_{min} = 136.03 \text{ mm}$$

$$As_{min} = 155.5 \text{ mm}$$

$$As_{min} = 155.500 \text{ mm}$$

**Area of Steel** **465.318** **Bare diameter** **18** **2 Ø 18** **As (provided)** **508.938**




### Check Strain

$$a = \frac{As_{prov} \cdot fy}{0.85 fc' \cdot bw} \quad a = 69.854$$

$$c = \frac{a}{\beta} \quad \beta = 0.85 \quad c = 82.181$$

$$\varepsilon_s = 0.003 \times \left( \frac{d - c}{c} \right) \quad 0.0083529 \quad OK > 0.005$$

## Design for maximum Shear = 41.15 KN

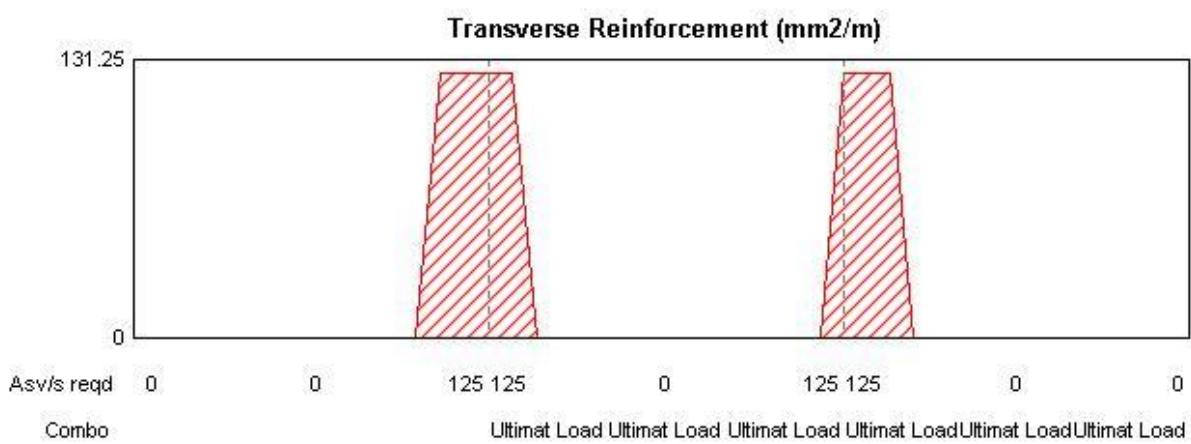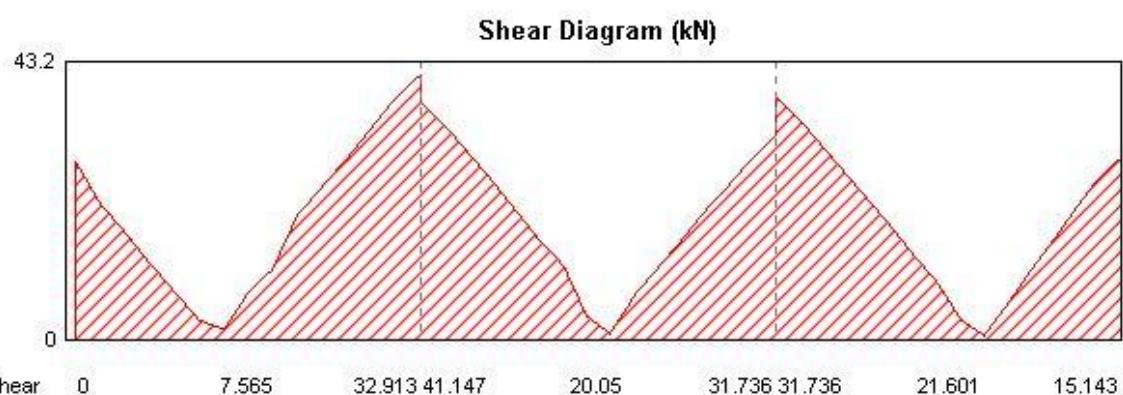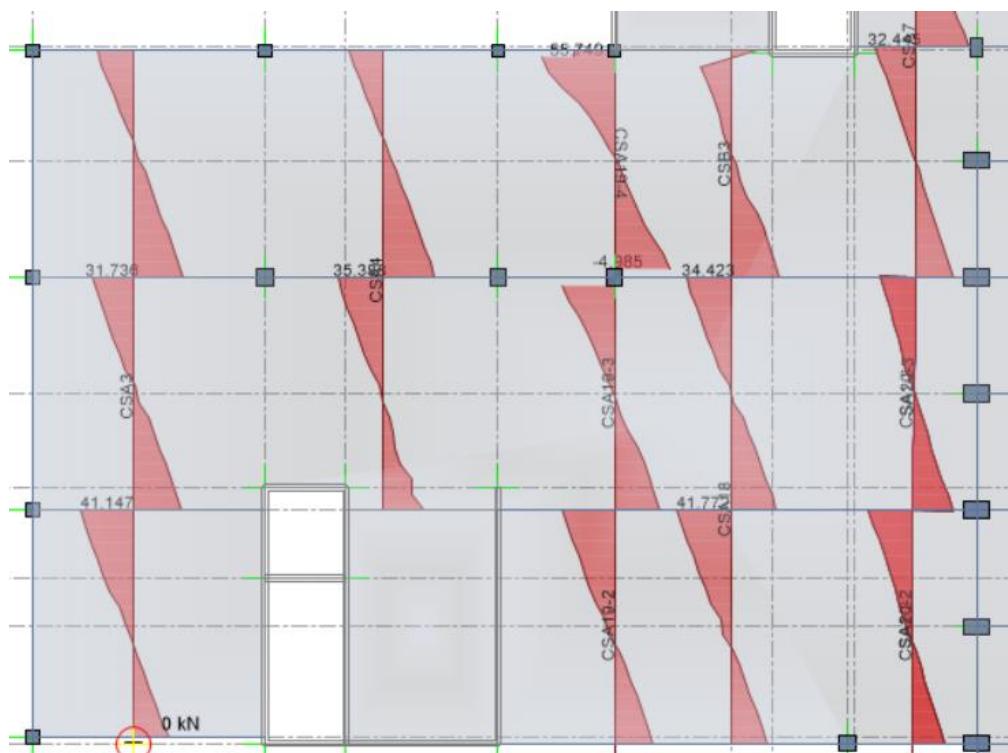

### Design RIB CSA3

The maximum shear force at the distance  $d$  from the face of support

$$V_u = 41.15 \text{ KN}$$

Shear strength,  $V_c$ , provided by concrete for the ribs may be taken greater than 10% that for beams. This is mainly due to the interaction between the slab and the closely spaced ribs (ACI Code, Section 8.13.8).

$$V_n = \frac{V_u}{\phi}$$

$$V_n = 54.867 \text{ KN}$$

$$V_c = (1.10) \frac{1}{6} \times \lambda \times \sqrt{f'_c} \times b_w \times d$$

$$V_c = 39.339 \text{ KN}$$

$$\emptyset V_c$$

$$\emptyset V_c = 29.504 \text{ KN}$$

$V_u > 1/2 \emptyset V_c$  and  $V_u > \emptyset V_c$  ---- Go to Case III

#### CASE III $\emptyset(V_c + V_{s,min})$

$$V_{s,min} = \frac{1}{16} \sqrt{f'_c} b_w d \quad \text{and} \quad V_{s,min} = \frac{1}{3} b_w d$$

13.411

14.6

$$\emptyset(V_{s,min} + V_c) = 40.45$$

$$\emptyset V_{s,min}$$

$$\emptyset V_{s,min} = 10.950 \text{ KN}$$

$V_u > \emptyset (V_c + V_{s,min})$  ----- Go to case IV

$f_y$	420	MPa
$f'_c$	24	MPa
b	150	mm
$\emptyset$		
$\emptyset$	0.75	
$b_w$	150	mm
d	292	mm
$\lambda$	I	
db st.	10	mm
h	350	mm
db bar	16	mm

#### CASE IV $\emptyset(V_c + V_s')$

$$V_s' = \frac{1}{3} \sqrt{f'_c} b_w d$$

$$V_s' = 71.525 \text{ KN}$$

$$\emptyset V_s' = \emptyset V_s' = 53.644 \text{ KN}$$

$(V_c + V_{s,min})$	$V_u$	$\emptyset (V_c + V_s')$
40.45104	$V_u = 41.15 \text{ KN}$	83.147929

No of Legs

2

$\emptyset 10$

$$A_v = 157.080$$

$$V_s = \frac{A_v f_y t.d}{s} \rightarrow s = \frac{A_v f_y t.d}{V_s}$$

$$1240.625 \text{ mm}$$

$$VS = 15.53$$

$$S_{max} \leq \frac{d}{2} \quad \text{or} \quad S_{max} \leq 600 \text{ mm}$$

$$S_{max} = 146 \quad 600$$

146 Control

Control

146 Use

2  $\emptyset 10$

@ 15 cm

$$V_u = 41.15 \text{ KN}$$

$$V_c = 39.339 \text{ KN}$$

$$\emptyset V_c = 29.504 \text{ KN}$$

$$\emptyset(V_c + V_{s,min})$$

$$40.45$$

$$\emptyset V_c/2 = 14.75 \text{ KN}$$

$$\emptyset V_{s,min} = 10.950 \text{ KN}$$

$$\emptyset(V_c + V_s')$$

$$83.15$$

$$\emptyset V_s' = 53.644 \text{ KN}$$

$$\emptyset V_{s,max} = 107.288 \text{ KN}$$

$$\emptyset(V_c + V_{s,max})$$

$$136.79$$

$$V_s = V_n - V_c$$


$$15.53$$

$$V_{s,max} = 143.05 \text{ KN}$$

CHECK IF  $V_s > V_{s,max}$ .

Section is OK

## Design of Beam Label (7) (Beam 2)

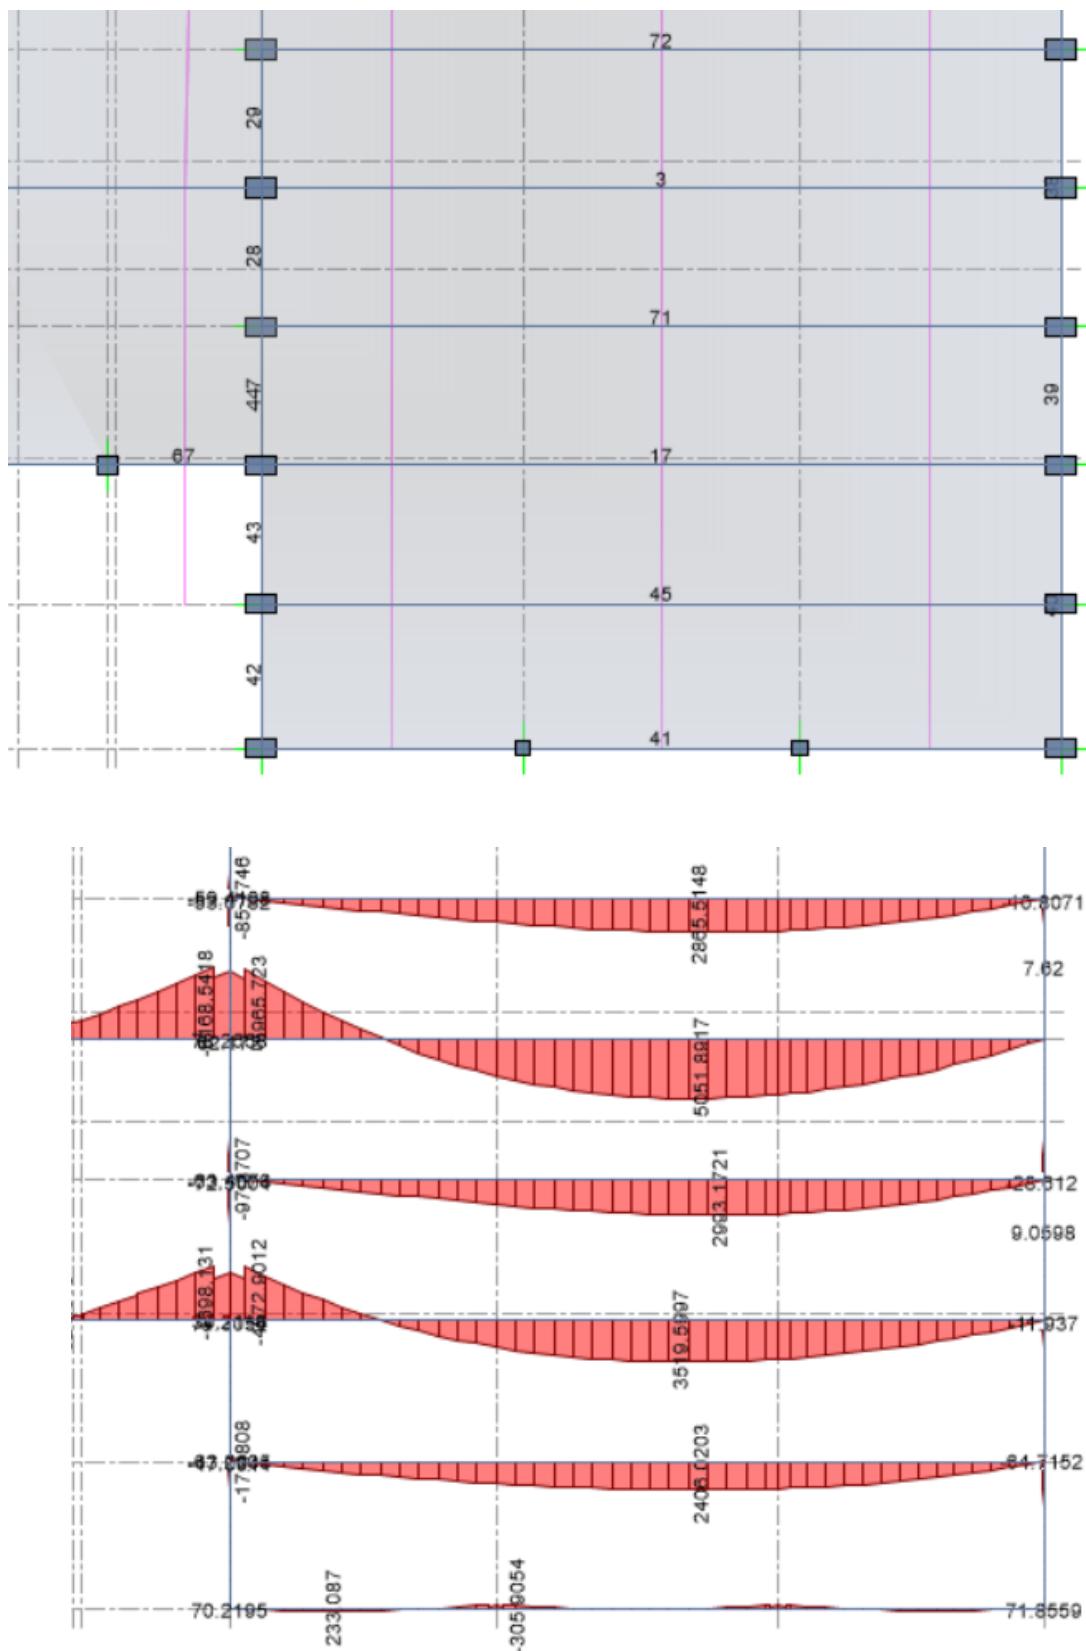

### Geometric Properties

Combination = Overall Envelope


Beam Label = 45

Section Property = BEAM 50\*140

Length = 20.8 m

Section Width = 500 mm

Section Depth = 1400 mm

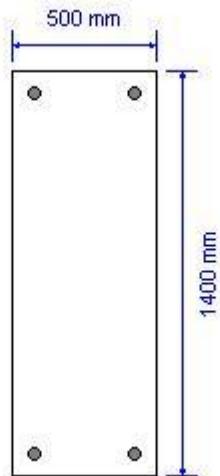




### Material Properties

Concrete Comp. Strength = 24 N/mm<sup>2</sup>

Concrete Modulus = 24870 N/mm<sup>2</sup>

Longitudinal Rebar Yield = 420 N/mm<sup>2</sup>

Shear Rebar Yield = 420 N/mm<sup>2</sup>

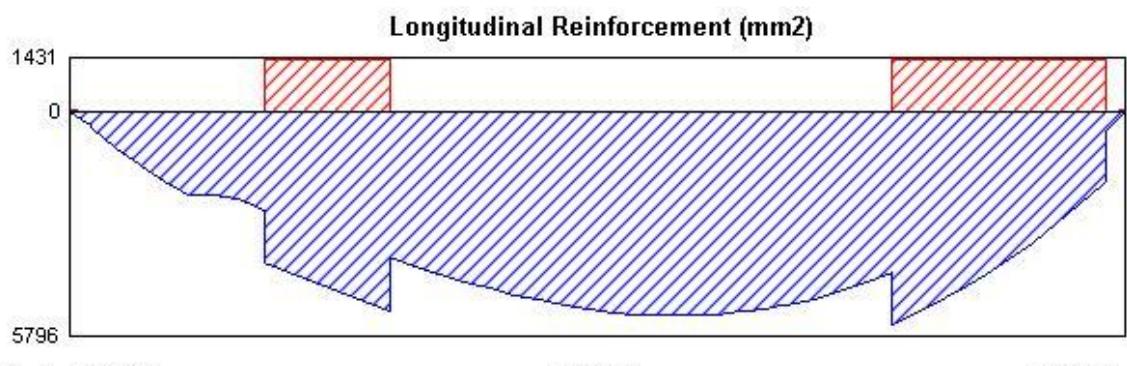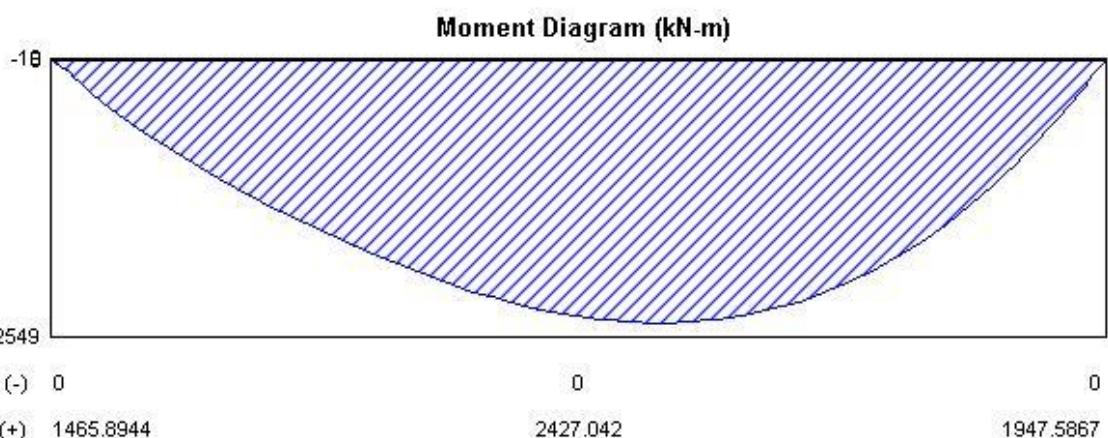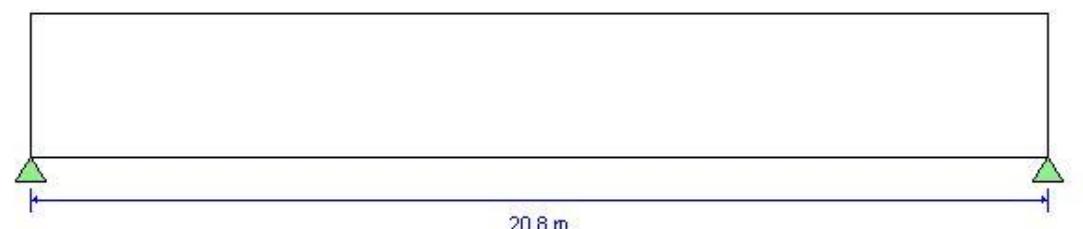

## Design for maximum Positive Moment = 2427 KN.m

### Design of Beam Label (7) (Beam 2)

$$d = h - \text{Cover} - d_{\text{stirrups}} - \frac{d_b}{2} \text{ or } d_b \quad \text{Number of layers} \quad 2$$

h	cover	d st.	db
1400	40	10	25
d	1325		

Max. + or - moment = 2427 KN.m



Check if a > hf

$$M_{nf} = 0.85 \cdot f_{c'} \cdot b \cdot h_f \left( d - \frac{h_f}{2} \right)$$

M<sub>nf</sub> 4105.500 KN.m

f <sub>y</sub>	420	MPa
f <sub>c'</sub>	24	MPa
b	500	mm
hf	350	mm
Ø	0.9	
bw	500	mm

M<sub>nf</sub> > M<sub>n</sub> ---- a < hf , design as rec.

$$M_n = \frac{Mu}{\phi} \quad M_n \quad 2696.667 \quad \text{KN.m}$$

$$R_n = \frac{M_n}{bd^2} \quad R_n \quad 3.07$$

$$m = \frac{f_y}{0.85 f_{c'}} \quad m \quad 20.59$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{\frac{2 \times R_n \times m}{f_y}} \right) \quad 0.00797$$

$$As = \rho \times b \times d \quad 5278.738 \text{ mm}$$

$$As_{min} = 0.25 \times \frac{\sqrt{f_{c'}}}{f_y} \times bw \times d \geq \frac{1.4}{f_y} \times bw \times d \quad \begin{array}{l} \text{As min.} \\ 1931.9 \text{ mm} \\ 2208.3 \text{ mm} \end{array} \quad 2208.333 \text{ mm}$$

Area of Steel 5278.7378 Bare diameter 25 11 Ø 25 As (provided) 5399.612


### Check Strain

$$a = \frac{As_{prov} \cdot f_y}{0.85 f_{c'} \cdot bw} \quad a = 222.337$$


$$c = \frac{a}{\beta} \quad \beta = 0.85 \quad c = 261.573$$

$$\varepsilon_s = 0.003 \times \left( \frac{d - c}{c} \right) \quad 0.01219653 \quad \text{OK} > 0.005$$


## Design for maximum Shear = 565 KN

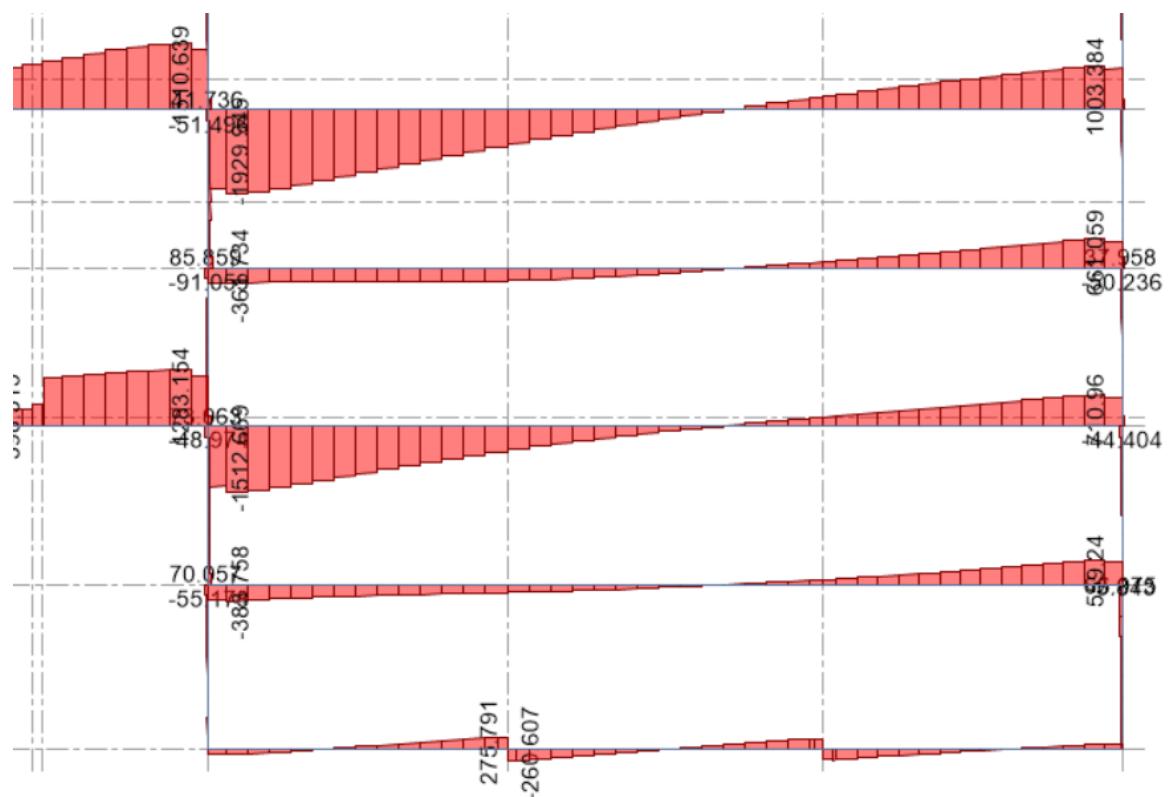

**Shear Diagram (kN)**

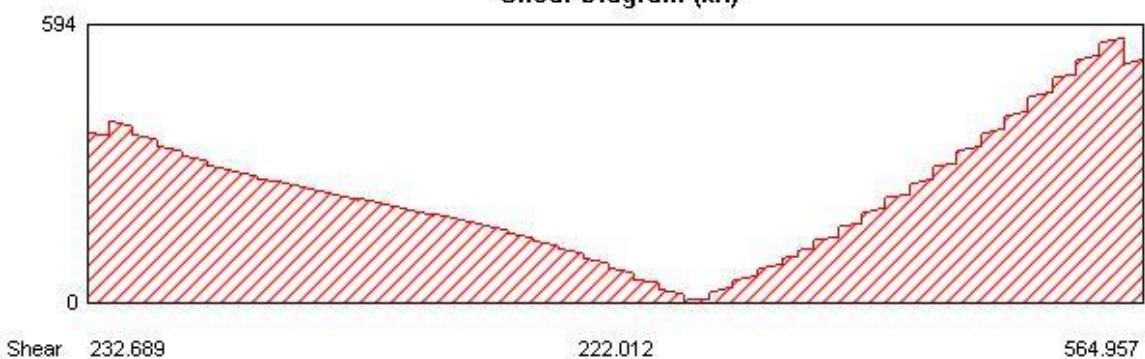

**Transverse Reinforcement (mm<sup>2</sup>/m)**

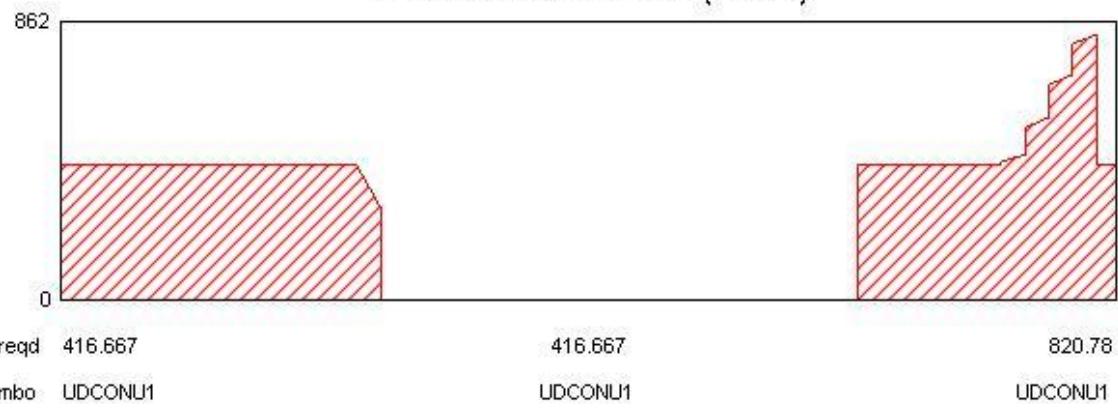

### Design of Beam Label (7) (Beam 2)

The maximum shear force at the distance  $d$  from the face of support

**V<sub>u</sub> = 565.00 KN**

Shear strength,  $V_c$ , provided by concrete for the ribs may be taken greater than 10% that for beams. This is mainly due to the interaction between the slab and the closely spaced ribs (ACI Code, Section 8.13.8).

$$V_n = \frac{V_u}{\phi}$$

**V<sub>n</sub> = 753.333 KN**

$$V_c = \frac{1}{6} \times \lambda \times \sqrt{f'_c} \times bw \times d$$

**V<sub>c</sub> = 546.032 KN**

$\emptyset V_c$

**$\emptyset V_c = 409.524$  KN**

$V_u > 1/2 \emptyset V_c$  and  $V_u > \emptyset V_c$  ---- Go to Case III

**CASE III  $\emptyset(V_c + V_{s,min})$**

$$V_{s,min} = \frac{1}{16} \sqrt{f'_c} bwd \quad \text{and} \quad V_{s,min} = \frac{1}{3} bwd$$

**204.762**

**222.92**

**$\emptyset(V_{s,min} + V_c) = 576.71$**

$\emptyset V_{s,min}$      **$\emptyset V_{s,min} = 167.188$  KN**

OK use Av. min.

f <sub>y</sub>	420	MPa
f <sub>c'</sub>	24	MPa
b	500	mm
$\emptyset$	0.75	
bw	500	mm
d	1337.5	mm
$\lambda$	I	
db st.	10	mm
h	1400	mm
db bar	25	mm

### Av min.

$$s = \frac{Av}{\frac{1}{16} \sqrt{f'_c} \frac{bw}{f_y}} \quad s = \frac{Av}{\frac{1}{3} bw}$$

**No of Legs      2       $\emptyset 10$       Av = 157.080**

**S                  430.94      OR      395.8**

**S                  395.84**

$$S_{max} \leq \frac{d}{2} \quad \text{or} \quad S_{max} \leq 600\text{mm}$$

**S<sub>max</sub>.              668.75      600      600 Control**


**Control      395      Use      2       $\emptyset 10$       @      40 cm**

<b>V<sub>u</sub> = 565.00 KN</b>		
<b>V<sub>c</sub> = 546.032 KN</b>		
<b>Ø V<sub>c</sub> = 409.524 KN</b>	<b>Ø(V<sub>C</sub>+V<sub>smin</sub>)</b>	<b>576.71</b>
<b>Ø V<sub>c</sub>/2 = 204.76 KN</b>		
<b>Ø V<sub>s,min</sub> = 167.188 KN</b>	<b>Ø(V<sub>C</sub>+V<sub>s'</sub>)</b>	<b>1228.57</b>
<b>Ø V<sub>s'</sub> = 819.048 KN</b>		
<b>Ø V<sub>s,max</sub> = 1638.096 KN</b>	<b>Ø(V<sub>C</sub>+V<sub>smax</sub>)</b>	<b>2047.62</b>
<b>V<sub>s</sub> = V<sub>n</sub> - V<sub>c</sub></b>		<b>207.30</b>


**V<sub>smax</sub> = 2184.13 KN**

**CHECK IF V<sub>s</sub> > V<sub>smax</sub>.**


**Section is OK**

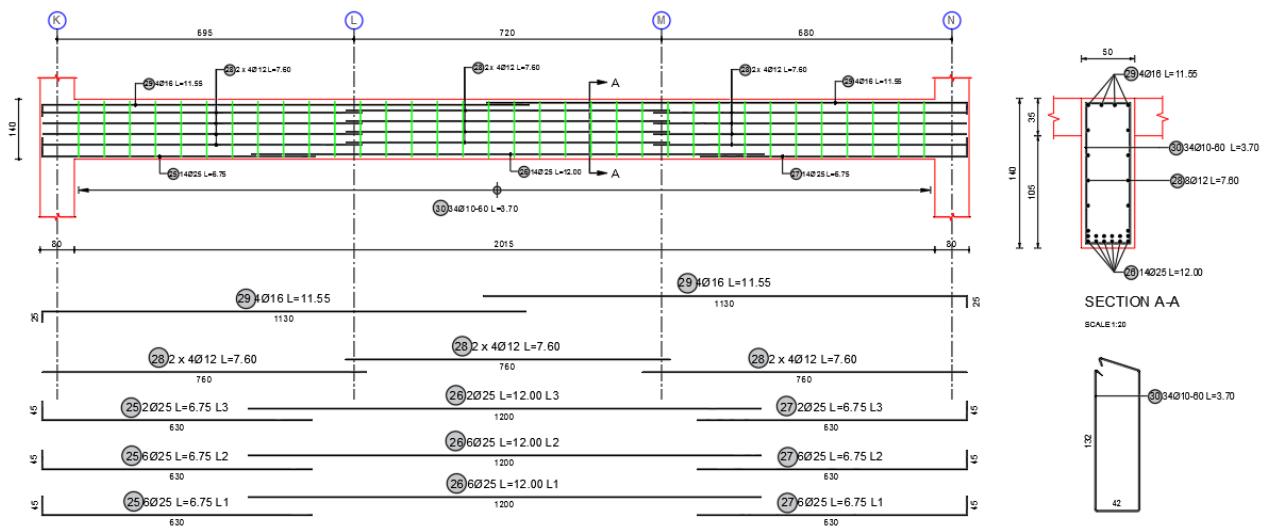


## Columns Design

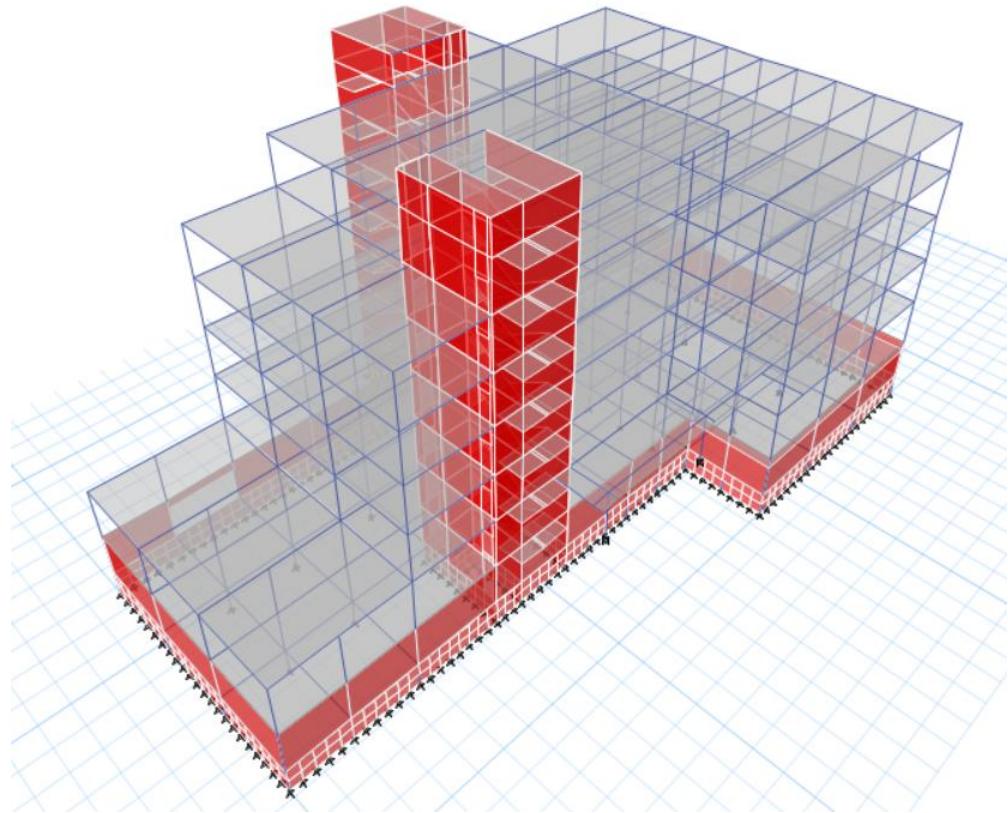

الشكل 23 Etabs Model (V1)

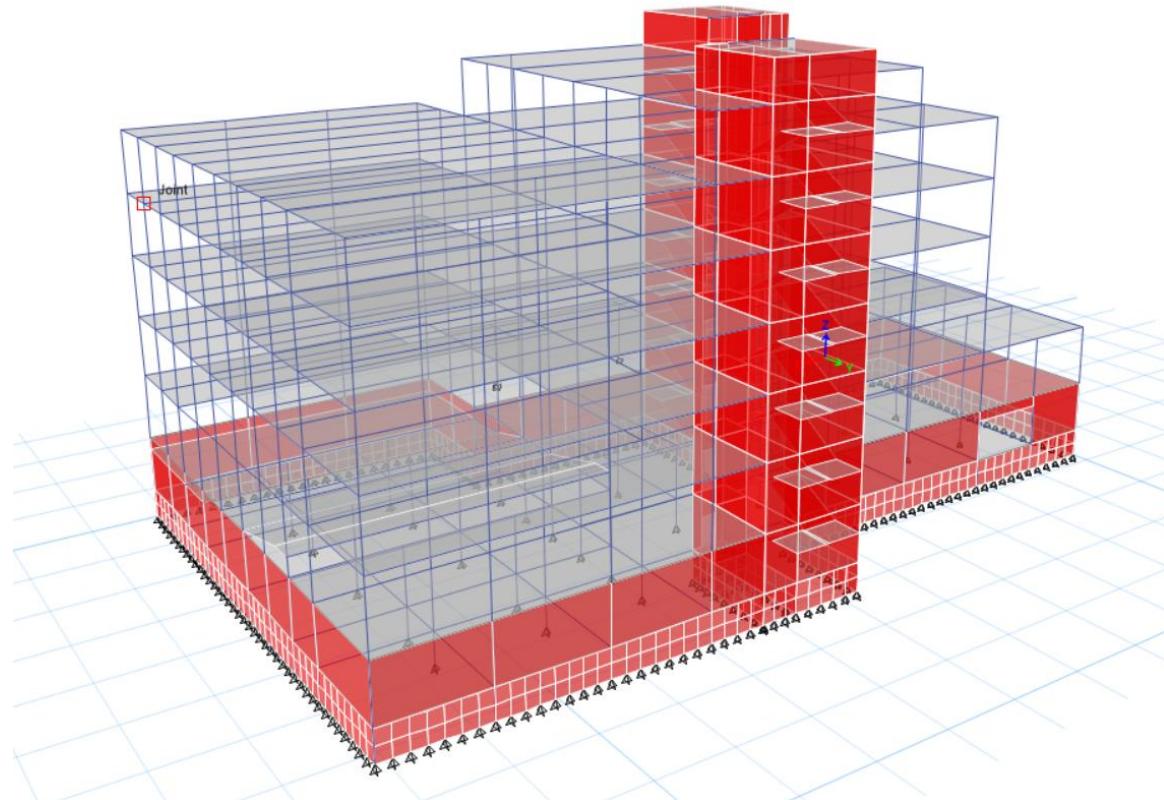


الشكل 24 Etabs Model (V2)

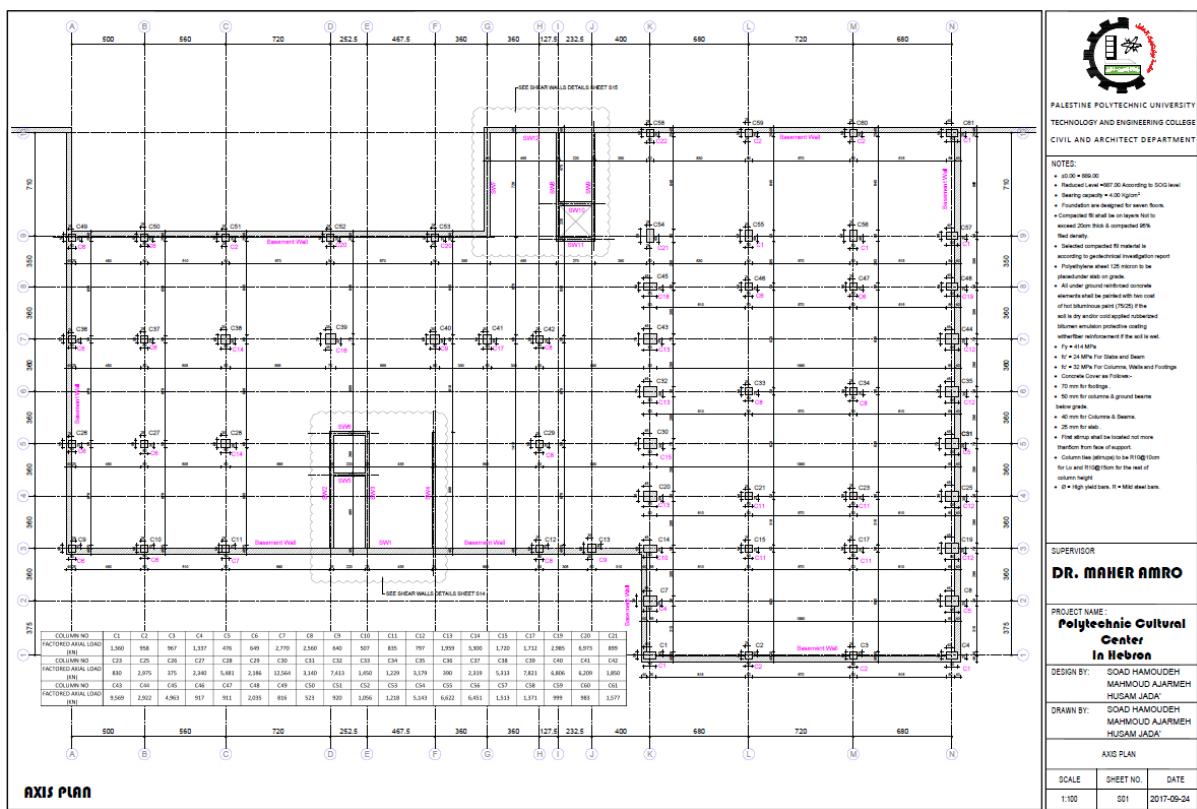


شكل 25 Axis Plan


## Design Column 39 C16

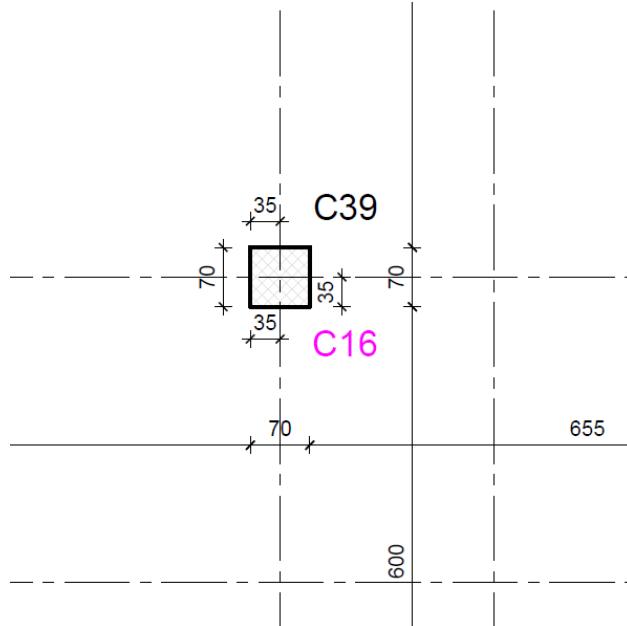

شكل 26 Column 39 C16

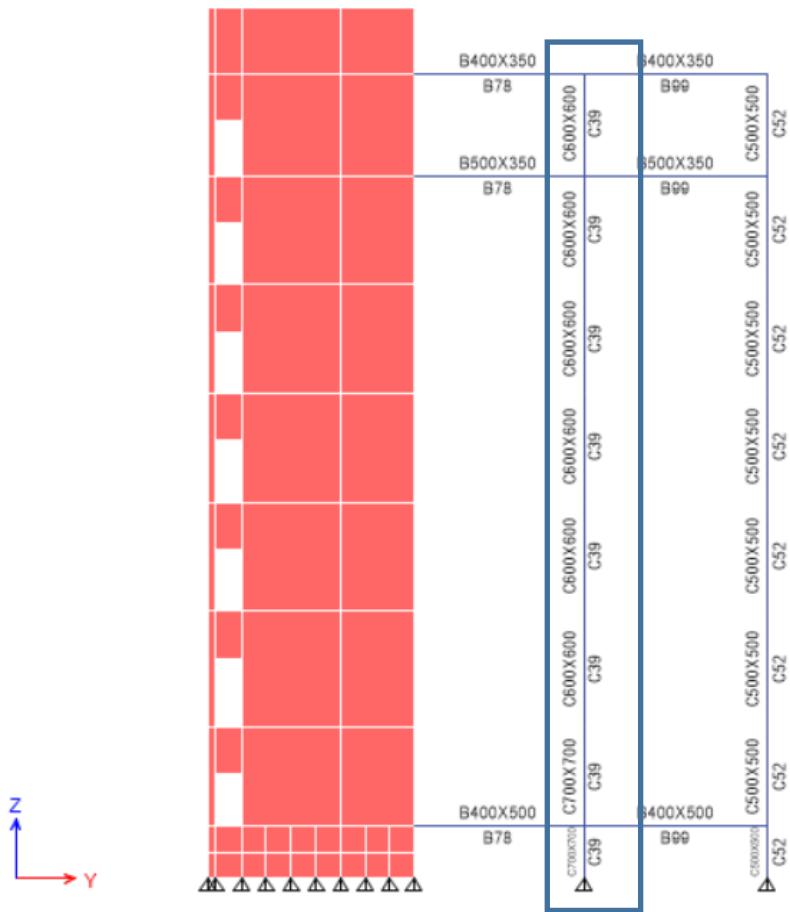


شكل 27 Column 39 C16 Elevation

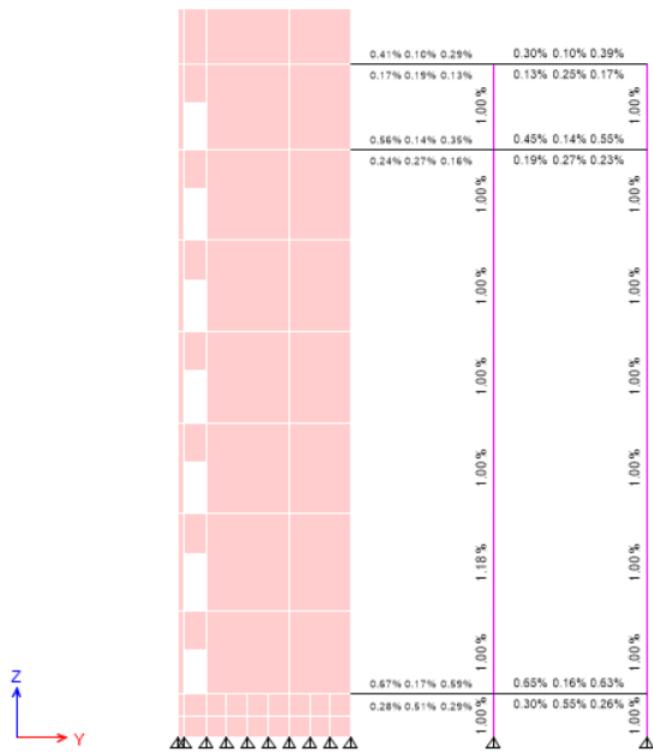

شكل 28 Column 39 C16 Rebar Perc.

# ETABS 2016 Concrete Frame Design

## ACI 318-14 Column Section Design



**Column Element Details (Summary)**

Level	Element	Unique Name	Section ID	Combo ID	Station Loc	Length (mm)	LLRF	Type
BASEMENT	C39	95	C700X700	DCon41	3310	3810	1	Sway Intermediate

**Section Properties**

b (mm)	h (mm)	dc (mm)	Cover (Torsion) (mm)
700	700	60	27.3

**Material Properties**

E <sub>c</sub> (MPa)	f' <sub>c</sub> (MPa)	Lt.Wt Factor (Unitless)	f <sub>y</sub> (MPa)	f <sub>ys</sub> (MPa)
26587.21	32	1	420	420

**Design Code Parameters**

Φ <sub>T</sub>	Φ <sub>CTied</sub>	Φ <sub>CSprial</sub>	Φ <sub>Vns</sub>	Φ <sub>Vs</sub>	Φ <sub>Vjoint</sub>
0.9	0.65	0.75	0.75	0.6	0.85

**Axial Force and Biaxial Moment Design For P<sub>u</sub> , M<sub>u2</sub> , M<sub>u3</sub>**


Design P <sub>u</sub> kN	Design M <sub>u2</sub> kN-m	Design M <sub>u3</sub> kN-m	Minimum M2 kN-m	Minimum M3 kN-m	Rebar Area mm <sup>2</sup>	Rebar % %
3805.2439	-19.5242	-137.902	137.902	137.902	4900	1

**Axial Force and Biaxial Moment Factors**

	C <sub>m</sub> Factor Unitless	δ <sub>ns</sub> Factor Unitless	δ <sub>s</sub> Factor Unitless	K Factor Unitless	Effective Length mm
Major Bend(M3)	0.333998	1	1	1	3310
Minor Bend(M2)	0.674822	1	1	1	3310

**Shear Design for V<sub>u2</sub> , V<sub>u3</sub>**

	Shear V <sub>u</sub> kN	Shear ΦV <sub>c</sub> kN	Shear ΦV <sub>s</sub> kN	Shear ΦV <sub>p</sub> kN	Rebar A <sub>v</sub> /s mm <sup>2</sup> /m
Major, V <sub>u2</sub>	5.3919	491.7641	0	208.0409	0
Minor, V <sub>u3</sub>	5.2212	493.4129	0	0	0

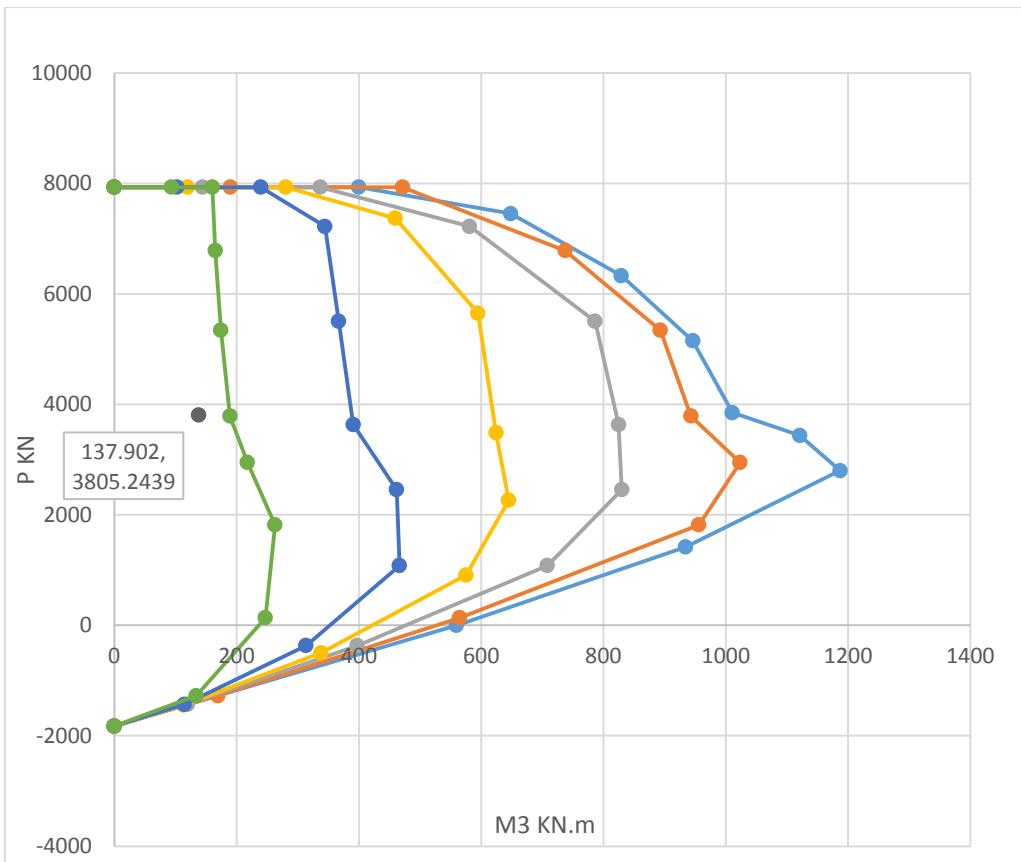


الشكل 29 Column 39 C16 interaction diagram


# Design of Footings

Table 7 Material and Soil Properties


Material Properties		
F <sub>c'</sub>	32 MPa	Footing's Concrete Compressive strength
F <sub>c'</sub>	32 MPa	Column's Concrete Compressive strength
F <sub>y</sub>	420 MPa	Reinforcement yield strength
Ø	0.90	Flexures strength reduction factor
Ø	0.75	Shear strength reduction factor
Ø	0.65	Bearing strength reduction factor
Soil Parameters		
q <sub>(all)</sub>	400.00 KN/m <sup>2</sup>	Soil maximum allowable bearing pressure
γ <sub>soil</sub>	18.00 KN/m <sup>3</sup>	Soil density (above footing)

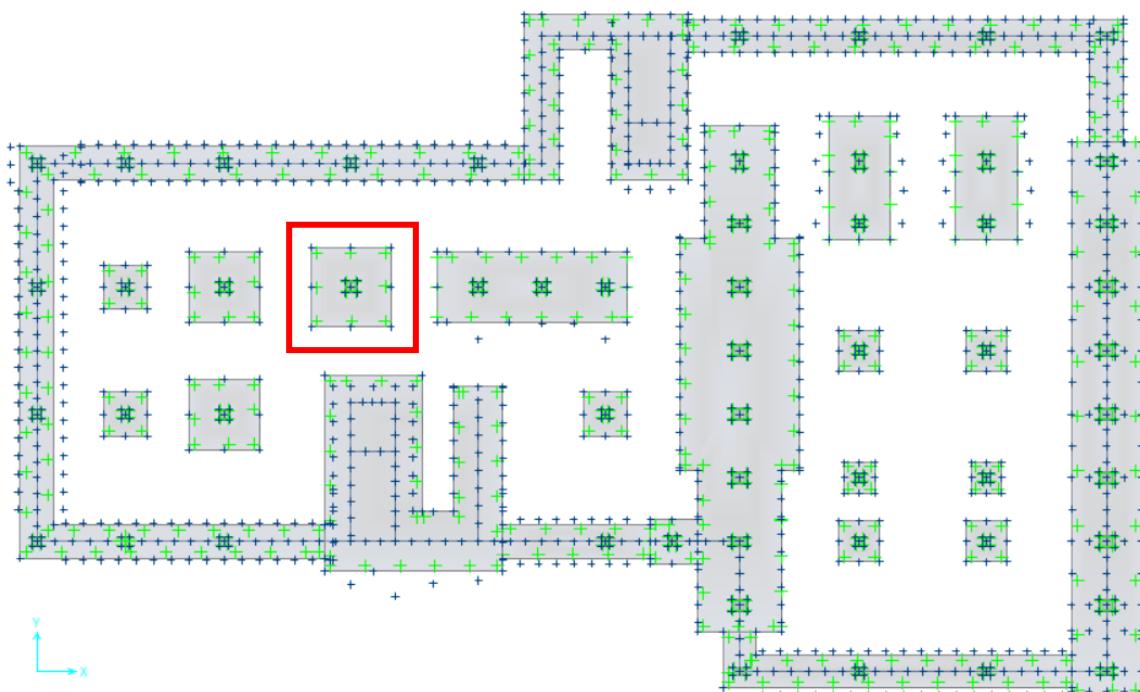

كشاف 30 : Footing and Foundation Plan Safe Model

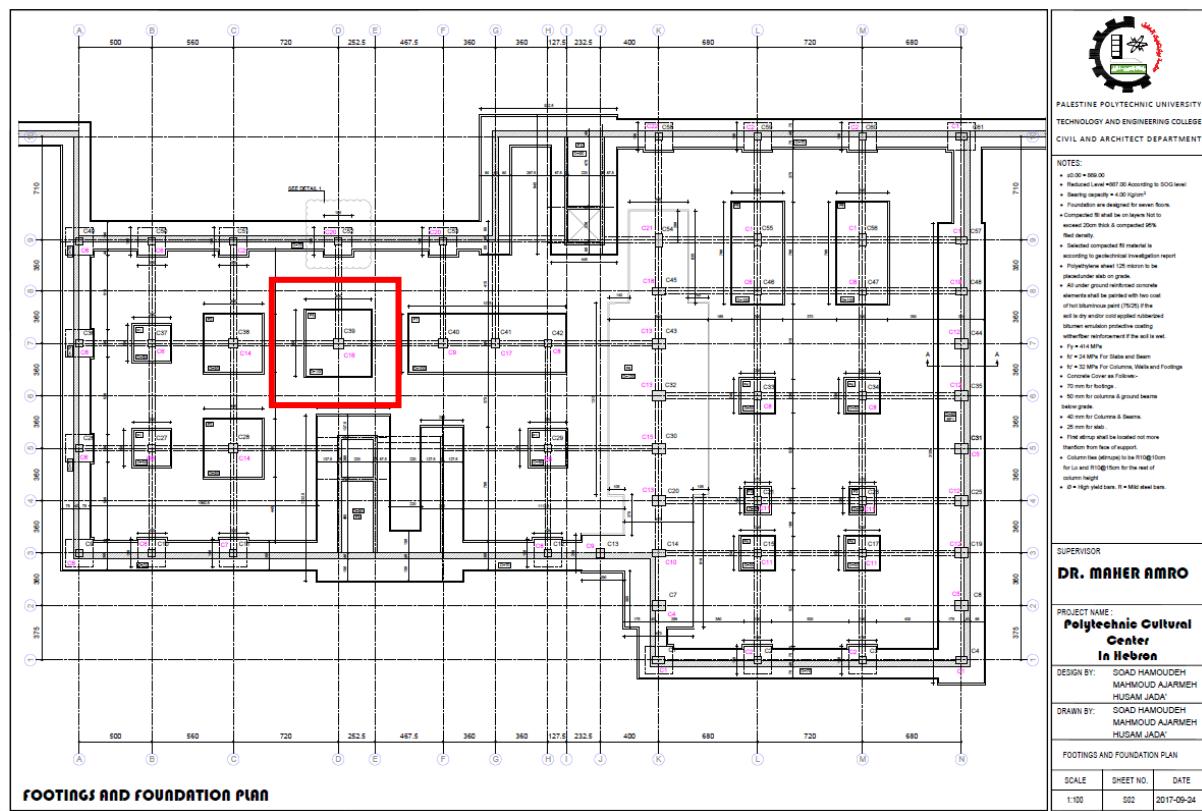

شكل 31 Footings and Foundation Plan

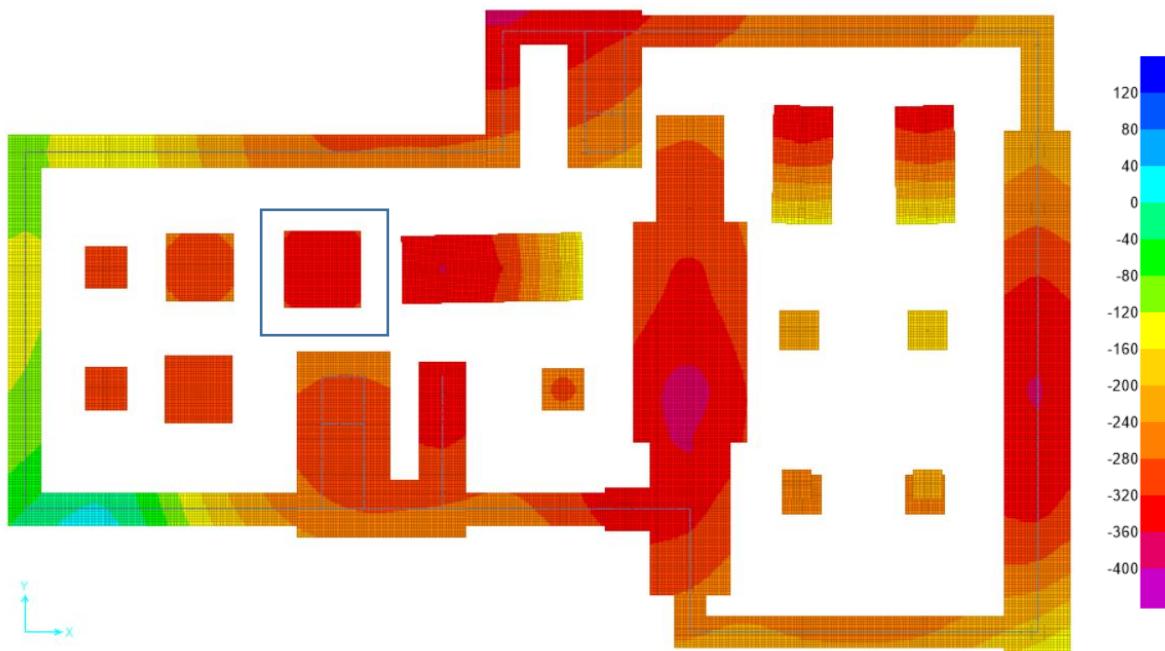

شكل 32 Soil Pressure Under Footings and Foundation

## Design of Isolated Footing 5

### Material Properties

$F_c'$	32 MPa	Footing's Concrete Compressive strength
$F_c'$	32 MPa	Column's Concrete Compressive strength
$F_y$	420 MPa	Reinforcement yield strength
$\gamma_{con.}$	25 KN/m <sup>3</sup>	Reinforced Concrete Unite weight
$\phi$	0.90	Flexures strength reduction factor
$\phi$	0.75	Shear strength reduction factor
$\phi$	0.65	Bearing strength reduction factor

### Soil Parameters

$q_{(all)}$	400.00 KN/m <sup>2</sup>	Soil maximum allowable bearing pressure
$\gamma_{soil}$	18 KN/m <sup>3</sup>	Soil density (above footing)
$D_s$	1000 mm	Soil depth (above footing)

### Footing Geometers

$C_x$	700 mm	Column length along X-Dir
$C_y$	700 mm	Column length along Y-Dir
$C$	70 mm	Cover to center of steel bars
$H$	1000 mm	Assume footing thickness
$\phi$	18 mm	Bars Dia.
$\alpha_s$	40	Interior Column

### Loading Data

$P_d$	5184 KN	Column dead load - (Working)
$P_l$	1027 KN	Column live load - (Working)
$q_{(sur)}$	5.00 KN/m <sup>2</sup>	Surcharge Load

### Solution:

Calculating the weight of footing, soil, and the surcharge floor load:

Weight of footing ( assume h footing = 100 cm)

$$W_{\text{footing}} = 1000 \text{ mm} \times 25 \text{ KN/m}^3 = 25 \text{ KN/m}^2$$

Weight of Soil:

$$W_{\text{Soil}} = 1000 \text{ mm} \times 18 \text{ KN/m}^3 = 18 \text{ KN/m}^2$$

Total surcharge load on foundation

$$W = 25 \text{ KN/m}^2 + 18 \text{ KN/m}^2 = 43 \text{ KN/m}^2$$


Net soil pressure,  $q_{a,\text{net}}$ :

$$q_{a,\text{net}} = 400 \text{ KN/m}^2 - 43 \text{ KN/m}^2 = 357 \text{ KN/m}^2$$

Required size of footing:

\* square Footing

$$A = \frac{P_n}{q_{a,\text{net}}} = \frac{6211 \text{ KN}}{357 \text{ KN/m}^2} = 17.3971429 \text{ m}^2 \quad \therefore \quad L = 4.171 \text{ m}$$

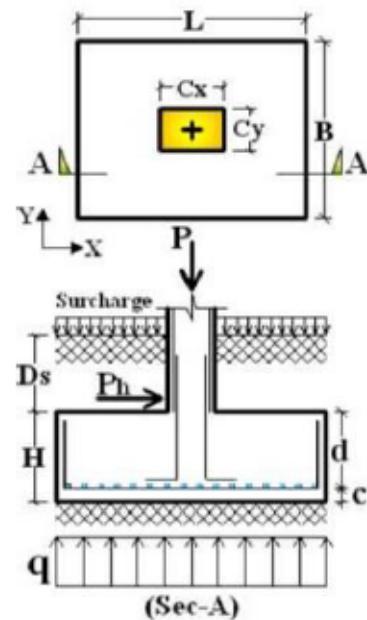



Take L = 4.50 m

Depth of footing and shear design:


$$P_u = 1.2DL + 1.6LL = 7863.648 \text{ KN}$$

$$q_u = \frac{7863.6 \text{ KN}}{20.25} = 388.33 \text{ KN/m}^2$$

#### Critical Section for One Way Shear

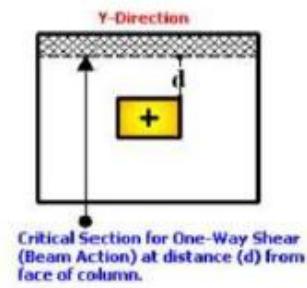

#### Critical Section for Two Way Shear (Punching Action)



Critical Section for Two-Way Shear (Punching Actions) at distance (d/2) from face of column.  
 $B_o = 2(C_x + C_y) + 4 \times d$

#### One Way Shear (Beam Shear)

$V_u$  at distance  $d$  from the face of support:

$$\text{Let } V_u = \phi V_c, (\phi=0.75)$$

$$V_u = q_u b \left( \frac{l}{2} - \frac{a}{2} - d \right) = 388.33 \cdot 4.50 \left( \frac{4.5}{2} - \frac{0.7}{2} - d \right)$$

$$V_c = \frac{1}{6} \sqrt{f c' b_w d} = \frac{1}{6} \cdot \sqrt{32} \cdot 4500 \cdot d$$

$$\frac{388.33 \cdot 4.50}{0.75} \left( \frac{4.5}{2} - \frac{0.7}{2} - d \right) = \frac{1}{6} \cdot \sqrt{32} \cdot 4500 \cdot d \rightarrow d = 0.67m$$

$$d = 0.673544 \text{ m}$$

Cover      70 mm       $\emptyset$       18 mm

$h =$	761.54 mm	0.80 m
$d =$	712 mm	

### Two Way Shear (Punching Action)

Let  $V_u = \emptyset V_c$ , ( $\emptyset=0.75$ )

$$V_u = q_u(4.5 \times 4.5 - 2(0.70 + 0.712))$$

$V_u = 6767.01 \text{ KN}$

$$\beta = \frac{700 \text{ mm}}{700 \text{ mm}} = 1.00$$

as = 40      Interior Column      bo = 5.648 m

$$V_c = \frac{1}{6} \left( 1 + \frac{2}{\beta} \right) \sqrt{f'_c} b_0 d = 0.5$$

$$V_c = \frac{1}{12} \left( \frac{\alpha_s d}{b_0} + 2 \right) \sqrt{f'_c} b_0 d = 0.59$$

$$V_c = \frac{1}{3} \sqrt{f'_c} b_0 d = 0.33$$

0.33 Control

$$\sqrt{f'_c} b_0 d = 22748337.91$$

Vc =	7582.78 KN
$\emptyset$ Vc	5687.08 KN

Not OK  $\emptyset$  Vc < Vu increase depth

Try  $h = 1000 \text{ mm}$        $d = 912 \text{ mm}$        $bo = 6.448 \text{ m}$

$$V_u = 388.33(4.5 \times 4.5 - 2(0.70 + 0.912))$$

$V_u = 6611.68 \text{ KN}$

$$\sqrt{f'_c} b_0 d = 33265561.34$$

Vc =	11088.52 KN
$\emptyset$ Vc	8316.39 KN

The Depth is OK

### Design for flexure in long direction


Take steel bars of  $\emptyset$  18 mm

$$b = 4.50 \text{ m} \quad h = 1000.00 \text{ m} \quad d = 921.00 \text{ mm}$$

$$f_{c'} = 32 \text{ MPa} \quad F_y = 420 \text{ MPa} \quad l = 1.90 \text{ m}$$


#### Critical Section for Bending Moment:

Bending in X-Direction



Critical section for bending moment at face of Column.

Bending in Y-Direction



Critical section for bending moment at face of Column.

$$Mu = 388.33 \text{ KN/m}^2 \quad X \quad 4.50 \text{ m} \quad X \quad \frac{3.61 \text{ m}}{2}$$

$$Mu = 3154.20 \text{ KN.m} \quad R_n = \frac{M_u}{\phi bd^2} \quad 0.92 \text{ MPa}$$

$$m = \frac{f_y}{0.85f_c'} \quad 15.44$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mR_n}{f_y}} \right) \quad 0.00222$$

$$A_s = \rho bd \quad 9218.50 \text{ mm}^2$$

$$A_{s,min} = 0.0018bh \quad 8100.00 \text{ mm}^2$$

OK use AS

36                     $\emptyset$                     18 mm

$$S = \frac{3782 \text{ mm}}{35} \quad 108.06 \text{ mm}$$


Step (S) is the smallest of:

- 1  $3h$                     3000 mm                    450mm Control
- 2 450 mm
- 3  $S = 108 \text{ mm} < S_{max} \text{ OK}$

Distribution of Flexural Reinforcement

Footing Type	Square Footing	Rectangular Footing
One-way		
Two-way		<p>Notes:  <math>A_{sL} = \gamma_s A_{sL}</math>  <math>A_{sD} = \frac{(1-\gamma_s)}{2} A_{sL}</math>  <math>\beta = \frac{L}{B}</math>  <math>B \gamma_s = \left( \frac{2}{\beta + 1} \right)</math></p>


Note: Maximum bar spacing (s), must not exceed 45cm.

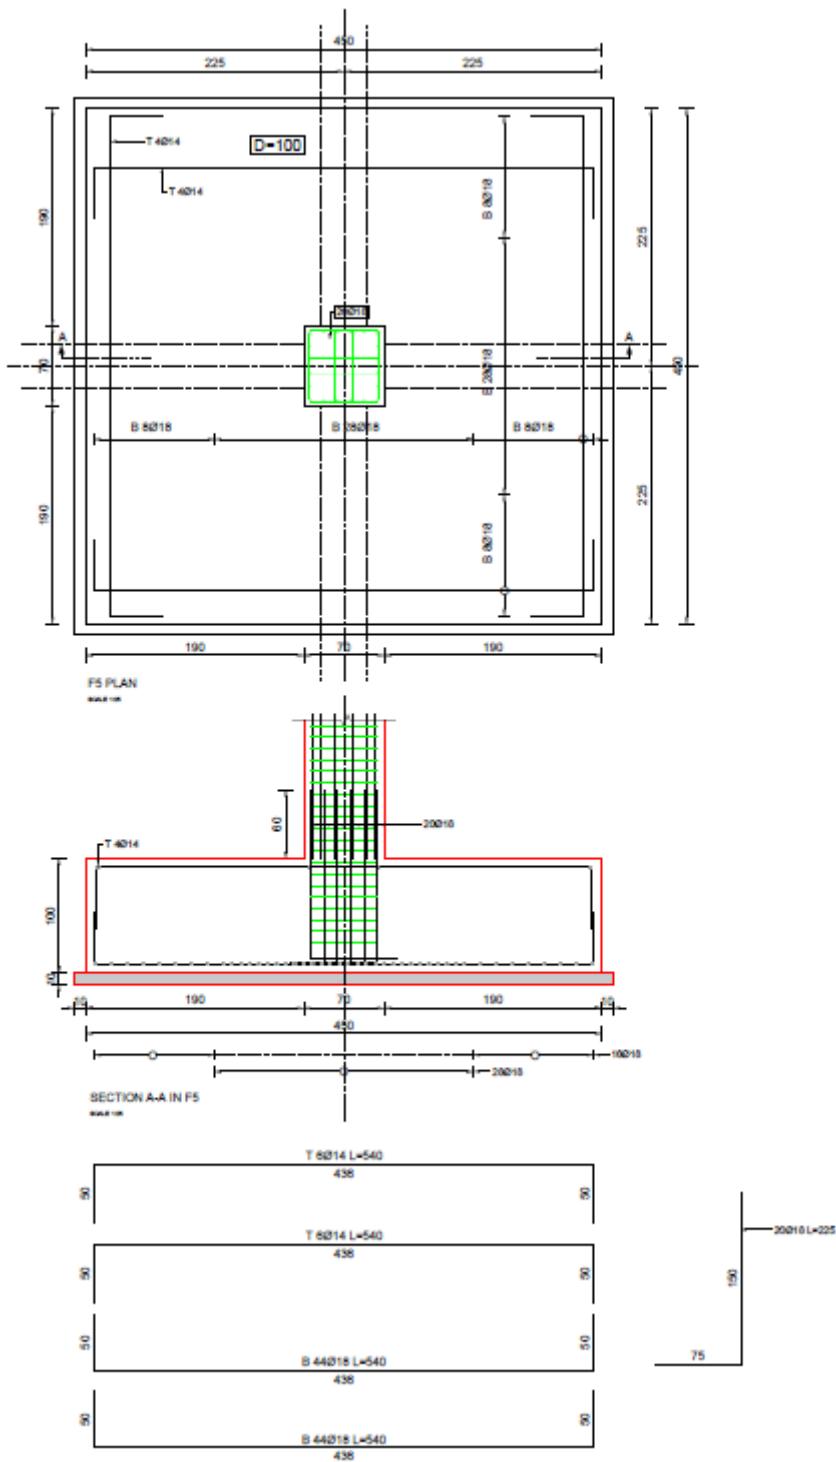

الشكل 33 Footing 5 details

# Design for Earth Quick

*International Journal of Latest Research in Engineering and Technology (IJLRET)*  
 ISSN: 2454-5031  
[www.ijlret.com](http://www.ijlret.com) Volume 2 Issue 3 | March 2016 | PP 01-08

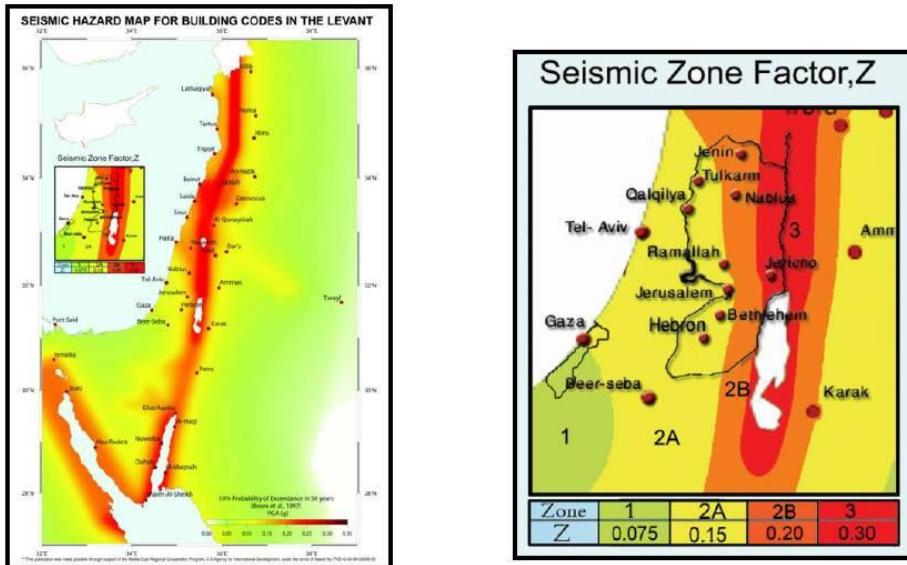

كarta 34 Seismic Zone in Palestine

- So Hebron is located at Zone **2A** and  $Z = 0.15$

Table 8 Table (A-2): Seismic zone factor Z

Zone	1	2A	2B	3	4
Z	0.075	0.15	0.20	0.30	0.40

Table 9 Table (A-3): Occupancy Importance Factors

Occupancy Category	Seismic Importance Factor, I
1-Essential facilities	1.25
2-Hazardous facilities	1.25
3-Special occupancy structures	1.00
4-Standard occupancy structures	1.00
5-Miscellaneous متعدد structures	1.00

Table 10 Table (A-4): Structural Systems

Lateral- force resisting system description		R	Height limit Zones 3&4. (meters)
Bearing Wall	Concrete shear walls	4.5	48
Building Frame	Concrete shear walls	5.5	73
Moment-Resisting Frame	SMRF	8.5	N.L
	IMRF	5.5	----
	OMRF	3.5	----
Dual	Shear wall + SMRF	8.5	N.L
	Shear wall + IMRF	6.5	48
Cantilevered Column Building	Cantilevered column elements	2.2	10
Shear-wall Frame Interaction		5.5	48

Table 11 Soil Profiles

Soil Profile Type	Soil Profile Name/Generi c Description	Average Soil Properties For Top 30 m Of Soil Profile		
		Shear Wave Velocity, $vs$ m/s	Standard Penetration Test, N (blows/foot)	Undrained Shear Strength, $S_u$ kPa
SA	Hard Rock	> 1,500	---	---
SB	Rock	760 to 1,500		
SC	Very Dense Soil and Soft Rock	360 to 760	> 50	> 100
SD	Stiff Soil Profile	180 to 360	15 to 50	50 to 100
SE	Soft Soil Profile	< 180	< 15	< 50
SF	Soil Requiring Site-specific Evaluation			

Table 12 Table (A-6): Seismic coefficient Ca

Soil Profile Type	Seismic Zone Factor, Z			
	Z = 0.075	Z = 0.15	Z = 0.2	Z = 0.3
SA	<b>0.06</b>	<b>0.12</b>	<b>0.16</b>	<b>0.24</b>
SB	<b>0.08</b>	<b>0.15</b>	<b>0.20</b>	<b>0.30</b>
SC	<b>0.09</b>	<b>0.18</b>	<b>0.24</b>	<b>0.33</b>
SD	<b>0.12</b>	<b>0.22</b>	<b>0.28</b>	<b>0.36</b>
SE	<b>0.19</b>	<b>0.30</b>	<b>0.34</b>	<b>0.36</b>
SF	<b>Site-specific geotechnical investigation and dynamic response analysis shall be performed to determine seismic coefficients for soil Profile Type</b>			

Table 13 Table (A-7): Seismic coefficient Cv

Soil Profile Type	Seismic Zone Factor, Z			
	Z = 0.075	Z = 0.15	Z = 0.2	Z = 0.3
SA	<b>0.06</b>	<b>0.12</b>	<b>0.16</b>	<b>0.24</b>
SB	<b>0.08</b>	<b>0.15</b>	<b>0.20</b>	<b>0.30</b>
SC	<b>0.13</b>	<b>0.25</b>	<b>0.33</b>	<b>0.45</b>
SD	<b>0.18</b>	<b>0.32</b>	<b>0.40</b>	<b>0.54</b>
SE	<b>0.26</b>	<b>0.50</b>	<b>0.64</b>	<b>0.84</b>
SF	<b>Site-specific geotechnical investigation and dynamic response analysis shall be performed to determine seismic coefficients for soil Profile Type</b>			

Table 14 Auto Seismic - UBC 97 (Part 1 of 2)

Load Pattern	Type	Direction	Eccentricity %	Ecc. Overridden	Period Method	Ct ft	Top Story	Bottom Story	R	Soil Type	Z
EQX1	Seismic	X + Ecc. Y	5	No	Program Calculated	0.02	ROOF	GROUND BEAMS	5.5	SC	0.15
EQY1	Seismic	Y + Ecc. X	5	No	Program Calculated	0.02	ROOF	GROUND BEAMS	5.5	SC	0.15
EQX2	Seismic	X - Ecc. Y	5	No	Program Calculated	0.02	ROOF	GROUND BEAMS	5.5	SC	0.15
EQY2	Seismic	Y - Ecc. X	5	No	Program Calculated	0.02	ROOF	GROUND BEAMS	5.5	SC	0.15

Table 15 Table 16 Auto Seismic - UBC 97 (Part 2 of 2)

Ca	Cv	Source Type	Source Distance km	Na	Nv	I	Period Used sec	Weight Used kN	Base Shear kN	Ft Used kN
0.18	0.25	A	0	1.5	2	1	0.766	170908.4361	10135.3699	543.7996
0.18	0.25	A	0	1.5	2	1	0.848	170908.4361	9161.9752	543.7996
0.18	0.25	A	0	1.5	2	1	0.766	170908.4361	10135.3699	543.7996
0.18	0.25	A	0	1.5	2	1	0.848	170908.4361	9161.9752	543.7996

## UBC 97 Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern EQX1 according to UBC 97, as calculated by ETABS.

### Direction and Eccentricity

Direction = X + Eccentricity Y

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

### Structural Period

Period Calculation Method = Program Calculated

Coefficient,  $C_t$  [UBC 1630.2.2]

$$C_t = 0.02 \text{ ft}$$

Structure Height Above Base,  $h_n$

$$h_n = 94.39 \text{ ft}$$

Approximate Fundamental Period,  $T_a$  [UBC 1630.2.2 Eq. 30-8]

$$T_a = C_t(h_n)$$

$$T_a = 0.606 \text{ sec}$$

Program Calculated Period, T [UBC 1630.2.2.2]

$$T \leq 1.4T_a$$

### Factors and Coefficients

Response Modification Factor, R [UBC Table 16-N]

$$R = 5.5$$

Importance Factor, I [UBC Table 16-K]

$$I = 1$$

Seismic Zone Factor, Z [UBC Table 16-I]

$$Z = 0.15$$

Soil Profile [UBC Table 16-J] = SC

Site Coefficient,  $C_a$  [UBC Table 16-Q]

$$C_a = 0.18$$

Site Coefficient,  $C_v$  [UBC Table 16-R]

$$C_v = 0.25$$

### Equivalent Lateral Forces

Base Shear Coefficient [UBC 1630.2.1, Eq. 30-4]

$$\begin{aligned} &= \frac{C_v I}{R T} \\ &= \frac{2.5 C_a I}{R} = 0.081818 \\ &= 0.11 C_a I = 0.0198 \\ &\min \leq V_{\text{coeff}} \leq \max \end{aligned}$$

maximum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-5]


minimum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-6]

### Calculated Base Shear

Direction	Period Used (sec)	$V_{\text{coeff}}$	W (kN)	V (kN)	$F_t$ (kN)
X + Ecc. Y	0.766	0	170908.4361	10135.3699	543.7996

### Applied Story Forces

*Lateral Load to Stories -*

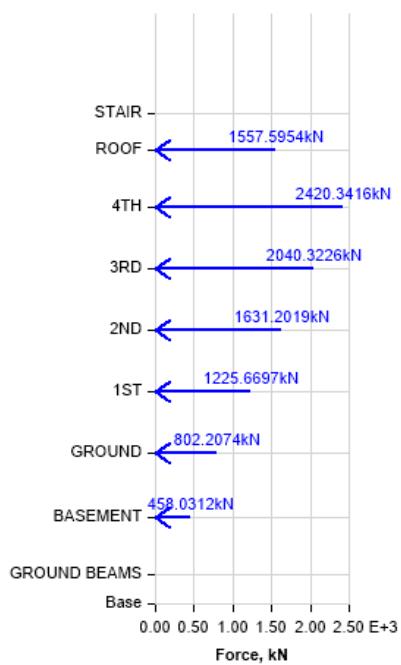

Story	Elevation m	X-Dir		Y-Dir	
		kN	kN	kN	kN
STAIR	33.28	0	0	0	0
ROOF	30.77	1557.5954	0	0	0
4TH	26.87	2420.3416	0	0	0
3RD	22.71	2040.3226	0	0	0
2ND	18.55	1631.2019	0	0	0
1ST	14.39	1225.6697	0	0	0
GROUND	10.23	802.2074	0	0	0
BASEMENT	5.81	458.0312	0	0	0
GROUND BEAMS	2	0	0	0	0
Base	0	0	0	0	0

## UBC 97 Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern EQY1 according to UBC 97, as calculated by ETABS.

### Direction and Eccentricity

Direction = Y + Eccentricity X

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

### Structural Period

Period Calculation Method = Program Calculated

Coefficient,  $C_t$  [UBC 1630.2.2]

$$C_t = 0.02 \text{ ft}$$

Structure Height Above Base,  $h_n$

$$h_n = 94.39 \text{ ft}$$

Approximate Fundamental Period,  $T_a$   
[UBC 1630.2.2 Eq. 30-8]

$$T_a = C_t(h_n)$$

$$T_a = 0.606 \text{ sec}$$

Program Calculated Period, T [UBC  
1630.2.2.2]

$$T \leq 1.4T_a$$

### Factors and Coefficients

Response Modification Factor, R [UBC Table 16-N]

$$R = 5.5$$

Importance Factor, I [UBC Table 16-K]

$$I = 1$$

Seismic Zone Factor, Z [UBC Table 16-I]

$$Z = 0.15$$

Soil Profile [UBC Table 16-J] = SC

Site Coefficient,  $C_a$  [UBC Table 16-Q]

$$C_a = 0.18$$

Site Coefficient,  $C_v$  [UBC Table 16-R]

$$C_v = 0.25$$

### Equivalent Lateral Forces

Base Shear Coefficient [UBC 1630.2.1, Eq. 30-4]

$$\begin{aligned} &= \frac{C_v I}{R T} \\ &= \frac{2.5 C_a I}{R} = 0.081818 \\ &= 0.11 C_a I = 0.0198 \\ &\min \leq V_{\text{coeff}} \leq \max \end{aligned}$$

maximum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-5]


minimum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-6]

### Calculated Base Shear

Direction	Period Used (sec)	$V_{\text{coeff}}$	W (kN)	V (kN)	$F_t$ (kN)
Y + Ecc. X	0.848	0	170908.4361	9161.9752	543.7996

### Applied Story Forces

**Lateral Load to Stories -**

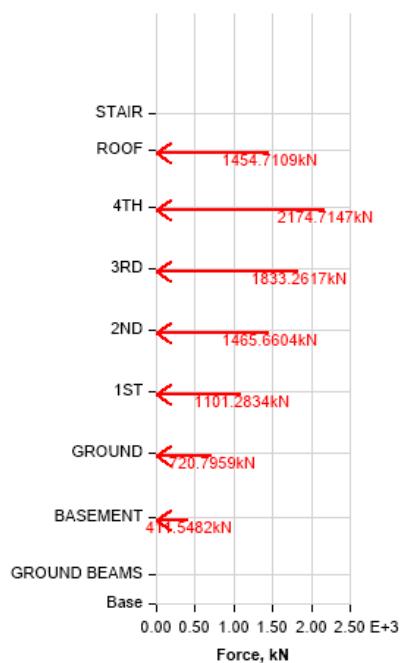

Story	Elevation	X-Dir	Y-Dir
	m	kN	kN
STAIR	33.28	0	0
ROOF	30.77	0	1454.7109
4TH	26.87	0	2174.7147
3RD	22.71	0	1833.2617
2ND	18.55	0	1465.6604
1ST	14.39	0	1101.2834
GROUND	10.23	0	720.7959
BASEMENT	5.81	0	411.5482
GROUND BEAMS	2	0	0
Base	0	0	0

## UBC 97 Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern EQX2 according to UBC 97, as calculated by ETABS.

### Direction and Eccentricity

Direction = X - Eccentricity Y

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

### Structural Period

Period Calculation Method = Program Calculated

Coefficient,  $C_t$  [UBC 1630.2.2]

$$C_t = 0.02 \text{ ft}$$

Structure Height Above Base,  $h_n$

$$h_n = 94.39 \text{ ft}$$

Approximate Fundamental Period,  $T_a$  [UBC 1630.2.2 Eq. 30-8]

$$T_a = C_t(h_n)$$

$$T_a = 0.606 \text{ sec}$$

Program Calculated Period, T [UBC 1630.2.2.2]

$$T \leq 1.4T_a$$

### Factors and Coefficients

Response Modification Factor, R [UBC Table 16-N]

$$R = 5.5$$

Importance Factor, I [UBC Table 16-K]

$$I = 1$$

Seismic Zone Factor, Z [UBC Table 16-I]

$$Z = 0.15$$

Soil Profile [UBC Table 16-J] = SC

Site Coefficient,  $C_a$  [UBC Table 16-Q]

$$C_a = 0.18$$

Site Coefficient,  $C_v$  [UBC Table 16-R]

$$C_v = 0.25$$

### Equivalent Lateral Forces

Base Shear Coefficient [UBC 1630.2.1, Eq. 30-4]

$$\begin{aligned} &= \frac{C_v I}{R T} \\ &= \frac{2.5 C_a I}{R} = 0.081818 \\ &= 0.11 C_a I = 0.0198 \\ &\min \leq V_{\text{coeff}} \leq \max \end{aligned}$$

maximum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-5]


minimum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-6]

### Calculated Base Shear

Direction	Period Used (sec)	$V_{\text{coeff}}$	W (kN)	V (kN)	$F_t$ (kN)
X - Ecc. Y	0.766	0	170908.4361	10135.3699	543.7996

### Applied Story Forces

*Lateral Load to Stories -*

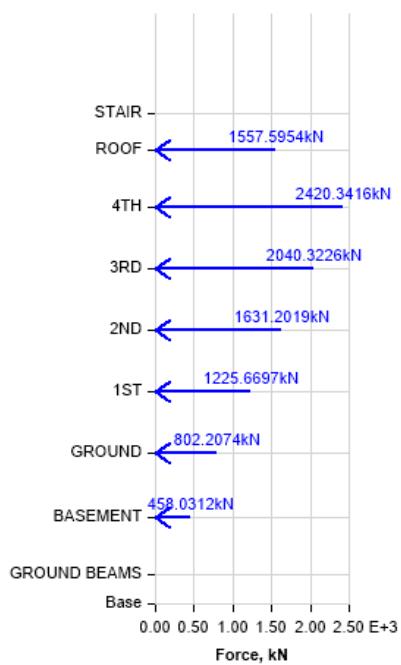

Story	Elevation m	X-Dir		Y-Dir	
		kN	kN	kN	kN
STAIR	33.28	0	0	0	0
ROOF	30.77	1557.5954	0	0	0
4TH	26.87	2420.3416	0	0	0
3RD	22.71	2040.3226	0	0	0
2ND	18.55	1631.2019	0	0	0
1ST	14.39	1225.6697	0	0	0
GROUND	10.23	802.2074	0	0	0
BASEMENT	5.81	458.0312	0	0	0
GROUND BEAMS	2	0	0	0	0
Base	0	0	0	0	0

## UBC 97 Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern EQY2 according to UBC 97, as calculated by ETABS.

### Direction and Eccentricity

Direction = Y - Eccentricity X

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

### Structural Period

Period Calculation Method = Program Calculated

Coefficient,  $C_t$  [UBC 1630.2.2]

$$C_t = 0.02 \text{ ft}$$

Structure Height Above Base,  $h_n$

$$h_n = 94.39 \text{ ft}$$

Approximate Fundamental Period,  $T_a$   
[UBC 1630.2.2 Eq. 30-8]

$$T_a = C_t(h_n)$$

$$T_a = 0.606 \text{ sec}$$

Program Calculated Period, T [UBC  
1630.2.2.2]

$$T \leq 1.4T_a$$

### Factors and Coefficients

Response Modification Factor, R [UBC Table 16-N]

$$R = 5.5$$

Importance Factor, I [UBC Table 16-K]

$$I = 1$$

Seismic Zone Factor, Z [UBC Table 16-I]

$$Z = 0.15$$

Soil Profile [UBC Table 16-J] = SC

Site Coefficient,  $C_a$  [UBC Table 16-Q]

$$C_a = 0.18$$

Site Coefficient,  $C_v$  [UBC Table 16-R]

$$C_v = 0.25$$

### Equivalent Lateral Forces

Base Shear Coefficient [UBC 1630.2.1, Eq. 30-4]

$$\begin{aligned} &= \frac{C_v I}{R T} \\ &= \frac{2.5 C_a I}{R} = 0.081818 \\ &= 0.11 C_a I = 0.0198 \\ &\min \leq V_{\text{coeff}} \leq \max \end{aligned}$$

maximum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-5]


minimum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-6]

### Calculated Base Shear

Direction	Period Used (sec)	$V_{\text{coeff}}$	W (kN)	V (kN)	$F_t$ (kN)
Y - Ecc. X	0.848	0	170908.4361	9161.9752	543.7996

### Applied Story Forces

*Lateral Load to Stories -*

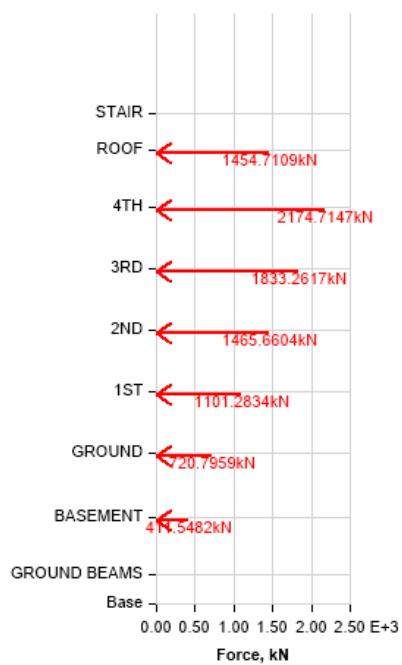

Story	Elevation	X-Dir	Y-Dir
	m	kN	kN
STAIR	33.28	0	0
ROOF	30.77	0	1454.7109
4TH	26.87	0	2174.7147
3RD	22.71	0	1833.2617
2ND	18.55	0	1465.6604
1ST	14.39	0	1101.2834
GROUND	10.23	0	720.7959
BASEMENT	5.81	0	411.5482
GROUND BEAMS	2	0	0
Base	0	0	0

# Wind Load Calculation

## UBC 97 Auto Wind Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral wind loads for load pattern Wind Load1 according to UBC 97, as calculated by ETABS.

### Exposure Parameters

Exposure From = Diaphragms

Exposure Type = Exposure B

Wind Direction = 0 degrees

Basic Wind Speed, V [UBC 1616]

V = 60 mph

Windward Coefficient,  $C_{q,wind}$  [UBC Table 16-H]

$C_{q,wind} = 0.8$

Leeward Coefficient,  $C_{q,lee}$  [UBC Table 16-H]

$C_{q,lee} = 0.5$

Top Story = STAIR

Bottom Story = BASEMENT

Include Parapet = No

### Factors and Coefficients

Importance Factor,  $I_w$  [UBC Table 16-K]

$I_w = 1$

### Lateral Loading

Wind Stagnation Pressure,  $q_s$  [UBC Table 16-F]


$$q_s = 0.00256V^2 \geq 10 \text{ psf} \quad q_s = 9.216$$

Design Wind Pressure, P [UBC 1620 Eq. 20-1]

$$P = (C_{e,wind}C_{q,wind} + C_{e,lee}C_{q,lee})q_s I_w$$

### Applied Story Forces

**Lateral Load to Stories -**

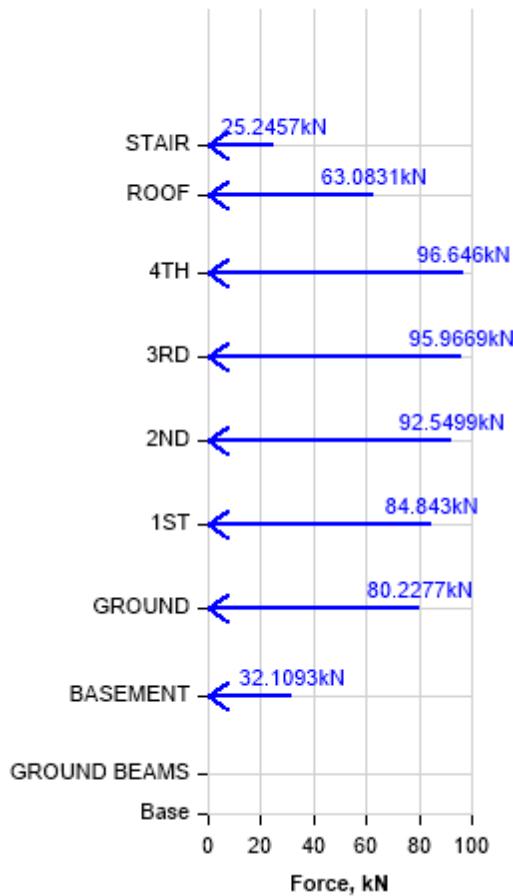

Story	Elevation m	X-Dir		Y-Dir	
		kN	kN	kN	kN
STAIR	33.28	25.2457	0	0	0
ROOF	30.77	63.0831	0	0	0
4TH	26.87	96.646	0	0	0
3RD	22.71	95.9669	0	0	0
2ND	18.55	92.5499	0	0	0
1ST	14.39	84.843	0	0	0
GROUND	10.23	80.2277	0	0	0
BASEMENT	5.81	32.1093	0	0	0
GROUND BEAMS	2	0	0	0	0
Base	0	0	0	0	0

## **UBC 97 Auto Wind Load Calculation**

This calculation presents the automatically generated lateral wind loads for load pattern Wind Load2 according to UBC 97, as calculated by ETABS.

### **Exposure Parameters**

Exposure From = Diaphragms

Exposure Type = Exposure B

Wind Direction = 90 degrees

Basic Wind Speed, V [UBC 1616]

V = 60 mph

Windward Coefficient,  $C_{q,wind}$  [UBC Table 16-H]

$C_{q,wind} = 0.8$

Leeward Coefficient,  $C_{q,lee}$  [UBC Table 16-H]

$C_{q,lee} = 0.5$

Top Story = ROOF

Bottom Story = BASEMENT

Include Parapet = No

### **Factors and Coefficients**

Importance Factor,  $I_w$  [UBC Table 16-K]

$I_w = 1$

### **Lateral Loading**

Wind Stagnation Pressure,  $q_s$  [UBC Table 16-F]


$$q_s = 0.00256V^2 \geq 10 \text{ psf} \quad q_s = 9.216$$

Design Wind Pressure, P [UBC 1620 Eq. 20-1]

$$P = (C_{e,wind}C_{q,wind} + C_{e,lee}C_{q,lee})q_s I_w$$

## Applied Story Forces

*Lateral Load to Stories -*

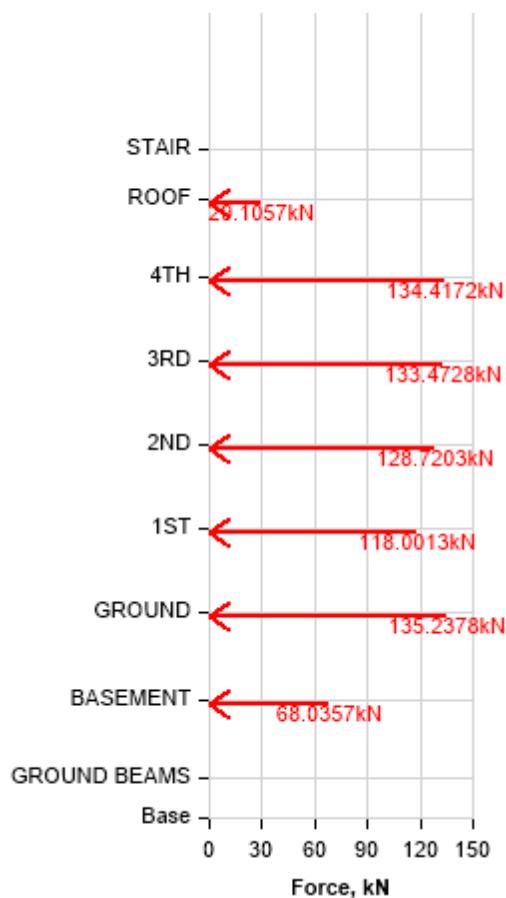

Story	Elevation m	X-Dir kN	Y-Dir kN
STAIR	33.28	0	0
ROOF	30.77	0	29.1057
4TH	26.87	0	134.4172
3RD	22.71	0	133.4728
2ND	18.55	0	128.7203
1ST	14.39	0	118.0013
GROUND	10.23	0	135.2378
BASEMENT	5.81	0	68.0357
GROUND BEAMS	2	0	0
Base	0	0	0

# Shear wall Design



كش 35 Shear wall at axis 3

# ETABS 2016 Shear Wall Design

## ACI 318-14 Pier Design

### Pier Details

Story ID	Pier ID	Centroid X (mm)	Centroid Y (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	LLRF
GROUND	PW6	21400	7350	7200	300	1

### Material Properties

E <sub>c</sub> (MPa)	f' <sub>c</sub> (MPa)	Lt.Wt Factor (Unitless)	f <sub>y</sub> (MPa)	f <sub>ys</sub> (MPa)
26587.21	32	1	420	420

### Design Code Parameters

Φ <sub>T</sub>	Φ <sub>C</sub>	Φ <sub>v</sub>	Φ <sub>v</sub> (Seismic)	IP <sub>MAX</sub>	IP <sub>MIN</sub>	P <sub>MAX</sub>
0.9	0.65	0.75	0.6	0.04	0.0025	0.8

### Pier Leg Location, Length and Thickness

Station Location	ID	Left X <sub>1</sub> mm	Left Y <sub>1</sub> mm	Right X <sub>2</sub> mm	Right Y <sub>2</sub> mm	Length mm	Thickness mm
Top	Leg 1	17800	7350	25000	7350	7200	300
Bottom	Leg 1	17800	7350	25000	7350	7200	300

### Flexural Design for P<sub>u</sub>, M<sub>u2</sub> and M<sub>u3</sub>

Station Location	Required Rebar Area (mm <sup>2</sup> )	Required Reinf Ratio	Current Reinf Ratio	Flexural Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u2</sub> kN-m	M <sub>u3</sub> kN-m	Pier A <sub>g</sub> mm <sup>2</sup>
Top	7498	0.0035	0.0031	DWal40	-1609.1704	-8.0668	2437.5919	2160000
Bottom	9801	0.0045	0.0031	DWal40	-2144.6686	9.1967	3291.5647	2160000

### Shear Design

Station Location	ID	Rebar mm <sup>2</sup> /m	Shear Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u</sub> kN-m	V <sub>u</sub> kN	ΦV <sub>c</sub> kN	ΦV <sub>n</sub> kN
Top	Leg 1	1589.52	DWal31	5145.084	-6055.2375	4710.2718	1826.2522	4710.2718
Bottom	Leg 1	1591.35	DWal31	6459.9298	-17025.2871	4713.5913	1826.2522	4713.5913

### Boundary Element Check

Station Location	ID	Edge Length (mm)	Governing Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u</sub> kN-m	Stress Comp MPa	Stress Limit MPa	C Depth mm	C Limit mm
Top-Left	Leg 1	1128.8	DWal33	10117.0838	-379.7396	4.83	6.4	1848.8	1600
Top-Right	Leg 1	0	DWal33	5746.6395	8696.3608	6.02	6.4	1179.6	1600
Bottom-Left	Leg 1	1501	DWal33	12548.1595	-3352.8867	7.1	6.4	2221	1600
Botttom-Right	Leg 1	0	DWal33	6858.3343	16995.1255	9.73	6.4	1349.8	1600

# ETABS 2016 Shear Wall Design

## ACI 318-14 Pier Design

### Pier Details

Story ID	Pier ID	Centroid X (mm)	Centroid Y (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	LLRF
1ST	PW6	21400	7350	7200	300	1

### Material Properties

E <sub>c</sub> (MPa)	f' <sub>c</sub> (MPa)	Lt.Wt Factor (Unitless)	f <sub>y</sub> (MPa)	f <sub>ys</sub> (MPa)
26587.21	32	1	420	420

### Design Code Parameters

Φ <sub>T</sub>	Φ <sub>C</sub>	Φ <sub>v</sub>	Φ <sub>v</sub> (Seismic)	IP <sub>MAX</sub>	IP <sub>MIN</sub>	P <sub>MAX</sub>
0.9	0.65	0.75	0.6	0.04	0.0025	0.8

### Pier Leg Location, Length and Thickness

Station Location	ID	Left X <sub>1</sub> mm	Left Y <sub>1</sub> mm	Right X <sub>2</sub> mm	Right Y <sub>2</sub> mm	Length mm	Thickness mm
Top	Leg 1	17800	7350	25000	7350	7200	300
Bottom	Leg 1	17800	7350	25000	7350	7200	300

### Flexural Design for P<sub>u</sub>, M<sub>u2</sub> and M<sub>u3</sub>

Station Location	Required Rebar Area (mm <sup>2</sup> )	Required Reinf Ratio	Current Reinf Ratio	Flexural Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u2</sub> kN-m	M <sub>u3</sub> kN-m	Pier A <sub>g</sub> mm <sup>2</sup>
Top	5400	0.0025	0.0031	DWal41	5736.3003	2.0377	-170.5957	2160000
Bottom	5978	0.0028	0.0031	DWal40	-1340.9236	12.7581	2225.9478	2160000

### Shear Design

Station Location	ID	Rebar mm <sup>2</sup> /m	Shear Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u</sub> kN-m	V <sub>u</sub> kN	ΦV <sub>c</sub> kN	ΦV <sub>n</sub> kN
Top	Leg 1	1488.33	DWal31	4059.1532	-2033.9896	4526.6715	1826.2522	4526.6715
Bottom	Leg 1	1425.82	DWal31	5264.5782	-9517.224	4413.2606	1826.2522	4413.2606

### Boundary Element Check

Station Location	ID	Edge Length (mm)	Governing Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u</sub> kN-m	Stress Comp MPa	Stress Limit MPa	C Depth mm	C Limit mm
Top-Left	Leg 1	0	DWal29	7343.7831	-5.9099	3.4	6.4	Not Required	Not Required
Top-Right	Leg 1	0	DWal29	7627.3784	93.8305	3.57	6.4	Not Required	Not Required
Bottom-Left	Leg 1	1099.6	DWal33	9926.5001	-2259.8068	5.47	6.4	1819.6	1600
Botttom-Right	Leg 1	0	DWal33	5726.4088	9463.3374	6.3	6.4	1176.5	1600

# ETABS 2016 Shear Wall Design

## ACI 318-14 Pier Design

### Pier Details

Story ID	Pier ID	Centroid X (mm)	Centroid Y (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	LLRF
2ND	PW6	21400	7350	7200	300	1

### Material Properties

E <sub>c</sub> (MPa)	f' <sub>c</sub> (MPa)	Lt.Wt Factor (Unitless)	f <sub>y</sub> (MPa)	f <sub>ys</sub> (MPa)
26587.21	32	1	420	420

### Design Code Parameters

Φ <sub>T</sub>	Φ <sub>C</sub>	Φ <sub>v</sub>	Φ <sub>v</sub> (Seismic)	IP <sub>MAX</sub>	IP <sub>MIN</sub>	P <sub>MAX</sub>
0.9	0.65	0.75	0.6	0.04	0.0025	0.8

### Pier Leg Location, Length and Thickness

Station Location	ID	Left X <sub>1</sub> mm	Left Y <sub>1</sub> mm	Right X <sub>2</sub> mm	Right Y <sub>2</sub> mm	Length mm	Thickness mm
Top	Leg 1	17800	7350	25000	7350	7200	300
Bottom	Leg 1	17800	7350	25000	7350	7200	300

### Flexural Design for P<sub>u</sub>, M<sub>u2</sub> and M<sub>u3</sub>

Station Location	Required Rebar Area (mm <sup>2</sup> )	Required Reinf Ratio	Current Reinf Ratio	Flexural Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u2</sub> kN-m	M <sub>u3</sub> kN-m	Pier A <sub>g</sub> mm <sup>2</sup>
Top	5400	0.0025	0.0031	DWal41	3963.3852	2.6911	682.8991	2160000
Bottom	5400	0.0025	0.0031	DWal41	5578.6326	-7.2848	-1253.2769	2160000

### Shear Design

Station Location	ID	Rebar mm <sup>2</sup> /m	Shear Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u</sub> kN-m	V <sub>u</sub> kN	ΦV <sub>c</sub> kN	ΦV <sub>n</sub> kN
Top	Leg 1	1239.81	DWal31	3150.7394	997.7117	4075.7629	1826.2522	4075.7629
Bottom	Leg 1	1235.17	DWal31	4315.7853	-4904.3661	4067.3392	1826.2522	4067.3392

### Boundary Element Check

Station Location	ID	Edge Length (mm)	Governing Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u</sub> kN-m	Stress Comp MPa	Stress Limit MPa	C Depth mm	C Limit mm
Top-Left	Leg 1	0	DWal1	0	0	0	0	Not Needed	Not Needed
Top-Right	Leg 1	0	DWal1	5422.9079	1121.8147	2.94	6.4	Not Required	Not Required
Bottom-Left	Leg 1	0	DWal33	7535.6537	-1380.7566	4.02	6.4	Not Required	Not Required
Botttom-Right	Leg 1	0	DWal33	4644.5074	4266.3618	3.8	6.4	Not Required	Not Required

# ETABS 2016 Shear Wall Design

## ACI 318-14 Pier Design

### Pier Details

Story ID	Pier ID	Centroid X (mm)	Centroid Y (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	LLRF
3RD	PW6	21400	7350	7200	300	1

### Material Properties

E <sub>c</sub> (MPa)	f' <sub>c</sub> (MPa)	Lt.Wt Factor (Unitless)	f <sub>y</sub> (MPa)	f <sub>ys</sub> (MPa)
26587.21	32	1	420	420

### Design Code Parameters

Φ <sub>T</sub>	Φ <sub>C</sub>	Φ <sub>v</sub>	Φ <sub>v</sub> (Seismic)	IP <sub>MAX</sub>	IP <sub>MIN</sub>	P <sub>MAX</sub>
0.9	0.65	0.75	0.6	0.04	0.0025	0.8

### Pier Leg Location, Length and Thickness

Station Location	ID	Left X <sub>1</sub> mm	Left Y <sub>1</sub> mm	Right X <sub>2</sub> mm	Right Y <sub>2</sub> mm	Length mm	Thickness mm
Top	Leg 1	17800	7350	25000	7350	7200	300
Bottom	Leg 1	17800	7350	25000	7350	7200	300

### Flexural Design for P<sub>u</sub>, M<sub>u2</sub> and M<sub>u3</sub>

Station Location	Required Rebar Area (mm <sup>2</sup> )	Required Reinf Ratio	Current Reinf Ratio	Flexural Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u2</sub> kN-m	M <sub>u3</sub> kN-m	Pier A <sub>g</sub> mm <sup>2</sup>
Top	5400	0.0025	0.0031	DWal41	2445.3179	3.3735	811.7769	2160000
Bottom	5400	0.0025	0.0031	DWal41	3839.1904	-6.3599	-242.5815	2160000

### Shear Design

Station Location	ID	Rebar mm <sup>2</sup> /m	Shear Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u</sub> kN-m	V <sub>u</sub> kN	ΦV <sub>c</sub> kN	ΦV <sub>n</sub> kN
Top	Leg 1	750	DWal31	2249.9556	2326.0965	3150.3783	2346.3708	3707.1708
Bottom	Leg 1	750	DWal31	3401.9566	-1540.428	3140.4821	2519.1709	3879.9709

### Boundary Element Check

Station Location	ID	Edge Length (mm)	Governing Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u</sub> kN-m	Stress Comp MPa	Stress Limit MPa	C Depth mm	C Limit mm
Top-Left	Leg 1	0	DWal30	2537.7221	-466.7366	1.35	6.4	Not Required	Not Required
Top-Right	Leg 1	0	DWal30	3489.3897	1228.5088	2.09	6.4	Not Required	Not Required
Bottom-Left	Leg 1	0	DWal33	5366.3148	-223.6484	2.57	6.4	Not Required	Not Required
Botttom-Right	Leg 1	0	DWal33	3589.738	1613.6103	2.28	6.4	Not Required	Not Required

# ETABS 2016 Shear Wall Design

## ACI 318-14 Pier Design

### Pier Details

Story ID	Pier ID	Centroid X (mm)	Centroid Y (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	LLRF
4TH	PW6	21400	7350	7200	300	1

### Material Properties

E <sub>c</sub> (MPa)	f' <sub>c</sub> (MPa)	Lt.Wt Factor (Unitless)	f <sub>y</sub> (MPa)	f <sub>ys</sub> (MPa)
26587.21	32	1	420	420

### Design Code Parameters

Φ <sub>T</sub>	Φ <sub>C</sub>	Φ <sub>v</sub>	Φ <sub>v</sub> (Seismic)	IP <sub>MAX</sub>	IP <sub>MIN</sub>	P <sub>MAX</sub>
0.9	0.65	0.75	0.6	0.04	0.0025	0.8

### Pier Leg Location, Length and Thickness

Station Location	ID	Left X <sub>1</sub> mm	Left Y <sub>1</sub> mm	Right X <sub>2</sub> mm	Right Y <sub>2</sub> mm	Length mm	Thickness mm
Top	Leg 1	17800	7350	25000	7350	7200	300
Bottom	Leg 1	17800	7350	25000	7350	7200	300

### Flexural Design for P<sub>u</sub>, M<sub>u2</sub> and M<sub>u3</sub>

Station Location	Required Rebar Area (mm <sup>2</sup> )	Required Reinf Ratio	Current Reinf Ratio	Flexural Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u2</sub> kN-m	M <sub>u3</sub> kN-m	Pier A <sub>g</sub> mm <sup>2</sup>
Top	5400	0.0025	0.0031	DWal41	1196.4524	3.8627	1004.3933	2160000
Bottom	5400	0.0025	0.0031	DWal41	2362.7131	-5.2316	111.6534	2160000

### Shear Design

Station Location	ID	Rebar mm <sup>2</sup> /m	Shear Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u</sub> kN-m	V <sub>u</sub> kN	ΦV <sub>c</sub> kN	ΦV <sub>n</sub> kN
Top	Leg 1	750	DWal31	1263.369	3173.9495	2484.3876	2198.3828	3559.1828
Bottom	Leg 1	750	DWal31	2476.215	321.5422	2503.5819	2380.3097	3741.1097

### Boundary Element Check

Station Location	ID	Edge Length (mm)	Governing Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u</sub> kN-m	Stress Comp MPa	Stress Limit MPa	C Depth mm	C Limit mm
Top-Left	Leg 1	0	DWal38	877.0021	-377.3613	0.55	6.4	Not Required	Not Required
Top-Right	Leg 1	0	DWal38	1798.4696	2003.21	1.61	6.4	Not Required	Not Required
Bottom-Left	Leg 1	0	DWal30	2593.0523	-363.7252	1.34	6.4	Not Required	Not Required
Botttom-Right	Leg 1	0	DWal30	3469.4224	111.4178	1.65	6.4	Not Required	Not Required

# ETABS 2016 Shear Wall Design

## ACI 318-14 Pier Design

### Pier Details

Story ID	Pier ID	Centroid X (mm)	Centroid Y (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	LLRF
ROOF	PW6	21400	7350	7200	300	1

### Material Properties

E <sub>c</sub> (MPa)	f' <sub>c</sub> (MPa)	Lt.Wt Factor (Unitless)	f <sub>y</sub> (MPa)	f <sub>ys</sub> (MPa)
26587.21	32	1	420	420

### Design Code Parameters

Φ <sub>T</sub>	Φ <sub>C</sub>	Φ <sub>v</sub>	Φ <sub>v</sub> (Seismic)	IP <sub>MAX</sub>	IP <sub>MIN</sub>	P <sub>MAX</sub>
0.9	0.65	0.75	0.6	0.04	0.0025	0.8

### Pier Leg Location, Length and Thickness

Station Location	ID	Left X <sub>1</sub> mm	Left Y <sub>1</sub> mm	Right X <sub>2</sub> mm	Right Y <sub>2</sub> mm	Length mm	Thickness mm
Top	Leg 1	17800	7350	25000	7350	7200	300
Bottom	Leg 1	17800	7350	25000	7350	7200	300

### Flexural Design for P<sub>u</sub>, M<sub>u2</sub> and M<sub>u3</sub>

Station Location	Required Rebar Area (mm <sup>2</sup> )	Required Reinf Ratio	Current Reinf Ratio	Flexural Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u2</sub> kN-m	M <sub>u3</sub> kN-m	Pier A <sub>g</sub> mm <sup>2</sup>
Top	5400	0.0025	0.0031	DWal41	373.282	3.266	556.9372	2160000
Bottom	5400	0.0025	0.0031	DWal41	1158.9868	-2.662	498.4674	2160000

### Shear Design

Station Location	ID	Rebar mm <sup>2</sup> /m	Shear Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u</sub> kN-m	V <sub>u</sub> kN	ΦV <sub>c</sub> kN	ΦV <sub>n</sub> kN
Top	Leg 1	750	DWal31	405.9855	1973.775	1253.9062	2069.7753	3430.5753
Bottom	Leg 1	750	DWal31	1483.5	1689.8232	1340.4939	2231.4024	3592.2024

### Boundary Element Check

Station Location	ID	Edge Length (mm)	Governing Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u</sub> kN-m	Stress Comp MPa	Stress Limit MPa	C Depth mm	C Limit mm
Top-Left	Leg 1	0	DWal38	365.9647	-171.2343	0.24	6.4	Not Required	Not Required
Top-Right	Leg 1	0	DWal38	590.6753	1056.2783	0.68	6.4	Not Required	Not Required
Bottom-Left	Leg 1	0	DWal34	882.3168	-204.9319	0.49	6.4	Not Required	Not Required
Botttom-Right	Leg 1	0	DWal34	1831.3254	1016.7367	1.24	6.4	Not Required	Not Required

# ETABS 2016 Shear Wall Design

## ACI 318-14 Pier Design

### Pier Details

Story ID	Pier ID	Centroid X (mm)	Centroid Y (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	LLRF
STAIR	PW6	21400	7350	7200	300	1

### Material Properties

E <sub>c</sub> (MPa)	f' <sub>c</sub> (MPa)	Lt.Wt Factor (Unitless)	f <sub>y</sub> (MPa)	f <sub>ys</sub> (MPa)
26587.21	32	1	420	420

### Design Code Parameters

Φ <sub>T</sub>	Φ <sub>C</sub>	Φ <sub>v</sub>	Φ <sub>v</sub> (Seismic)	IP <sub>MAX</sub>	IP <sub>MIN</sub>	P <sub>MAX</sub>
0.9	0.65	0.75	0.6	0.04	0.0025	0.8

### Pier Leg Location, Length and Thickness

Station Location	ID	Left X <sub>1</sub> mm	Left Y <sub>1</sub> mm	Right X <sub>2</sub> mm	Right Y <sub>2</sub> mm	Length mm	Thickness mm
Top	Leg 1	17800	7350	25000	7350	7200	300
Bottom	Leg 1	17800	7350	25000	7350	7200	300

### Flexural Design for P<sub>u</sub>, M<sub>u2</sub> and M<sub>u3</sub>


Station Location	Required Rebar Area (mm <sup>2</sup> )	Required Reinf Ratio	Current Reinf Ratio	Flexural Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u2</sub> kN-m	M <sub>u3</sub> kN-m	Pier A <sub>g</sub> mm <sup>2</sup>
Top	5400	0.0025	0.0031	DWal41	63.623	12.8283	205.1534	2160000
Bottom	5400	0.0025	0.0031	DWal41	369.8489	-0.9399	171.8652	2160000

### Shear Design

Station Location	ID	Rebar mm <sup>2</sup> /m	Shear Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u</sub> kN-m	V <sub>u</sub> kN	ΦV <sub>c</sub> kN	ΦV <sub>n</sub> kN
Top	Leg 1	750	DWal31	100.7023	491.9303	593.7344	2023.9828	3384.7828
Bottom	Leg 1	750	DWal31	531.7332	967.9203	570.713	2088.6374	3449.4374

### Boundary Element Check

Station Location	ID	Edge Length (mm)	Governing Combo	P <sub>u</sub> kN	M <sub>u</sub> kN-m	Stress Comp MPa	Stress Limit MPa	C Depth mm	C Limit mm
Top-Left	Leg 1	0	DWal1	0	0	0	0	Not Needed	Not Needed
Top-Right	Leg 1	0	DWal1	112.966	383.0694	0.2	6.4	Not Required	Not Required
Bottom-Left	Leg 1	0	DWal38	326.4783	-153.2509	0.21	6.4	Not Required	Not Required
Botttom-Right	Leg 1	0	DWal38	607.8648	473.0796	0.46	6.4	Not Required	Not Required

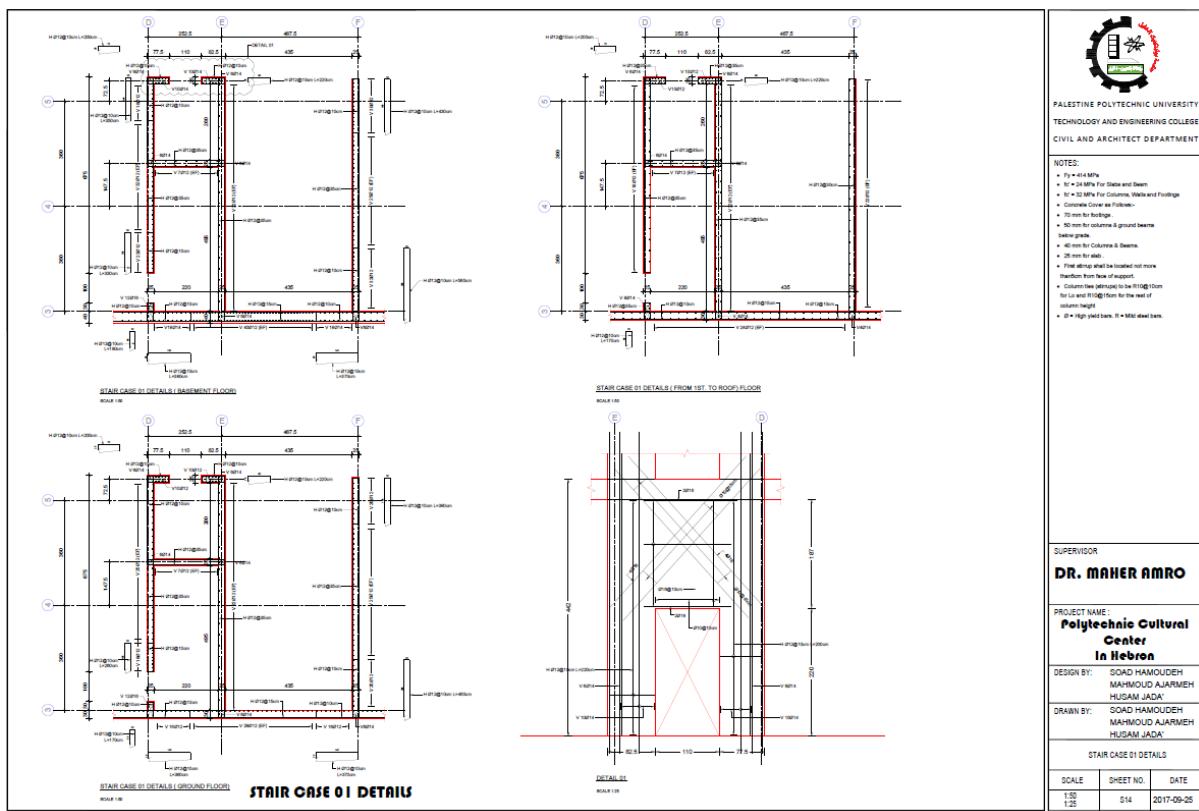

الشكل 36 Shear wall Details

## Stair design

- Structural System: When no intermediate supports are used, the flight of stairs will be supported at the ends of the upper and lower landings.
- Minimum slab thickness for deflection is (for a simply supported one-way solid slab)

$$h_{min} = \frac{L}{20} = \frac{5.7}{20} = 0.285m = 28.5cm$$

In the case presented here, where the slab ends are cast with the supporting beams and additional negative reinforcement is provided, minimum thickness can be assumed to be


$$h_{min} = \frac{L}{20} = \frac{5.7}{28} = 0.204m = 20.4cm$$

Take  $h_{min} = 25cm$

- Loads: The applied live loads are based on the plan area (horizontal projection), while the dead load is based on the sloped length. To transform the dead load into horizontal projection the figure below explains how.

- Flight Dead Load computation:

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\text{rise}}{\text{run}} = \tan^{-1} \frac{173.3}{300} = 30.014^\circ$$

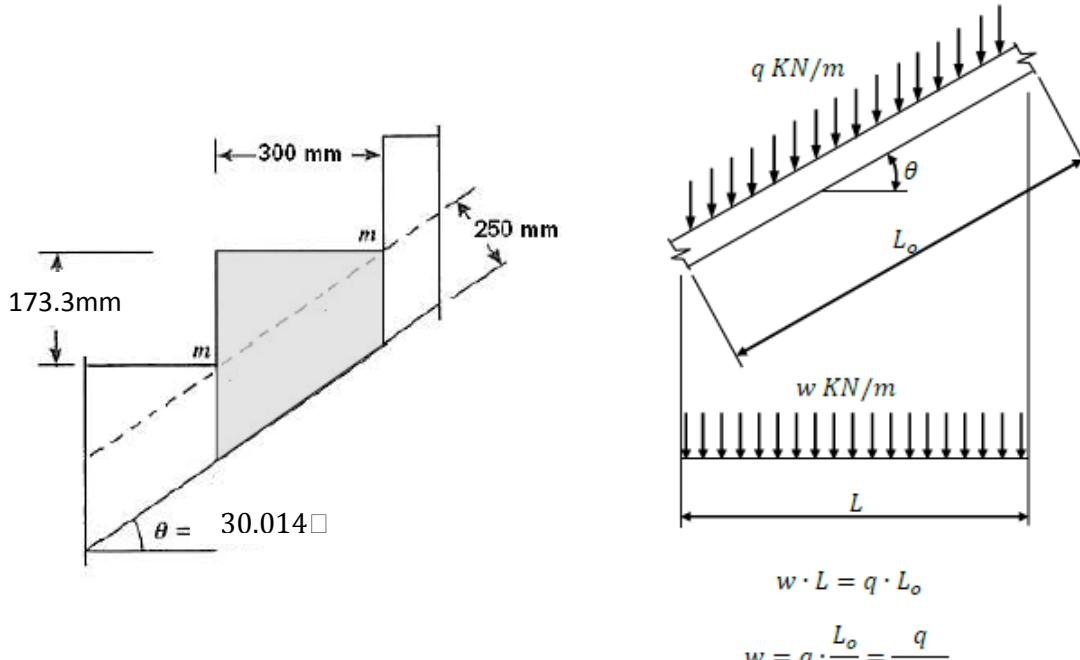

$$w = q \cdot \frac{L_o}{L} = \frac{q}{\cos \theta}$$

Material	Quality Density KN/m <sup>3</sup>	W KN/m
Tiles	27	$27 \times \left( \frac{0.1733+0.35}{0.3} \right) \times 0.03 \times 1 = 1.413$
mortar	22	$22 \times \left( \frac{0.1733+0.30}{0.3} \right) \times 0.02 \times 1 = 0.694$
Stair steps	25	$\frac{25}{0.3} \times \left( \frac{0.1733 \times 0.3}{2} \right) \times 0.03 \times 1 = 2.17$
Reinforced Concrete solid slab	25	$\frac{25 \times 0.25 \times 1}{\cos 30.014} = 7.218$
Plaster	22	$\frac{22 \times 0.03 \times 1}{\cos 30.014} = 0.7622$
Total Dead Load, KN/m		12.257

- Landing Dead Load Computation

Material	Quality Density KN/m <sup>3</sup>	$\gamma \cdot h \cdot 1$ KN/m
Tiles	22	$22 \times 0.03 \times 1 = 0.66$
mortar	22	$22 \times 0.02 \times 1 = 0.44$
Reinforced Concrete solid slab	25	$25 \times 0.25 \times 1 = 6.25$
Plaster	22	$22 \times 0.03 \times 1 = 0.66$
Total Dead Load, KN/m		8.01


- Live Load : L.L=4.79KN/m<sup>2</sup>
- Total Factored Load : w= 1.2D+1.6L

$$\text{For Flight } w = 1.2 \times 12.257 + 1.6 \times 4.79 = 22.373 \text{ KN/m}$$

$$\text{For landing } w = 1.2 \times 8.01 + 1.6 \times 4.79 = 17.276 \text{ KN/m}$$

Because the load on the landing is carried into two directions, only half the load will be

Considered in each direction  $17.276/2=8.638 \text{ KN}$ .

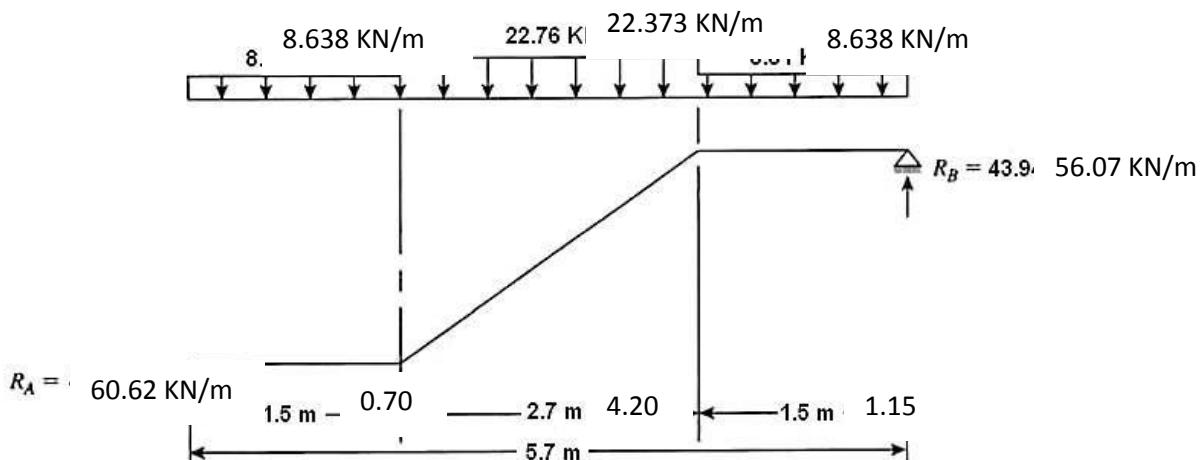

4. Check for shear strength:

Assume bar diameter Ø16 for main reinforcement.

$$d = h - 20 - \frac{d_b}{2} = 250 - 20 - \frac{16}{2} = 222 \text{ mm}$$

Assume beam width 35cm

$$Vu = 60.62 - 8.638 \cdot (0.175 + 0.222) = 57.19 \text{ KN}$$

$$Vc = \frac{1}{6} \sqrt{fc'} \cdot bw \cdot d = \frac{1}{6} \sqrt{24} \cdot 1000.222 \cdot 10^{-3} = 165.5 \text{ for } 1m \text{ strip}$$

$\emptyset = 0.75$  For shear.

$$\emptyset Vc = 0.75 * 165.5 = 124.1 \text{ KN for } 1m \text{ strip}$$

$$Vumax = 57.19 < \frac{1}{2} \emptyset Vc = \frac{124.1}{2} = 62.05 \text{ KN}$$

The thickness of the slab is adequate.

5. Calculate the maximum bending moment and steel reinforcement:

$$Mu = 60.62 \cdot \left( \frac{5.7}{2} \right) - 8.638 * 1.15 * \left( \frac{1.15 + 2.1}{2} \right) - 22.373 * \frac{4.2}{2} * \frac{4.2}{4} = 107.29 \text{ KN.m}$$

$$Mn = \frac{Mu}{\emptyset} = \frac{107.29}{0.9} = 119.21 \text{ KN.m/m}$$

Assume bar diameter  $\emptyset 16$  for main reinforcement  $d=222\text{mm}$

$$Rn = \frac{Mn}{bd^2} = \frac{119.21 * 10^6}{1000 * 222^2} = 2.42 \text{ MPa}$$

$$m = \frac{fy}{0.85fc'} = \frac{420}{0.85 \cdot 24} = 20.59$$

$$\rho = 1/m(1 - \sqrt{1 - \frac{2Rnm}{fy}}) = 4.12 \times 10^{-3}$$

$$As = \rho bd = 0.00412 \cdot 1000 \cdot 222 = 914.64 \text{ mm}^2$$

$$Asmin = 0.0018bh = 0.0018 \cdot 1000 \cdot 250 = 450 \text{ mm}^2$$

As > Asmin OK

Use  $\emptyset 16$  then

$$n = \frac{As}{As \cdot 16} = \frac{914.64}{201.06} = 7 \quad s = \frac{1}{n} = \frac{1}{4.834} = 0.207 \text{ m}$$

Take 5 $\emptyset 16/\text{m}$  with as=1005.3  $\text{mm}^2/\text{m}$  strip Or  $\emptyset 16@200\text{mm}$ .

Step s is the smallest of:

1.  $3h = 3 \cdot 250 = 750 \text{ mm}$
2.  $450 \text{ mm}$
3.  $S = 380(280/f_s) - 2.5Cc = 380(280/0.666 \cdot 420) - 2.5 \cdot 24 = 320.38 \text{ mm}$

$S < \text{or} = 300. (280/f_s) = 300 \text{ mm}$  control

$S = 200 \text{ mm} < s \text{ max} = 300 \text{ mm}$  OK

## 6. Temperature and shrinkage reinforcement.

$$As_{min} = 0.0018bh = 0.0018 \cdot 1000 \cdot 250 = 450 \text{ mm}^2$$

$$n = \frac{As}{As\varnothing 14} = \frac{450}{153.9} = 2.92 \quad s = \frac{1}{n} = \frac{1}{2.92} = 0.34 \text{ m}$$

Use 3 Ø14/m with  $as=461.7 \text{ mm}^2/\text{m}$  strip

Step for Temperature and shrinkage reinforcement is the smallest of:

1.  $5h=5 \times 250 = 1250 \text{ mm}$


2.  $450 \text{ mm}$  ----- control

$S = 300 \text{ mm} < s_{max} = 450 \text{ mm}$  ----- OK

- If the slab will be cast monolithically with its supporting beams, additional reinforcement must be provided at the top of the upper and lower landings.

7. Design of landings: Considering a 1-m length of the landing, the load on the landing is shown in the next figure.


The middle 60cm will carry a full load, whereas the two 1.5-m lengths on each side will carry half the ultimate load

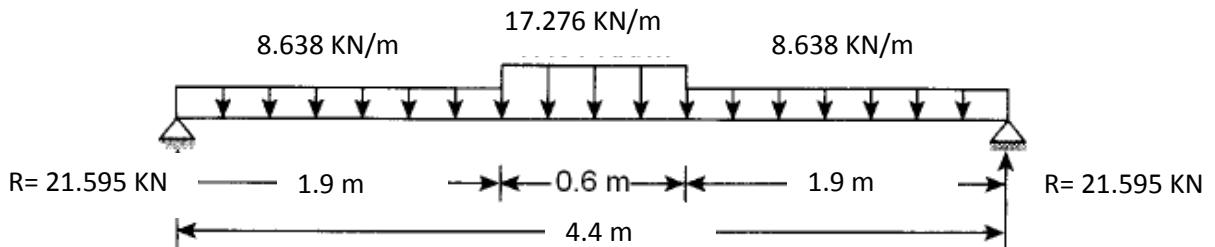

Loads on landing.

$$Mu = 21.595 \left( \frac{4.4}{2} \right) - 8.638 * 1.9 * \left( \frac{1.9 + 0.6}{2} \right) - 17.276 * \frac{0.6}{2} * \frac{0.6}{4} = 30.1 \text{ KN.m}$$

$$Mn = \frac{Mu}{\varnothing} = \frac{30.1}{0.9} = 33.45 \text{ KN.m/m}$$

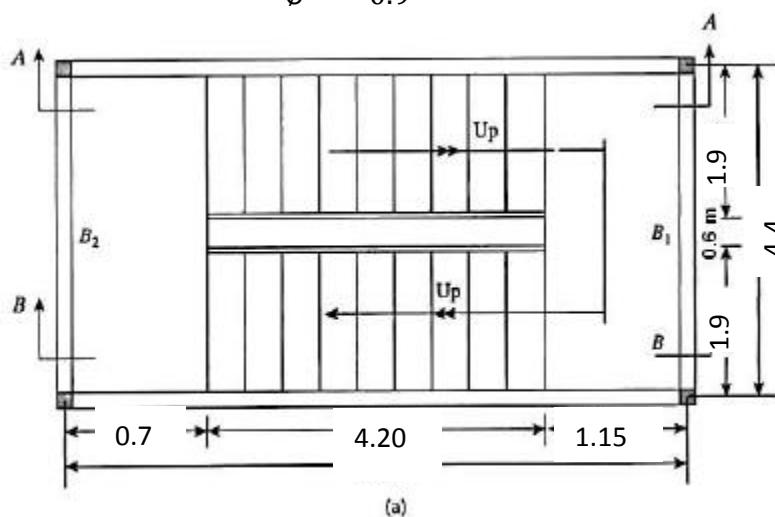

Assume bar diameter Ø16 for main reinforcement. Because the bars in the landing will be placed on top of the main stair reinforcement.

$$d = h - 20 - \frac{d_b}{2} = 250 - 20 - \frac{16}{2} = 222\text{mm}$$

$$Rn = \frac{Mn}{bd^2} = \frac{33.45 * 10^6}{1000 * 222^2} = 0.679\text{MPa}$$

$$m = \frac{fy}{0.85fc'} = \frac{420}{0.85.24} = 20.59$$

$$\rho = 1/m(1 - \sqrt{1 - \frac{2Rnm}{fy}}) = 1.645 \times 10^{-3}$$

$$As = \rho bd = 0.001645.1000.222 = 365.08\text{mm}^2$$

$$As_{min} = 0.0018bh = 0.0018.1000.250 = 450\text{mm}^2$$

As < As<sub>min</sub> then Provide As min = 450mm<sup>2</sup>

Use Ø14 then

$$n = \frac{As}{As\varnothing 14} = \frac{450}{153.9} = 2.92 \quad s = \frac{1}{n} = \frac{1}{2.92} = 0.34m$$

Use 3 Ø14/m with as=461.7mm<sup>2</sup>/m strip

Step is the smallest of:

1. 3h = 3X250=750 mm
2. 450 mm
3. S=380(280/f s)-2.5Cc=380(280/0.666\*420)-2.5\*24=320.38mm  
S < or = 300. (280/f s)=300mm control
3. S=300 mm = s max=300mm OK

## Stair solid slab design

Minimum thickness (deflection requirements). For One-End continues one-way solid Slab:

$$h_{min} = \frac{l}{24} = \frac{4.6}{24} = 0.192m$$

use 0.2m thickness

Assume bar diameter Ø14 for main reinforcement

$$d = h - 20 - \frac{db}{2} = 200 - 20 - \frac{14}{2} = 173mm$$

Load calculation:

$$WDL = \gamma \cdot h \cdot b = 25.0.2.1 = 5KN/m$$

$$w = 1.2D + 1.6L = 1.2 * 5 + 1.6 * 3 = 10.8KN/m$$

$$Mu = \frac{wl^2}{8} = \frac{10.8 * 4.4^2}{8} = 26.136KN \cdot \frac{m}{m}$$

$$Mn = \frac{Mu}{\emptyset} = \frac{26.136}{0.9} = 29.04KN \cdot m/m$$

$$Rn = \frac{Mn}{bd^2} = \frac{29.04 * 10^6}{1000 * 173^2} = 0.97MPa \quad m = \frac{fy}{0.85fc'} = \frac{420}{0.85 * 24} = 20.59$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2Rnm}{fy}} \right) = 2.367 \times 10^{-3}$$

$$As = \rho bd = 2.367 \times 10^{-3} * 1000 * 173 = 409.53mm^2$$

$$As_{min} = 0.0018 \cdot 100.200 = 360mm^2$$

$$As = 409.53 > As_{min} = 360 \text{ provide } As = 409.53 mm^2$$

Use Ø14 then


$$n = \frac{As}{As\emptyset 14} = \frac{409.53}{153.94} = 2.66$$

Take 3Ø14/m ... we use Ø14/20cm on the both Direction (covering the Temperature and Shrinkage Reinforcement)

Step is the smallest of:

1.  $3h = 3 \times 200 = 600 \text{ mm}$
2. 450 mm
3.  $S = 380(280/f_s) - 2.5Cc = 380(280/0.666*420) - 2.5*24 = 320.38 \text{ mm}$   
 $S < \text{or } = 300. (280/f_s) = 300 \text{ mm control}$

$S = 200 \text{ mm} < s \text{ max} = 300 \text{ mm OK}$

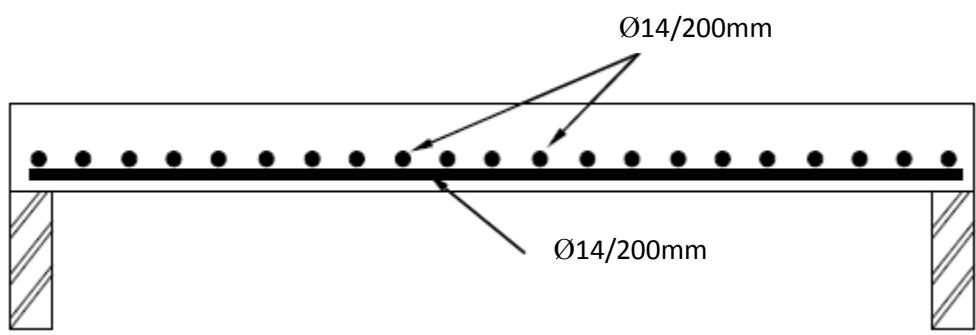

## **الفصل الخامس: النتائج والتوصيات**

## النتائج والتوصيات

من خلال هذا التجوال في هذا المشروع والتعرف على معطياته وجوانبه، تم الخروج بزبدة هذا البحث

من خلال نتائج تتمثل فيما يلي: -

1. إن فهم المخططات المعمارية له دور كبير في إيجاد الحلول الإنسانية الملائمة لنوع الاستخدام

في المبني.

2. إن القدرة على الحل اليدوي ضرورية للمصمم الإنساني للتأكد على حل البرامج المحسوبة

وفهم طريقة عملها.

تم بحمد الله